



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 43

Tøm skjema	
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard	
16/01255-1	
15 JULI 2016	Sakslett MO
KB 060/16	Føttall

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker

Fullstendig navn/firma Knut Klausmark		Organisasjonsnummer 986640274	
Postadresse Hamnøyveien 93	Postnummer 8976	Sted Vevelstad	Land Norge
Telefonnummer 41415402	Mobiltelefon 41415402	E-postadresse k-klausm@online.no	Hjemmeside

2. Opplysninger om området

Navn på uttaksområdet/uttaket Hamn Grustak	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer gnr 3 bnr 6	Kommune Vevelstad kommune
Størrelse på omsøkt areal (daa) 23 daa	Anslag totalvolum uttak (m ³) 30.000m ³	Forventet årlig uttak (m ³) 2.000m ³

3. Opplysninger om forekomsten

3.1.	Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler	☒
		Statens mineraler	☐
3.2.	Drives det på forekomsten i dag?	Ja	☒
		Nei	☐
3.3.	Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet):		
	Grus (fyllmasse og støpesand)		



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel G1 (Masseuttak)

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon?

Ja

☐

Nei

☒

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: _____

Vedtaksdato: _____

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området?

Ja

☐

Nei

☒

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke

Kommuneplanens arealdel - området avsatt til

"område for råstoffutvinning"

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel
- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-/1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Søker har tinglyst rettighet til uttak av masser på gnr 3 bnr 6, sammen med gnr 3 bnr 1 (Torbjørn Helgesen). Utskifting fra 1943.

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.


7. Underskrift

Sted og dato

VEVILSTAD 11/7-2016

Underskrift

Knut Klausmark

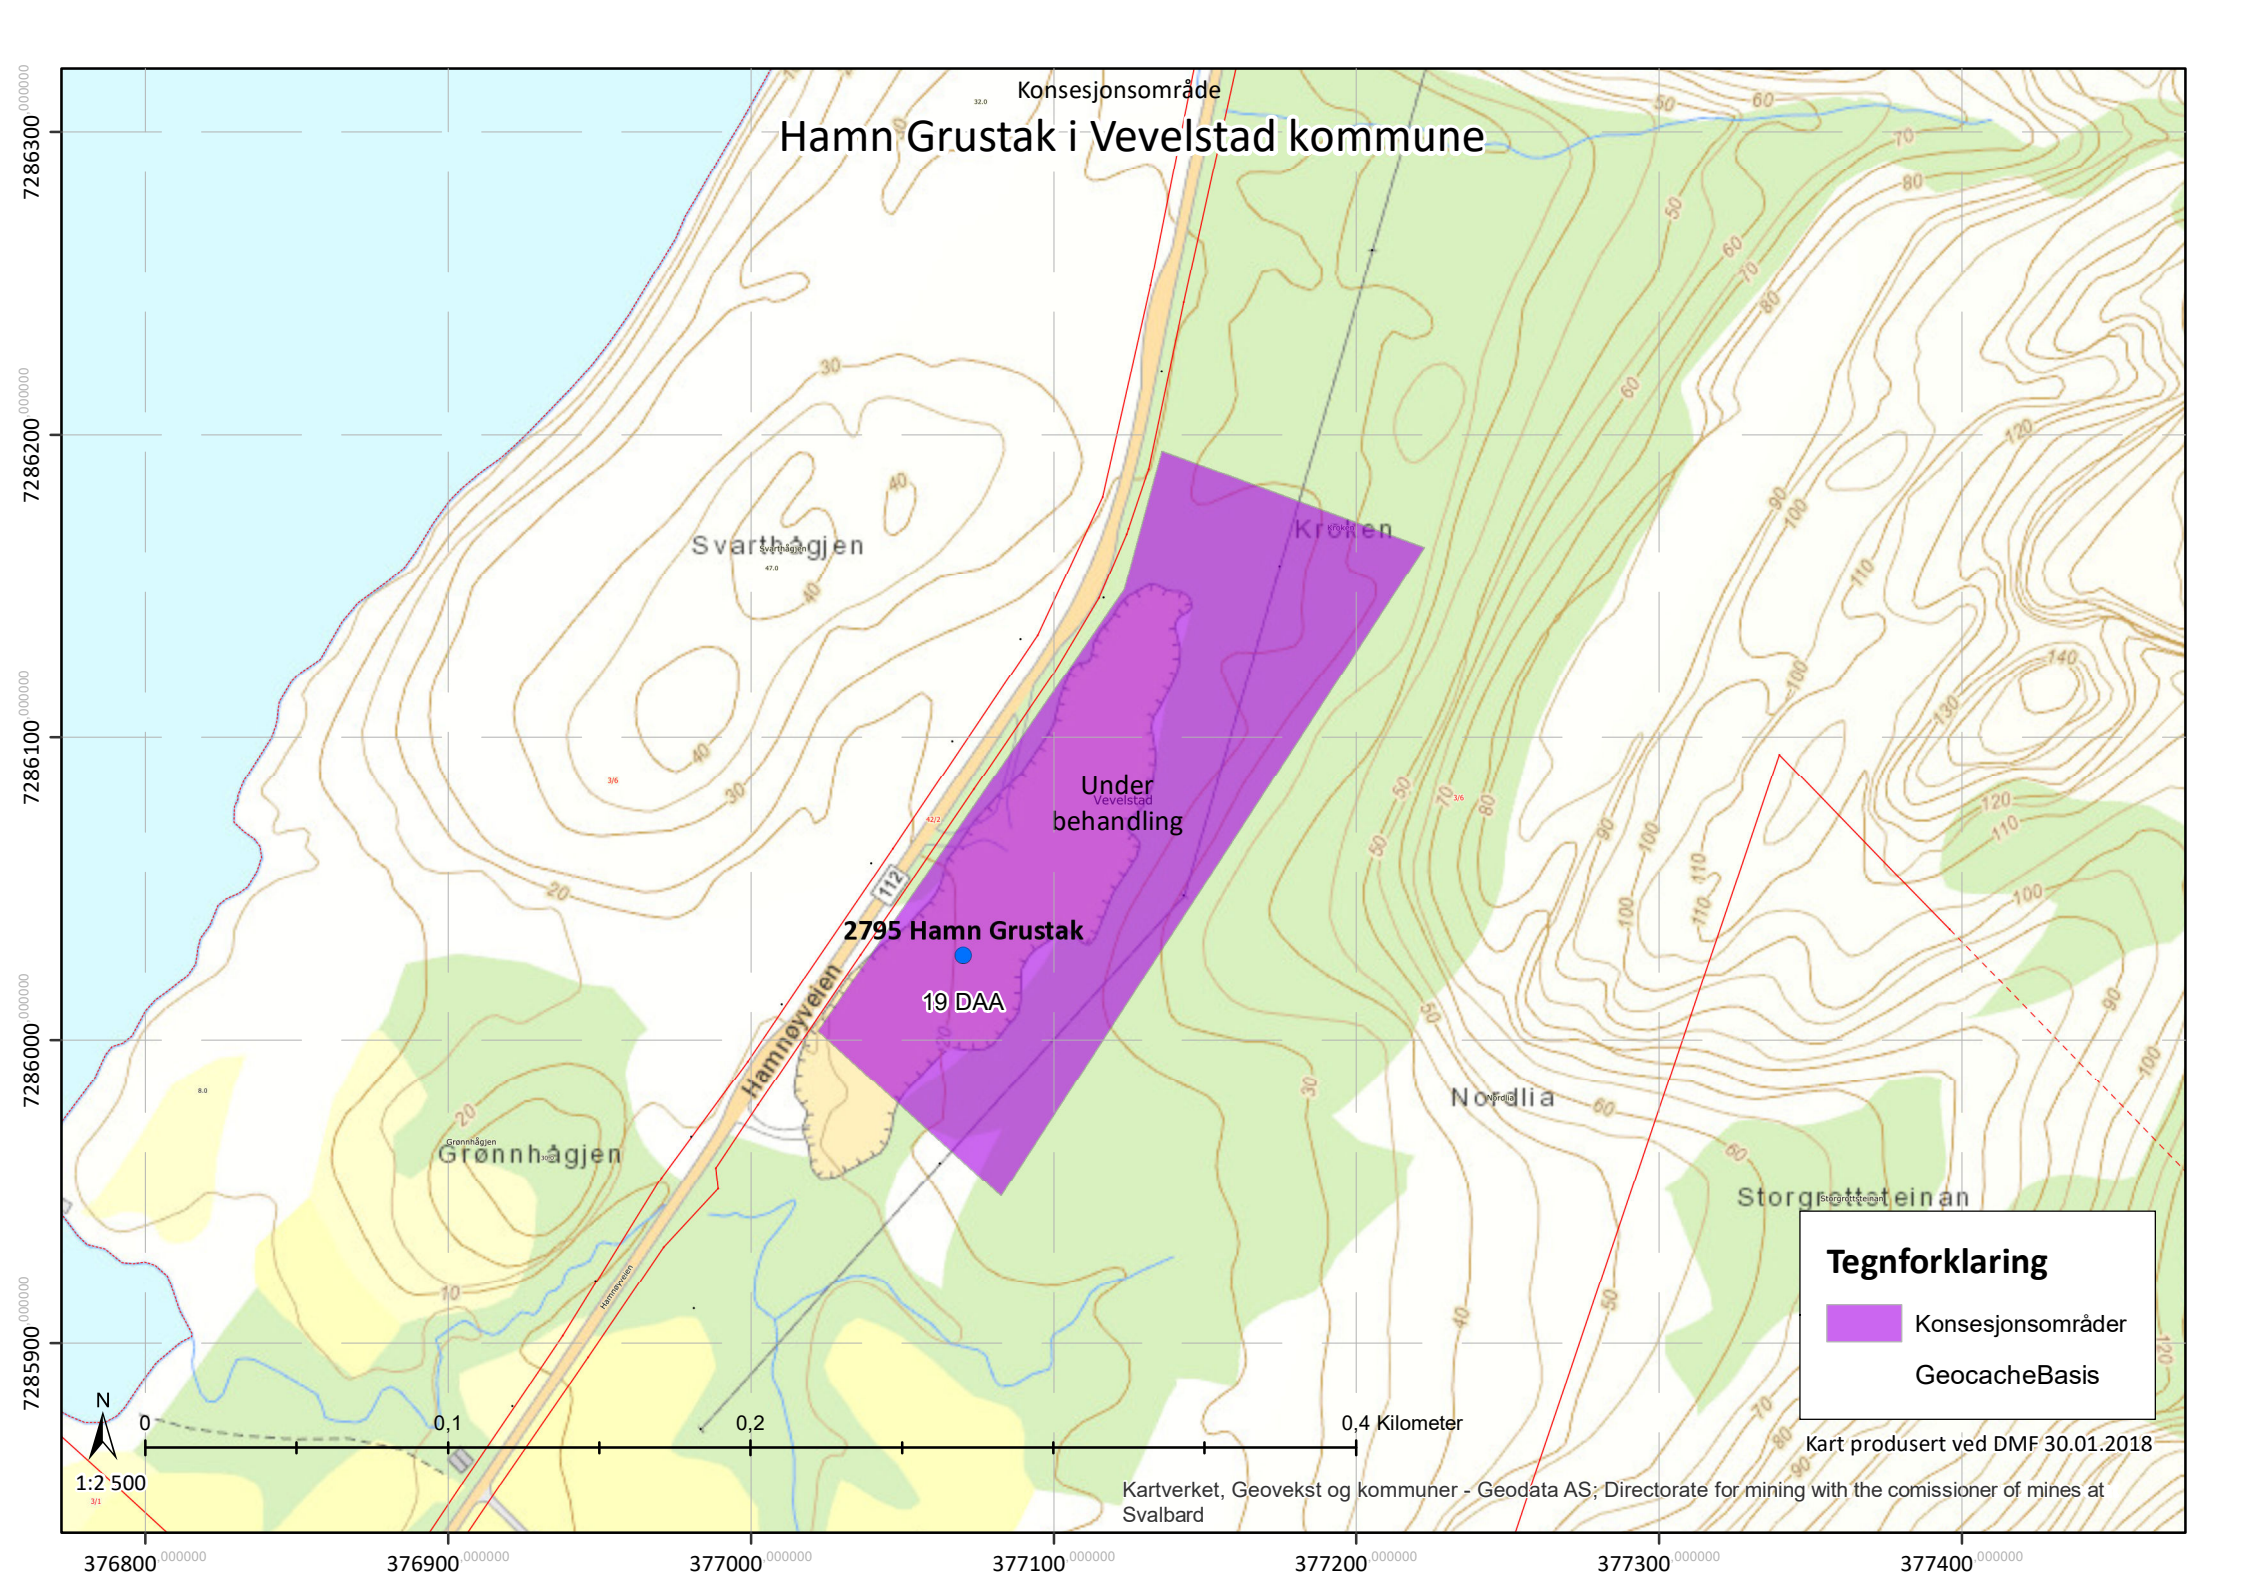

Hamn Grustak i Vevelstad kommune

Svarthøgjen

Kroken

Under
behandling

2795 Hamn Grustak

19 DAA

Grønnhøgjen

Nordlia


Storgrottesteinan

Tegnforklaring

- Konsesjonsområder
- GeocacheBasis

Kart produsert ved DMF 30.01.2018

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS; Directorate for mining with the commissioner of mines at Svalbard

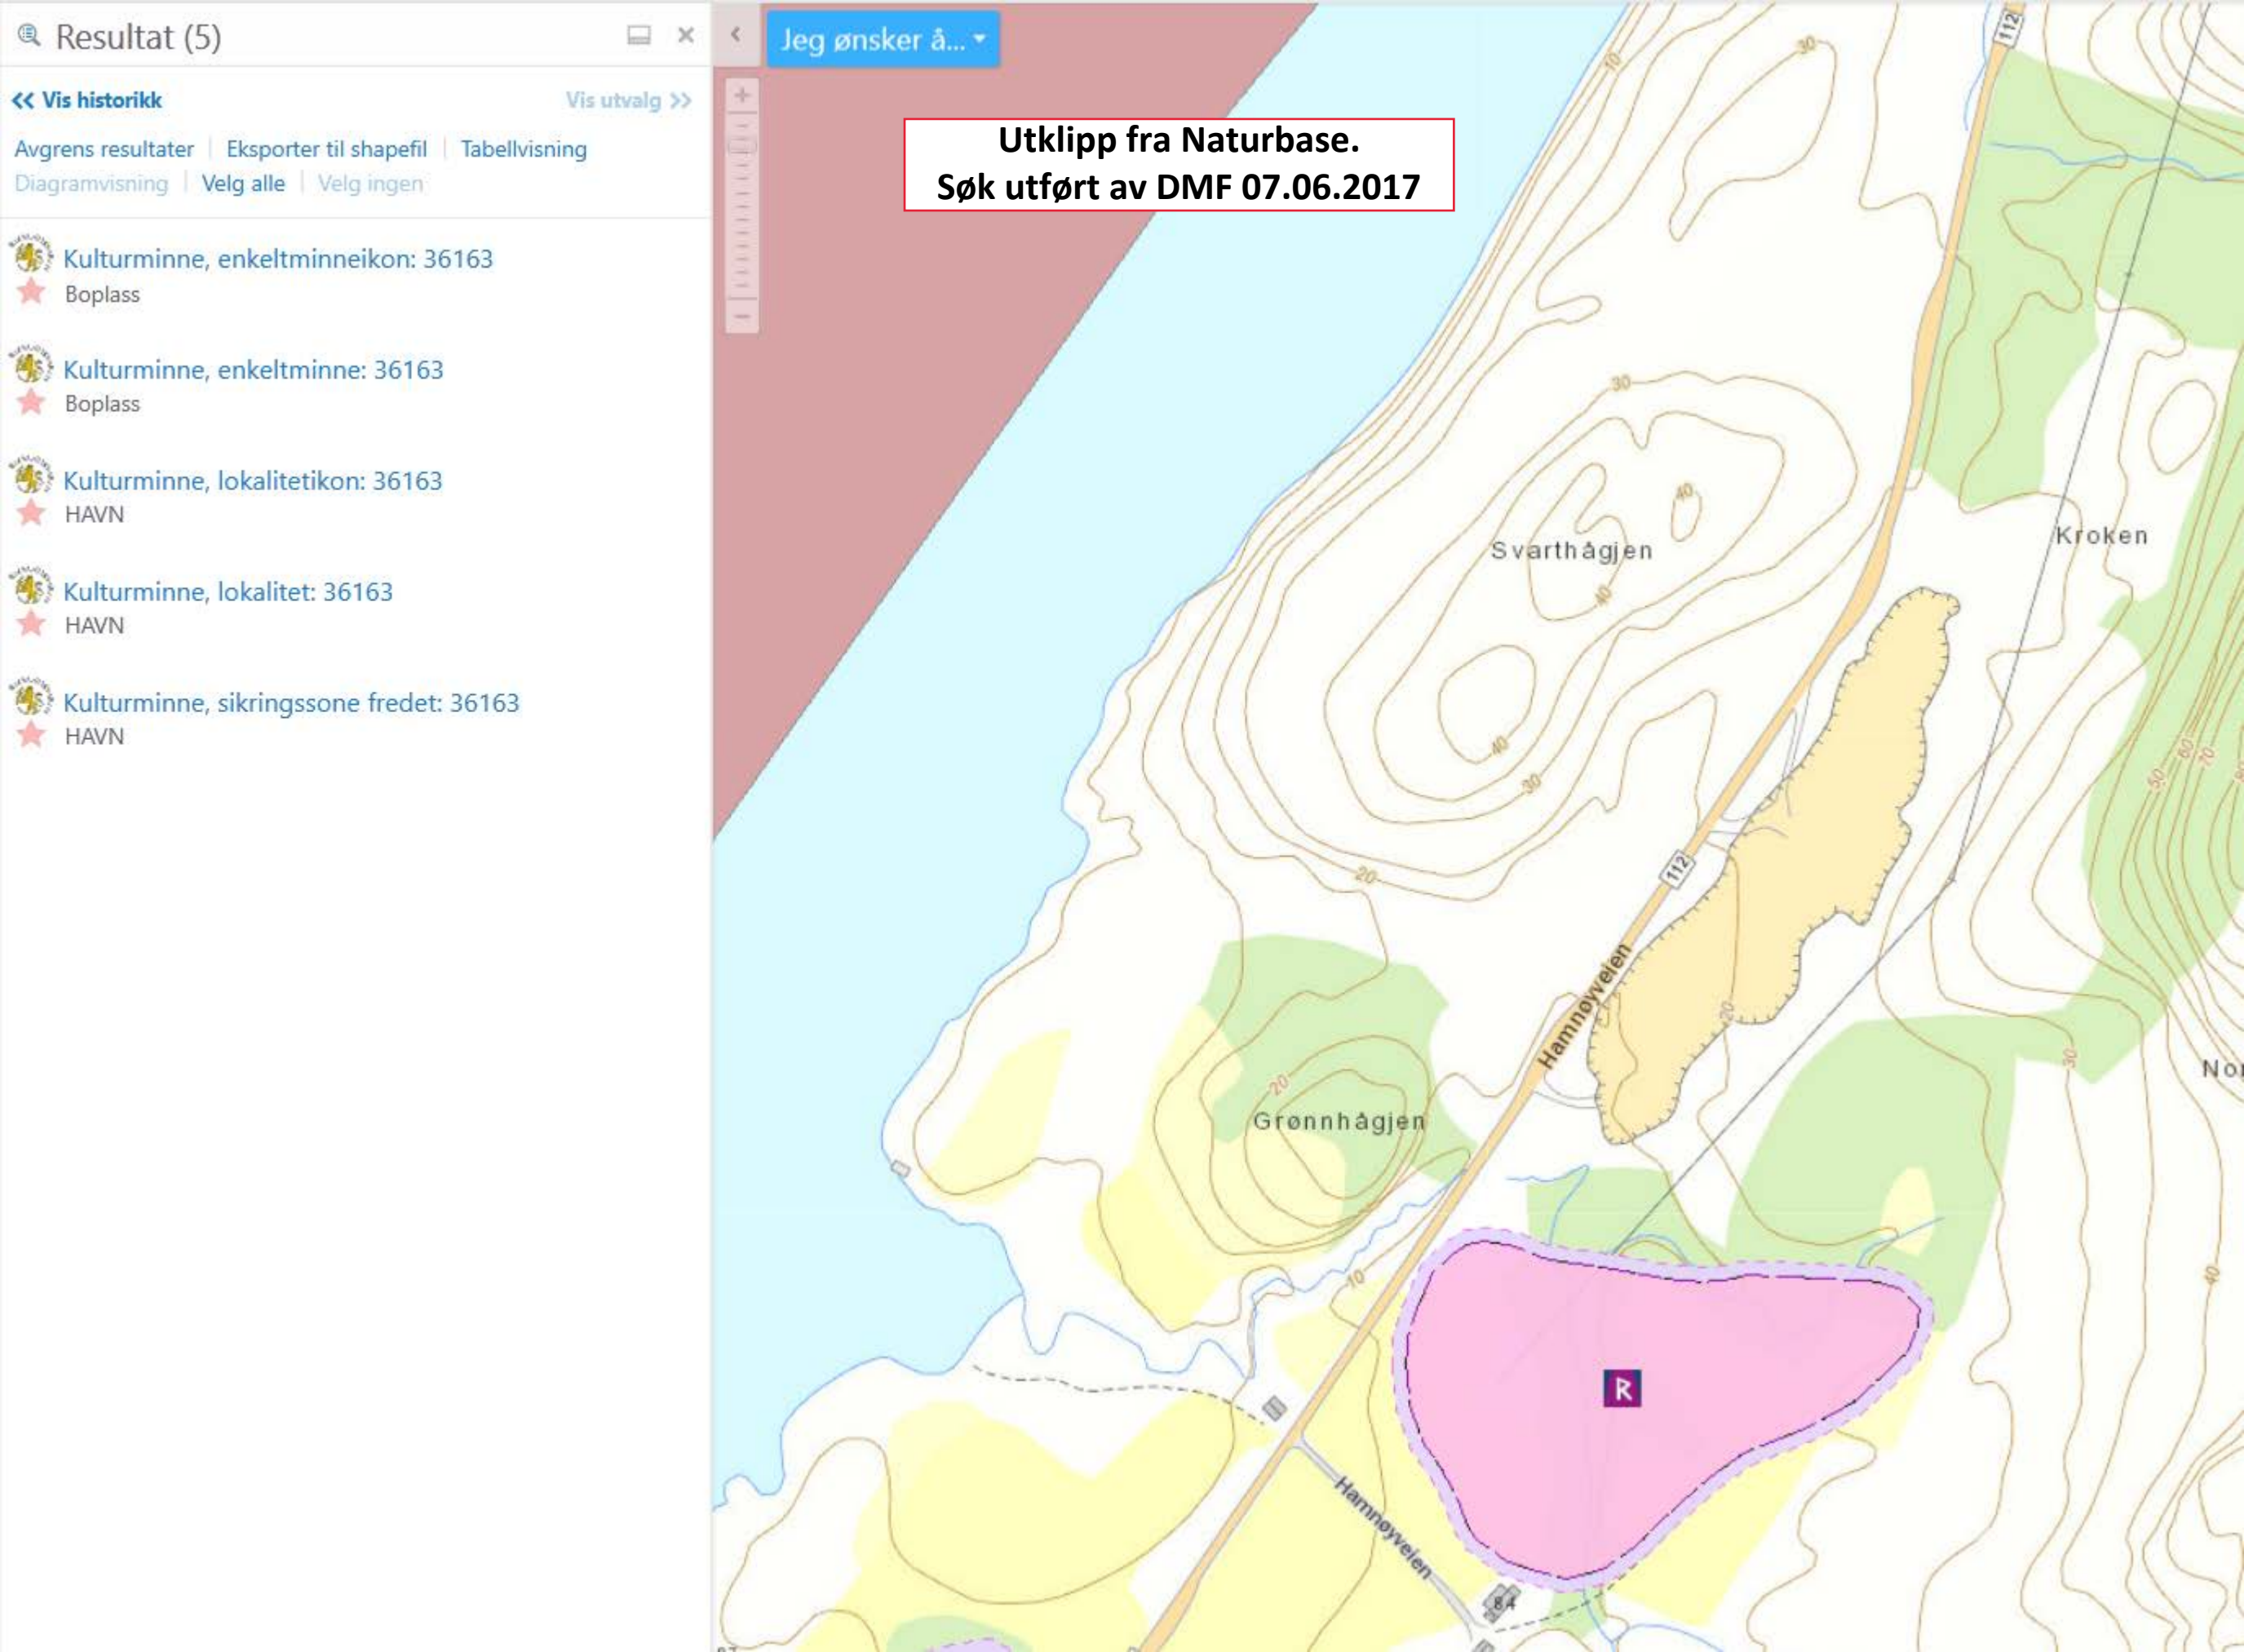

-  Kulturminne, enkeltminneikon: 36163
 Boplass
-  Kulturminne, enkeltminne: 36163
 Boplass
-  Kulturminne, lokalitetikon: 36163
 HAVN
-  Kulturminne, lokalitet: 36163
 HAVN
-  Kulturminne, sikringszone fredet: 36163
 HAVN

Utklipp fra Naturbase.
Søk utført av DMF 07.06.2017

Forslag til driftsplan for Hamn grustak

1. Informasjon om uttaksstedet og topografiske forhold

Uttaket ligger helt sørvest på Hamnøya i Vevelstad kommune i Nordland. Området er tilknyttet Fylkesvei 112 med ferge fra Vågsodden.

Området består av grus (støpesand), og det vil ikke bli behov for sprengningsarbeider da dette er et rent uttak av grus.

2. Informasjon om mineralforekomsten

Uttak av grus fra området startet før 1940, men er først dokumentert etter utskifting gjort i 1943. Sanden er lokalt viktig for Hamnøya og Vevelstad kommune da det ikke er forekomster av en slik type i nærområdet.

3. Planlagt uttak, opprydding og sikring under drift

Planlagt uttak er et relativt lite uttak på 500m³ årlig.

Driftsmetode er med traktor og henger. Det er ikke planlagt tunge anleggsmaskiner. Det vil heller ikke bli behov for produktlager, deponi eller andre faste installasjoner i området.

Skråningshøyde og skråningsvinkel er oppgitt i vedlagte lengde- og tverrsnitt.

Det vil bli gjort uttak til massen er tatt ut. Nødvendige sikringstiltak vil bli gjort slik at ikke det er fare for at massene raser ut under veis i prosessen. Det er også dialog med Statens Vegvesen i forhold til Fv 112 og uttak av grus inntil veien. (Vedlagt skriv fra Statens Vegvesen)

Opprydding av området vil bli gjennomført i form av fjerning av eventuelle redskaper og ellers naturlig gjengroing av området etter uttaket.

4. Hensyn til natur og omgivelser

Det er ikke registrert fornminner i det aktuelle uttaksområdet.


Natur og omgivelser: Det er ikke registrert viktige naturtyper eller arter i området. Hele området består av grus og etter uttaket er gjort vil området naturlig få gro igjen.

5. Plan for sikring og opprydding etter endt drift

Etter uttaket er gjort vil området naturlig få gro igjen. Det vil ikke være behov for ekstra sikring etter endt drift siden det er naturlig sikring i de massene som blir liggende igjen i uttaksområdet.

Oversiktskart 1 : 50.000

1.

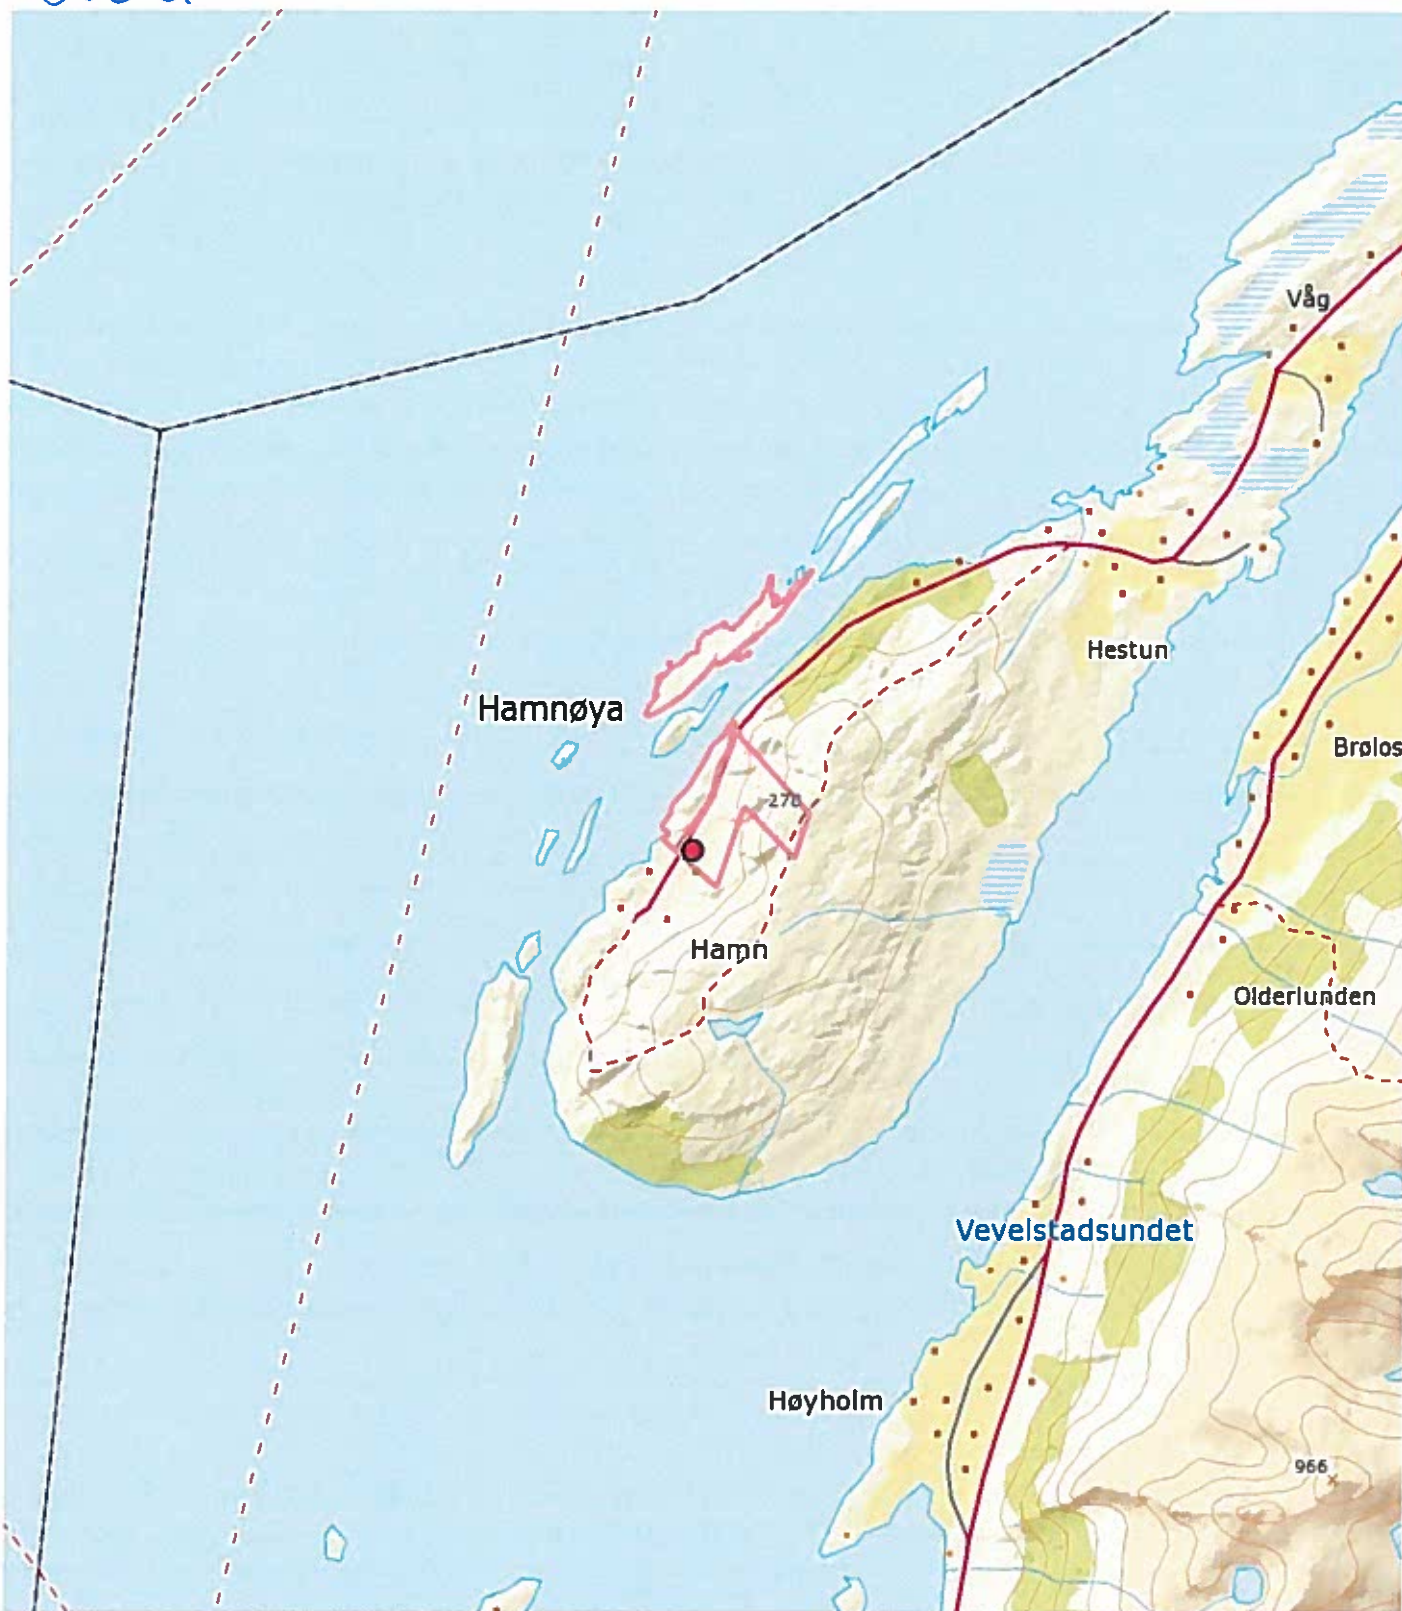

0 500 1000 1500m

Målestokk 1 : 50000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 29.06.2017

GÅRDSKART 1816-3/6
Tilknyttede grunnelendommer:
3/6 - 3/5

Endring markslag (AR5) TEGNFORKLARING

- Til jordbruksareal
- Fra jordbruksareal
- Endringer innen jordbruksareal
- Andre endringer
- Ingen endring
- Sum:

AREALTALL (DEKAR)

	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	742.1
	742.1
	742.1
	742.1

Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjenneise. Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

- Arealressursgrenser
- Eiendomsgrenser



NIBIO
NORSK INSTITUTT FOR
BIOØKONOMI

Dagens situasjon




Servituttgrense JSV - sak 7/2002

HELGELAND JORDSKIFTERETT

HAMN GNR. 3

VEVELSTAD kommune - 1816

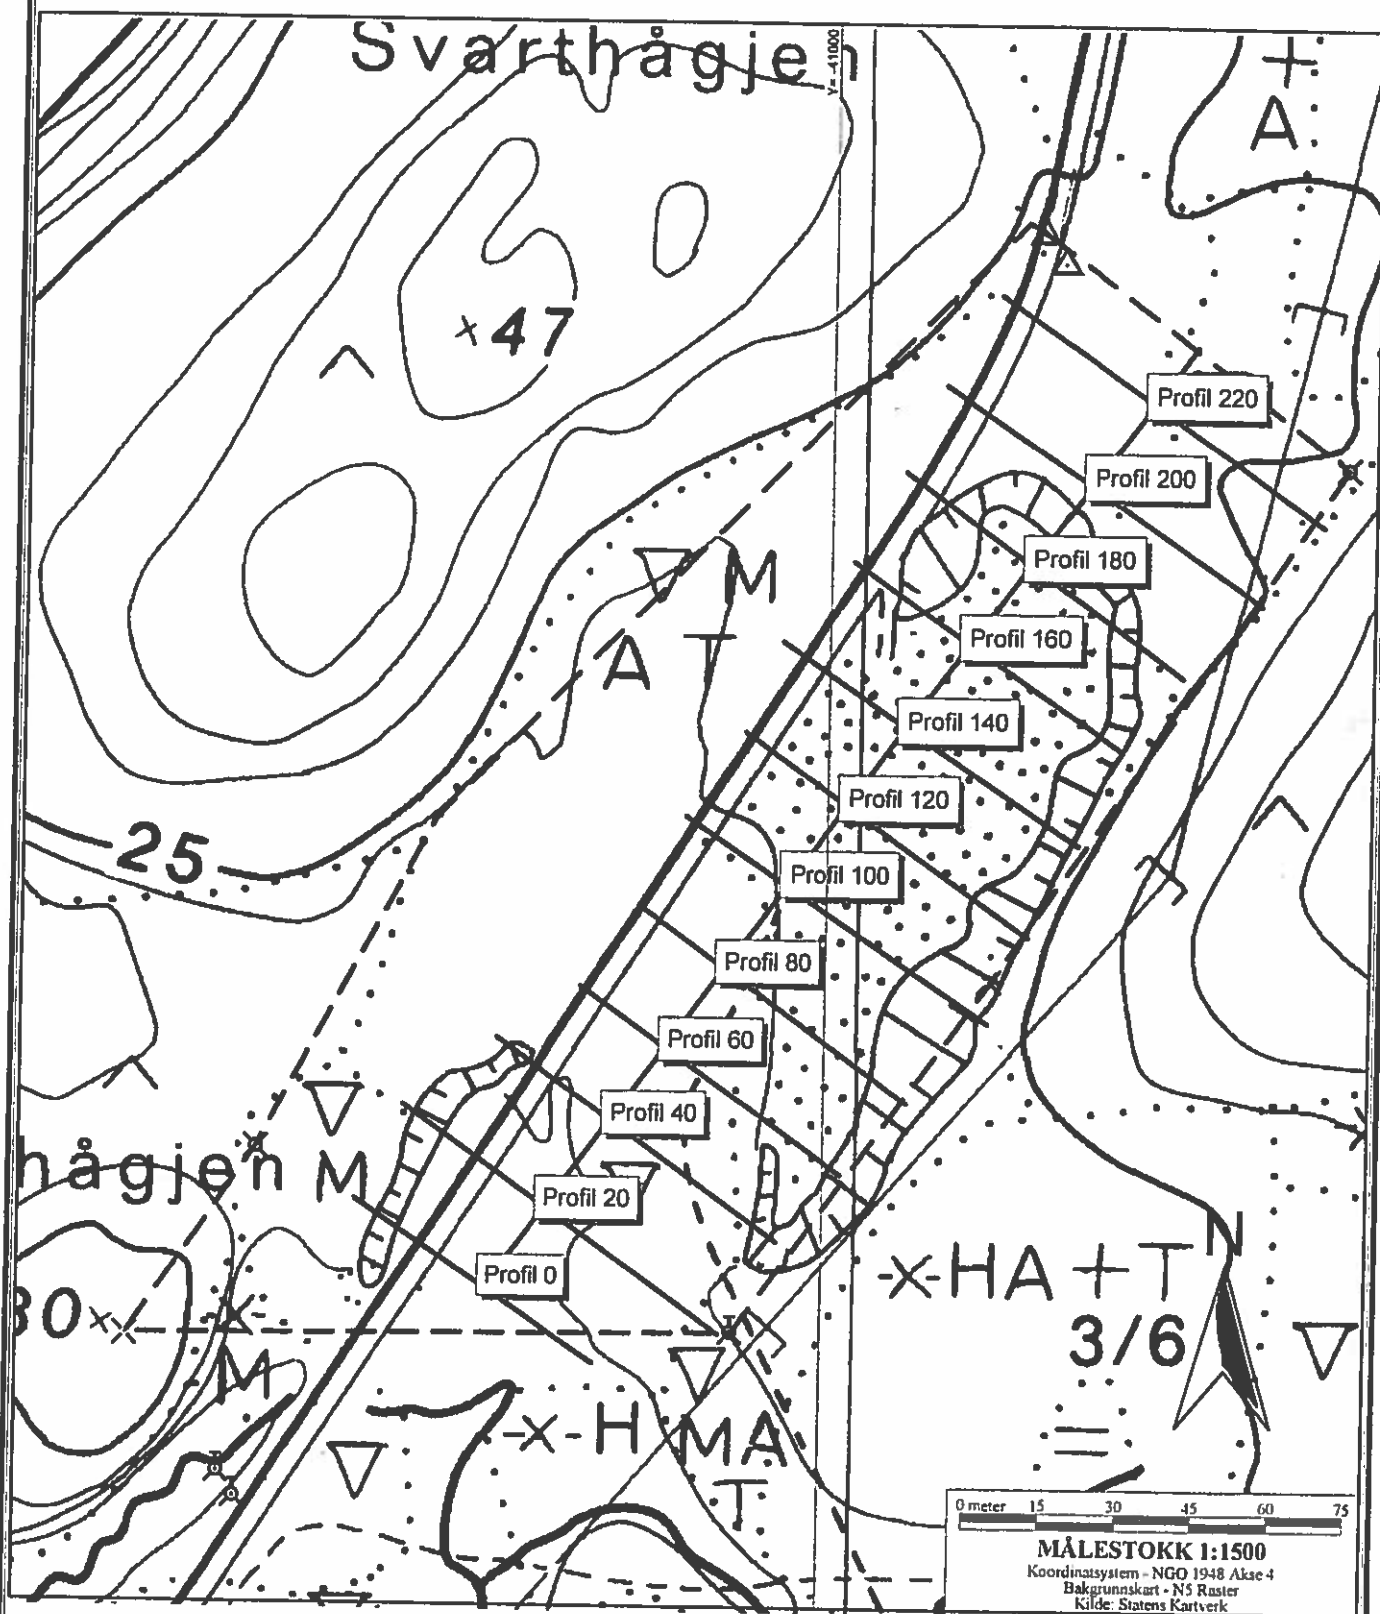

Kart som viser profiler for sandtak.
 Profilene er tegnet for hver 20. meter og
 gir grunnlag for beregning av massene
 i sandtaket. Se profiltegninger og masseberegning.


SAK NR. 7/2002

Blad 1 av 1
 Berørte gnr. - 3

dato 27.08.03
 avd. ing Steinar Korsaksel

$M_H = 1:500$
 $M_V = 1:100$

Pr 0

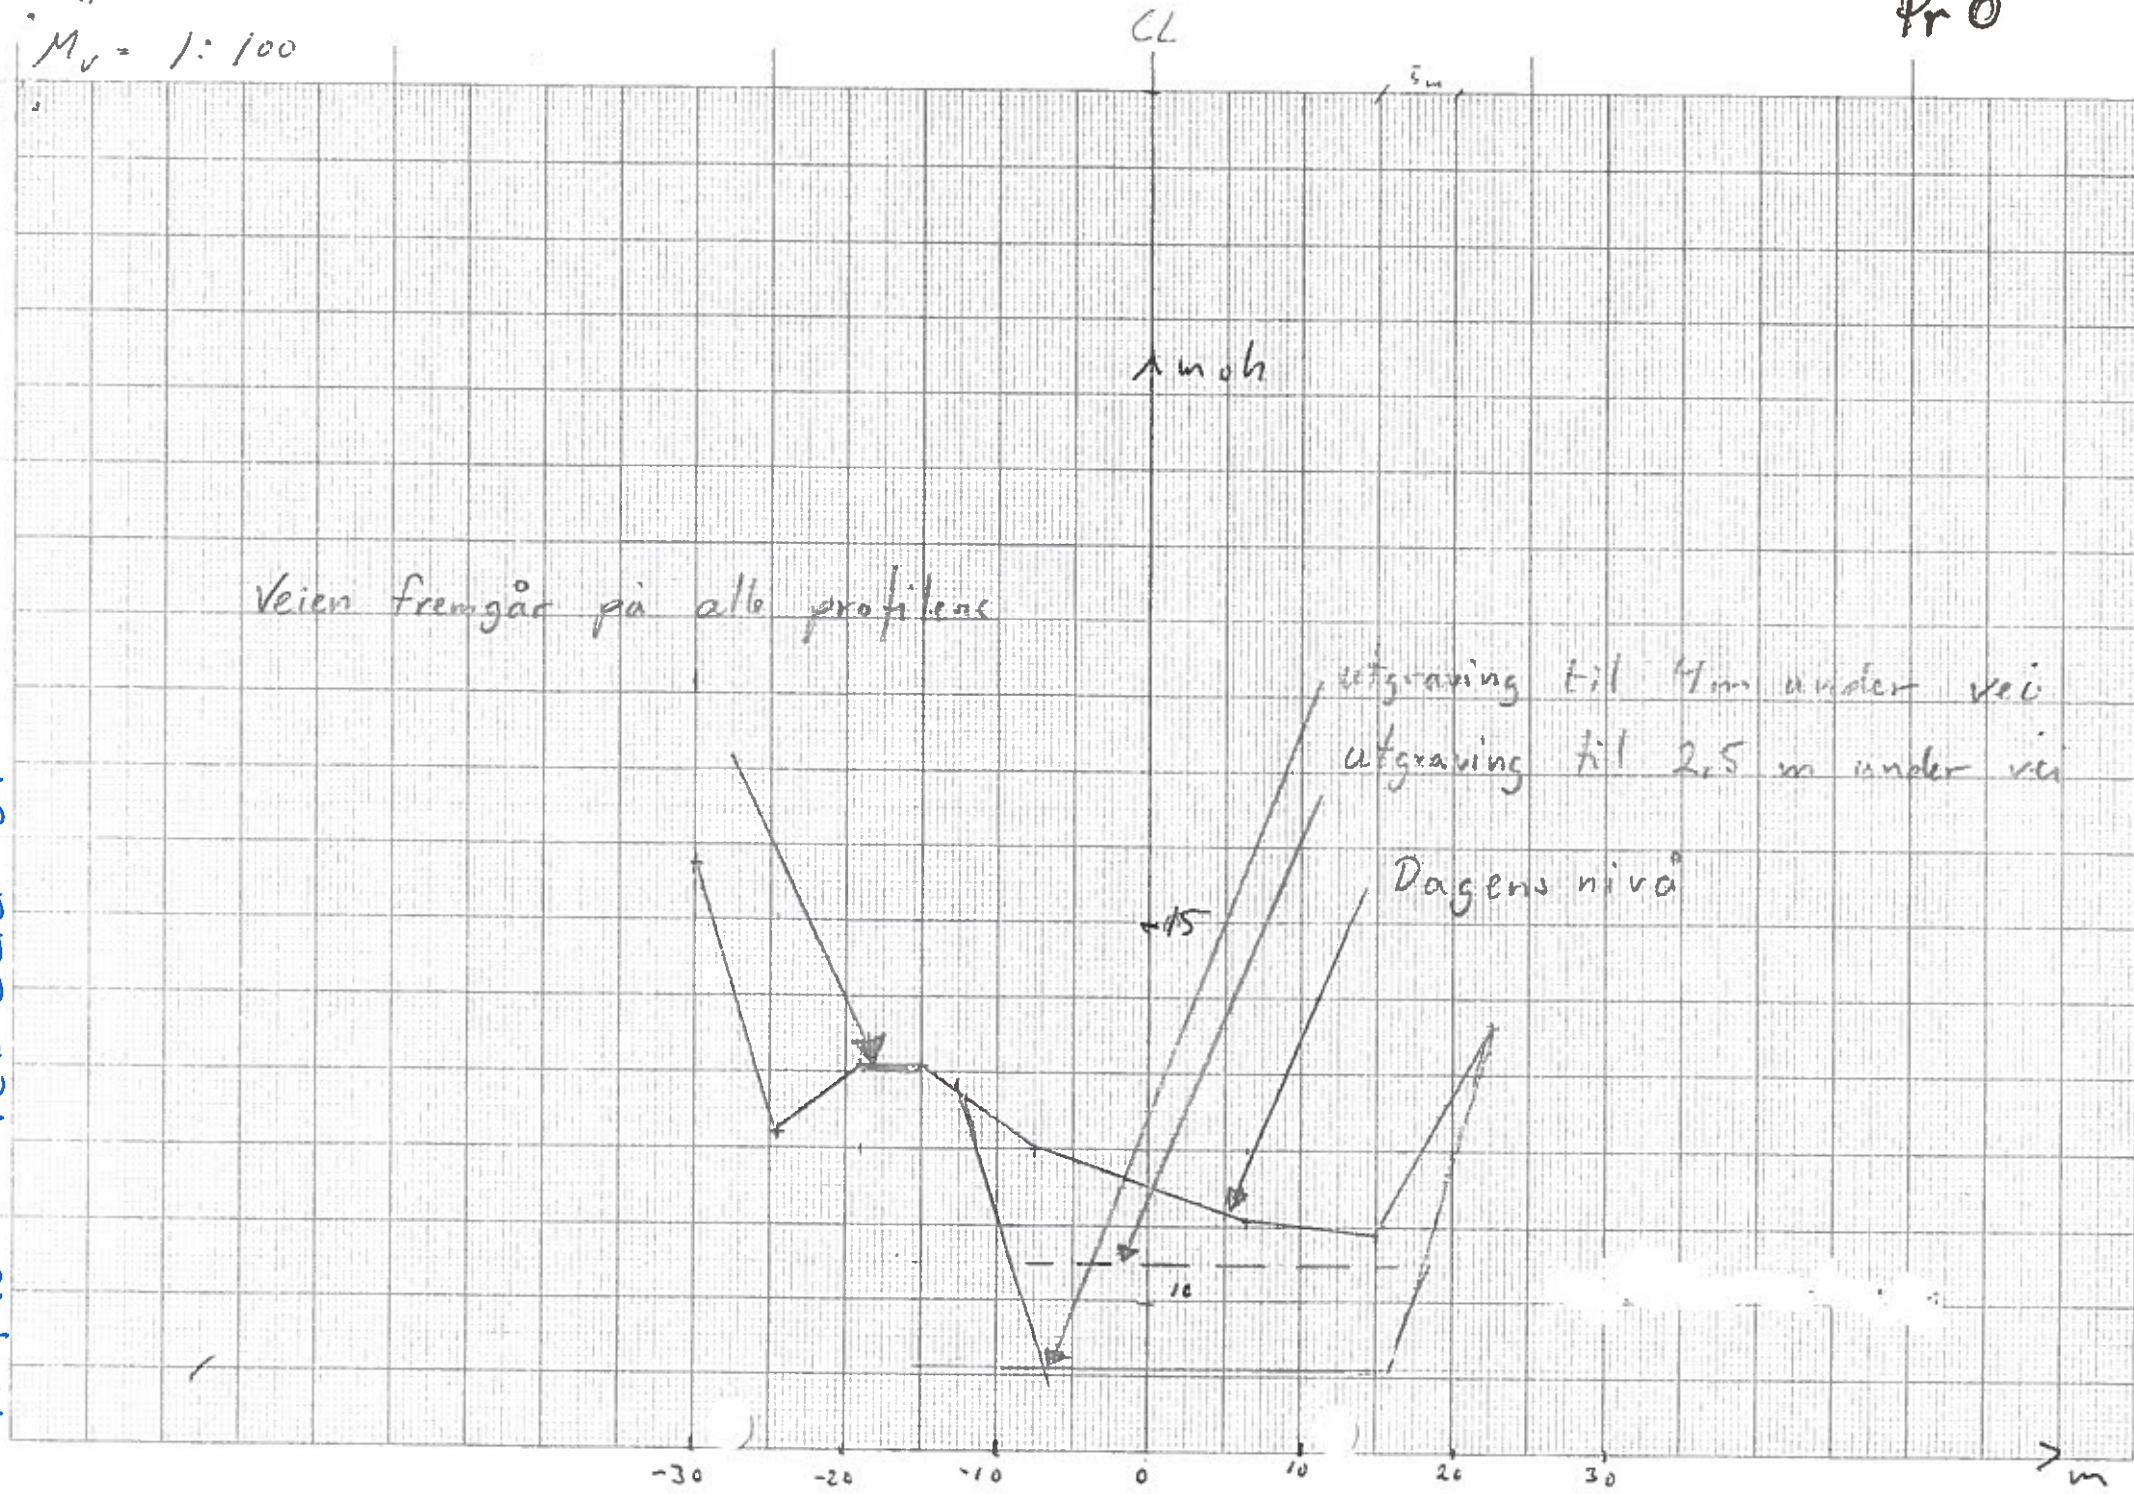

$M_H = 1:500$

$M_V = 1:100$

CL

Pr 20

1. m.o.h


20

15

10

A1 188

A2

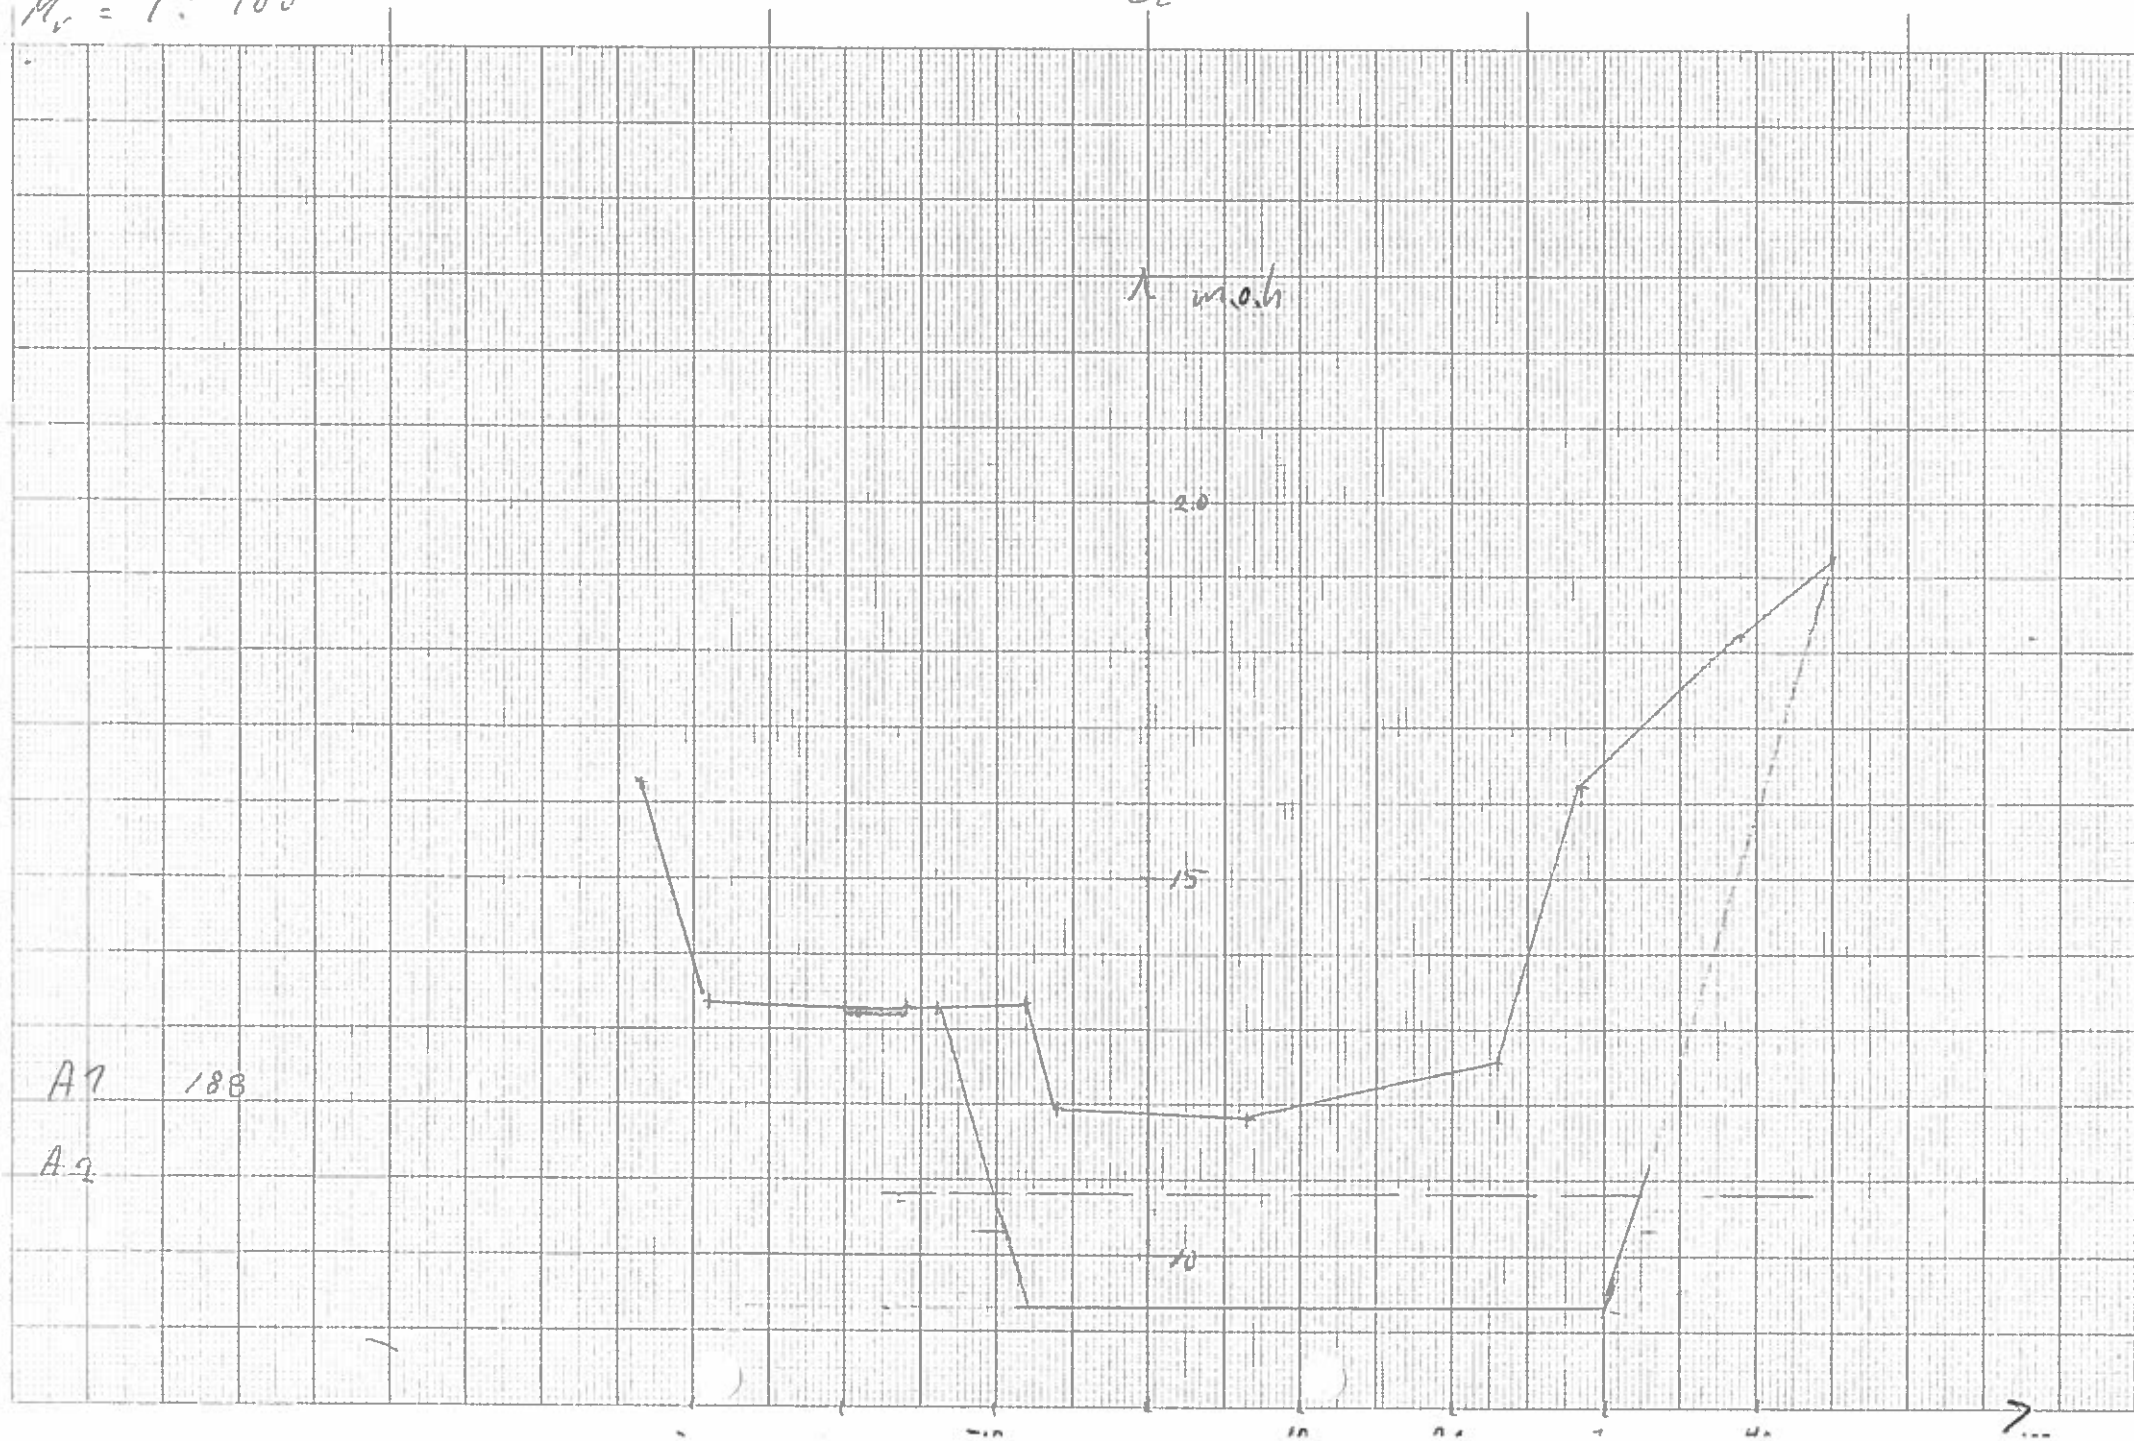


$$M_H = 1:500$$

$$M_V = 1:100$$

£

Pr 40

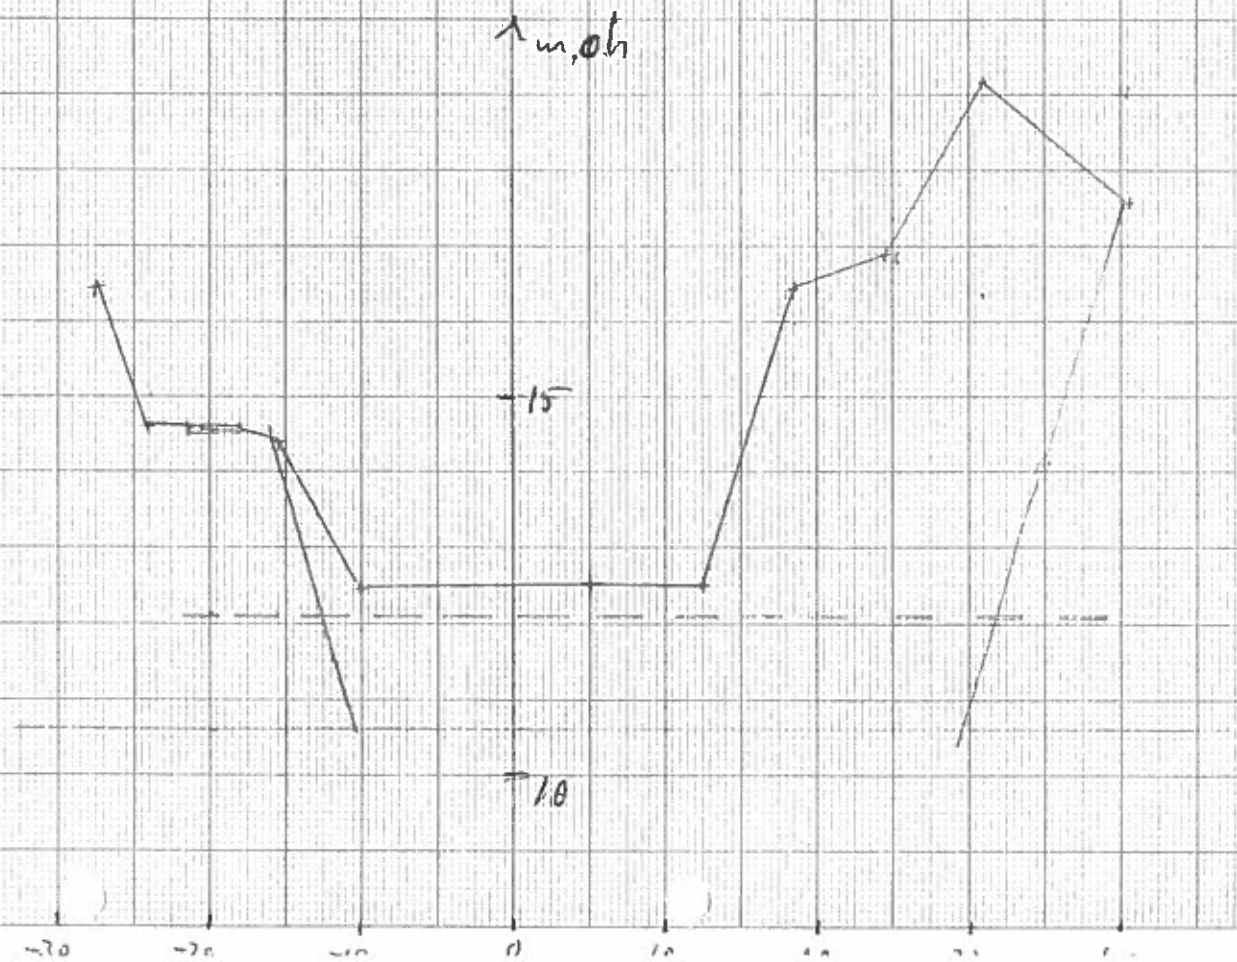


$$M_H = 1:500$$

$$M_V = 1:100$$

Pr 60


€

1 m. ab

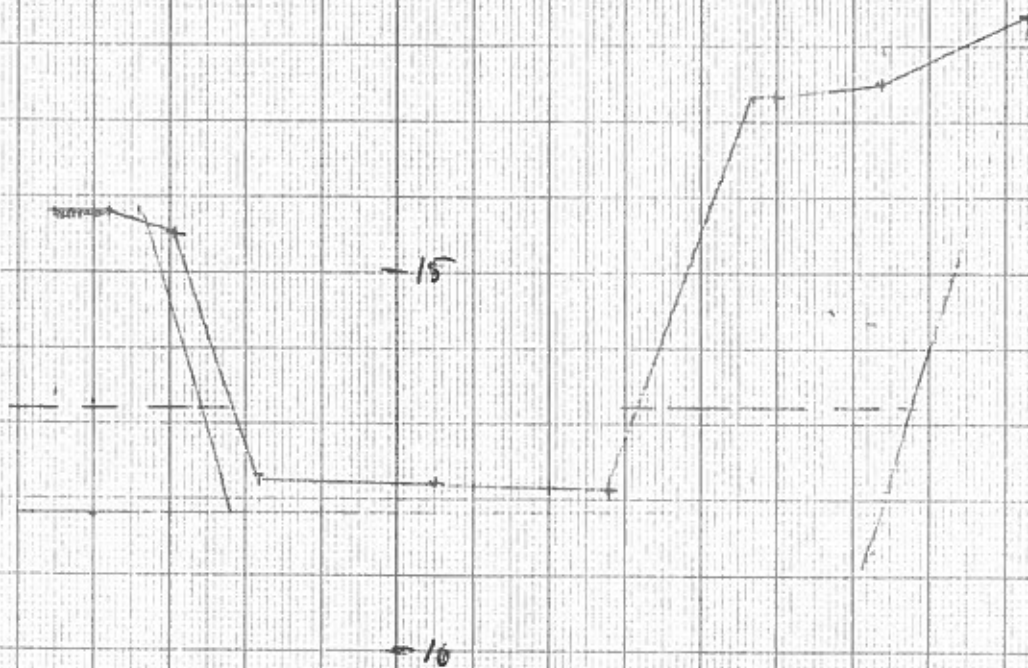

$$M_v = 1:100$$


Pr 80

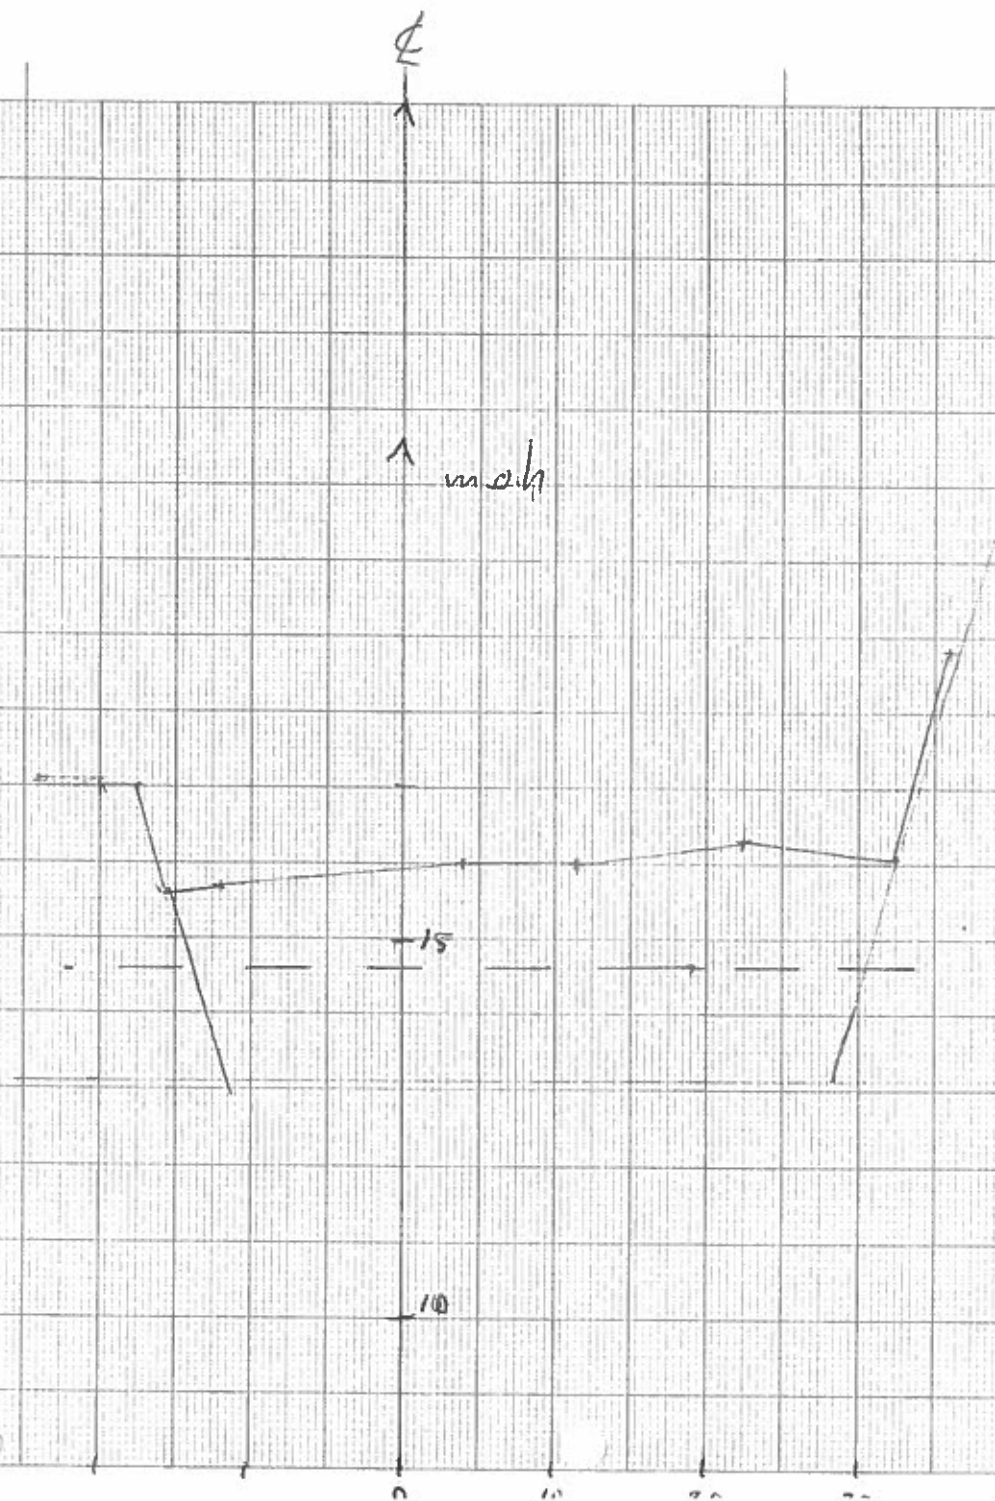

$$M_H = 1:500$$

$$M_V = 1:100$$


Pr-100

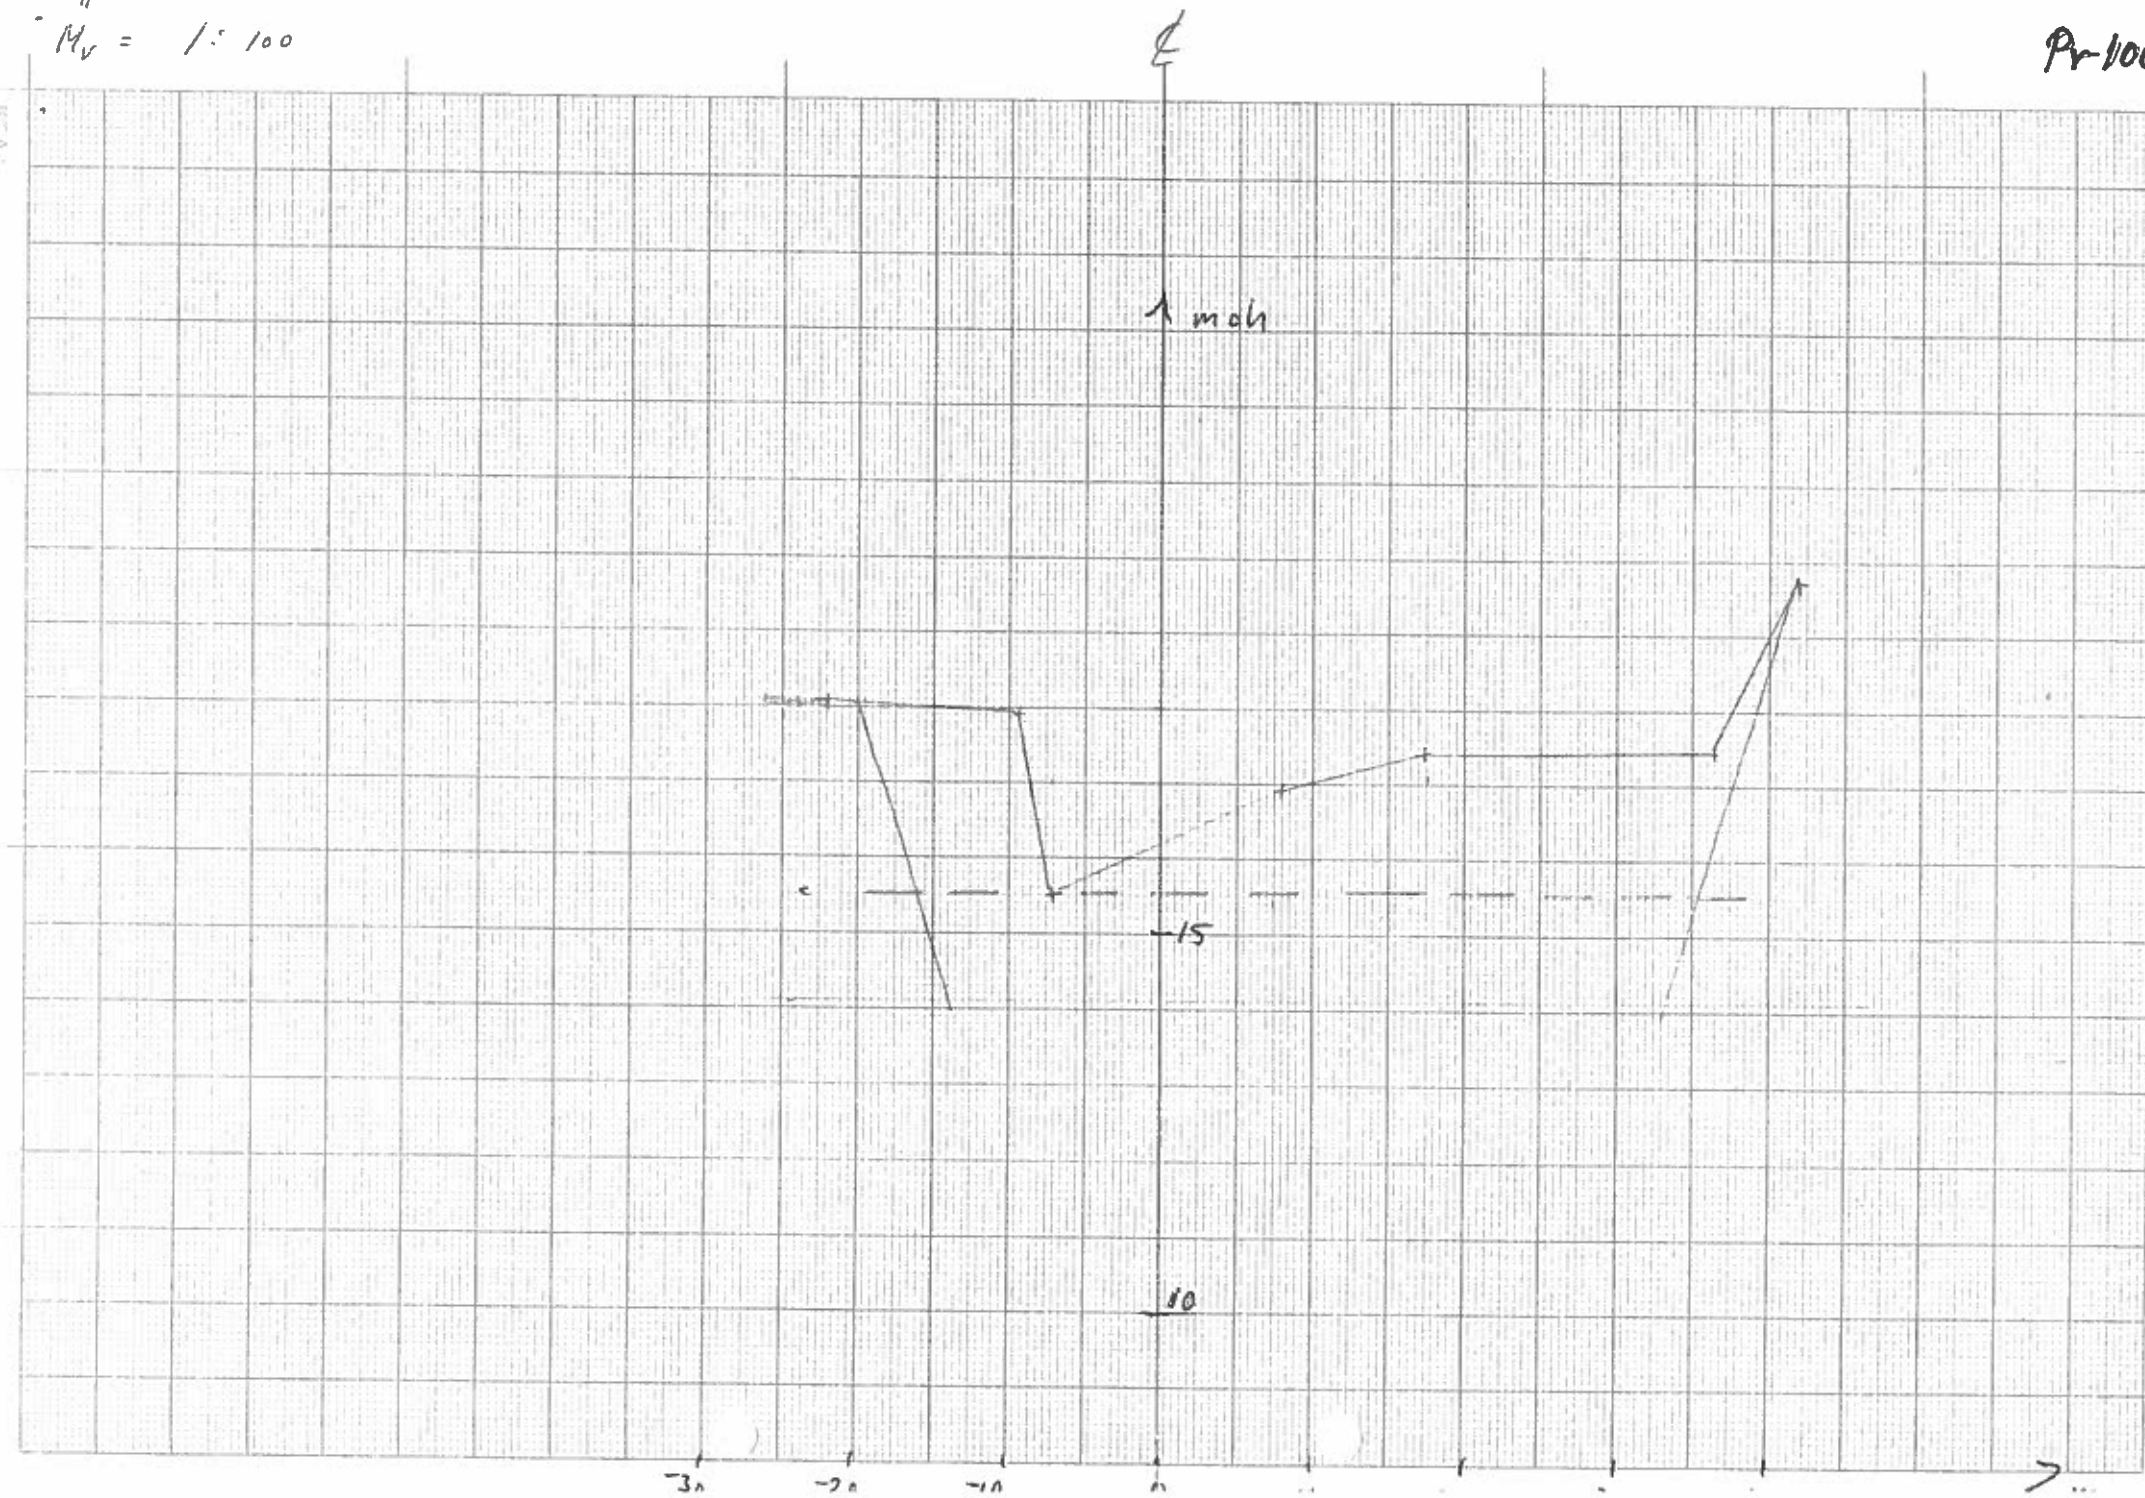

$$M_H = 1:500$$

$$M_V = 1:100$$


Pr 120

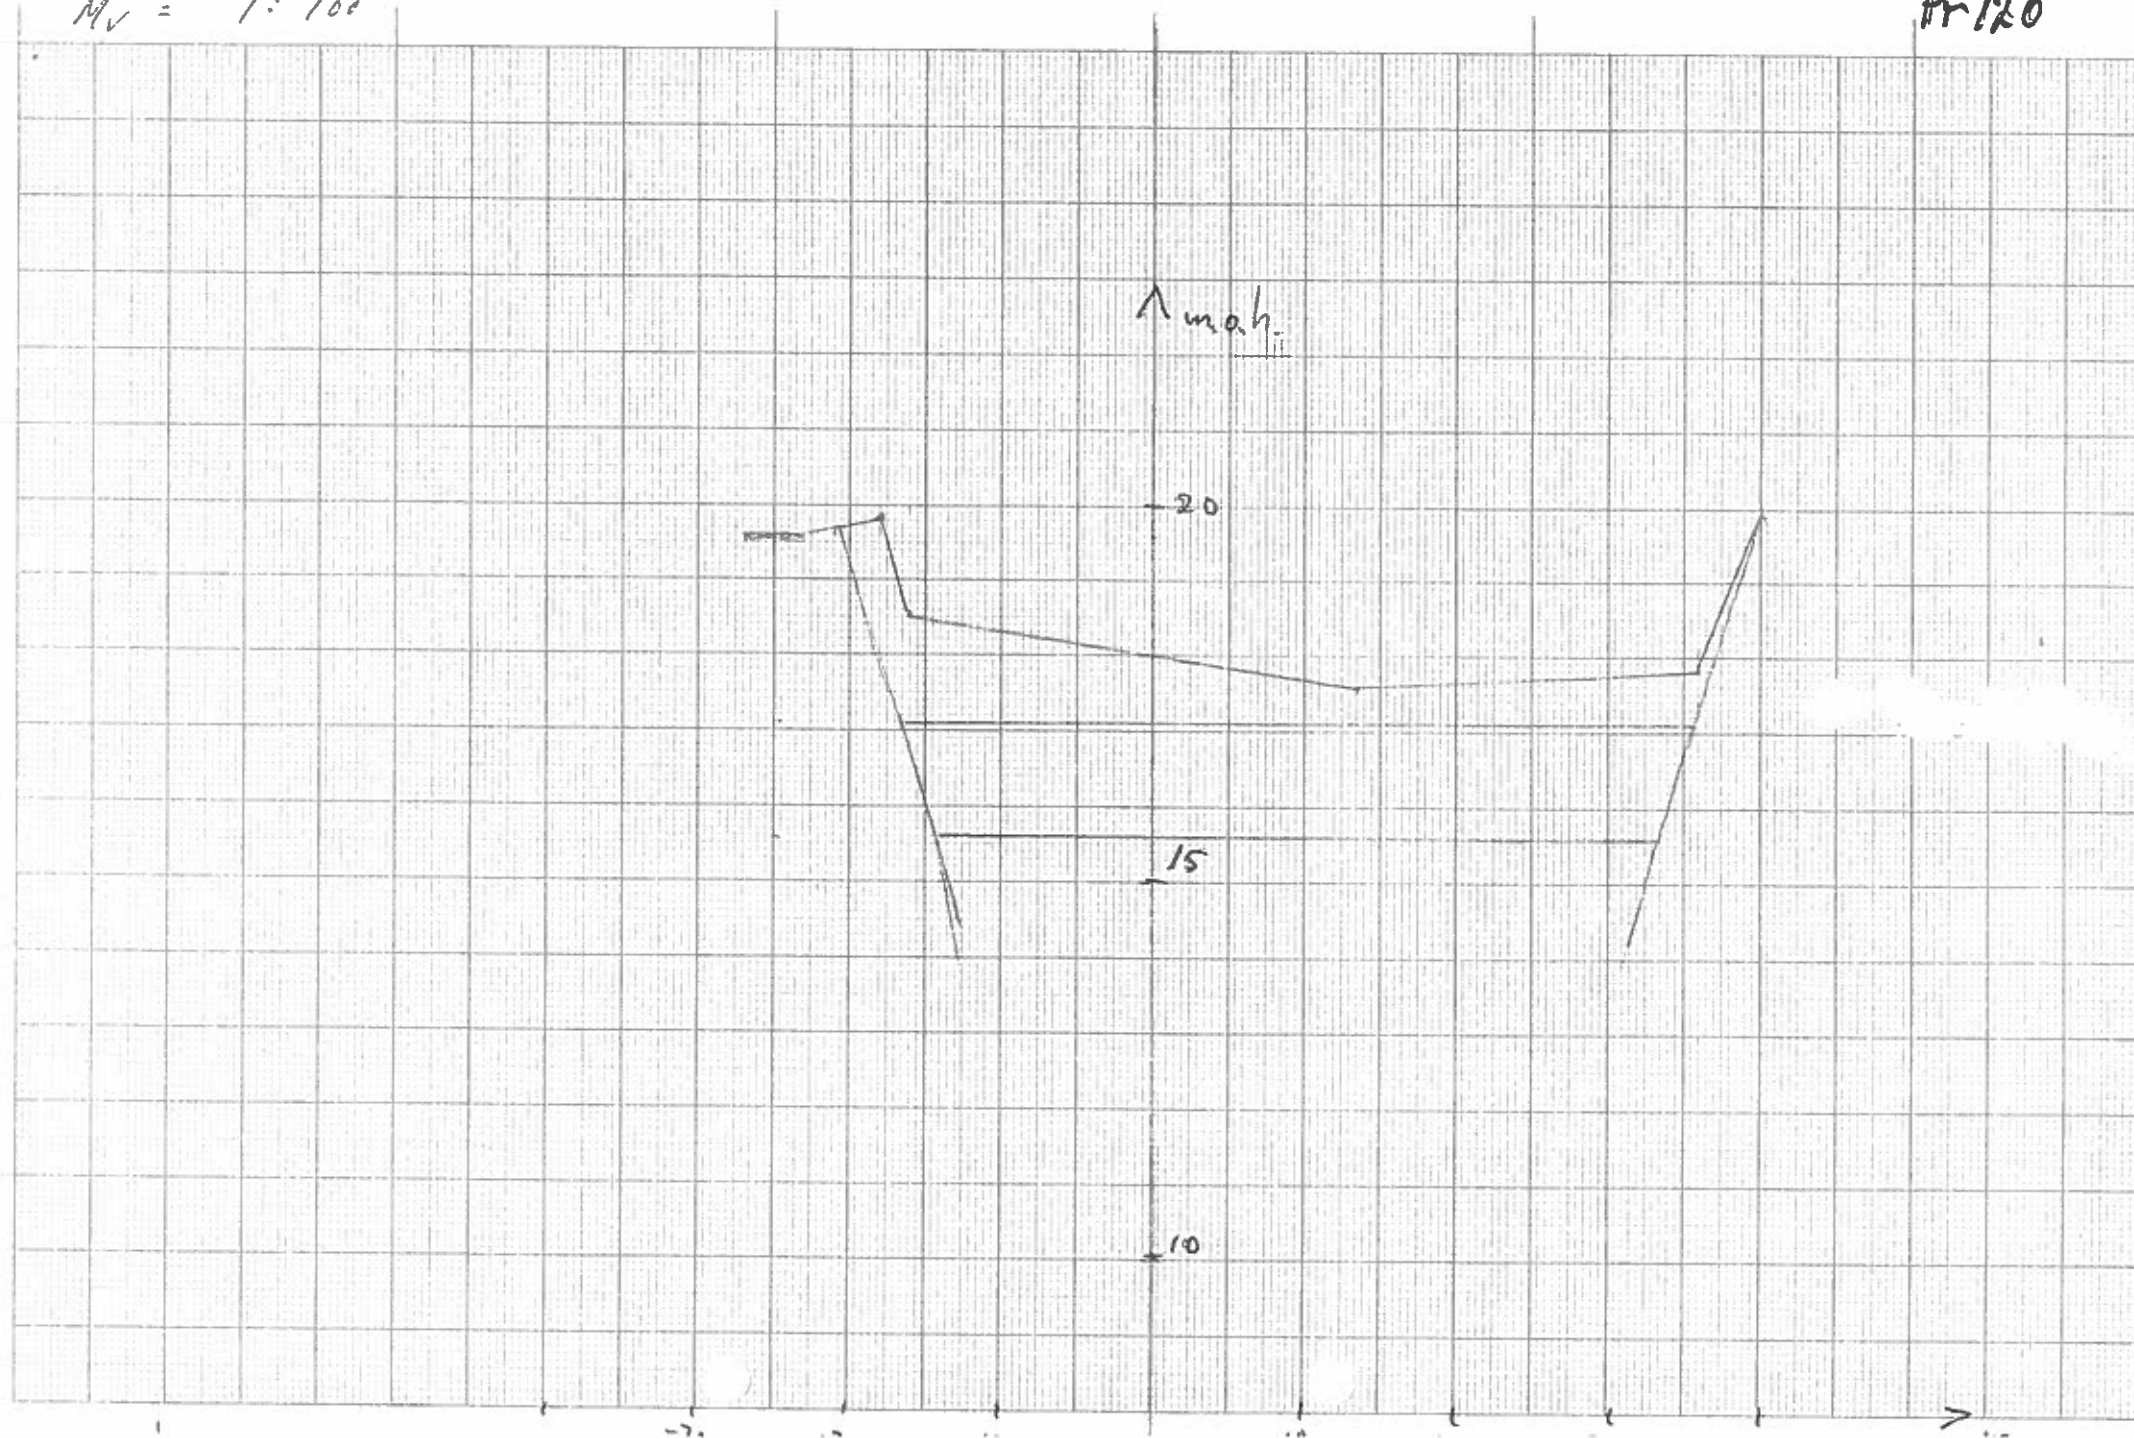

$$M_H = 1:500$$

$$M_V = 1:100$$

Pr 140

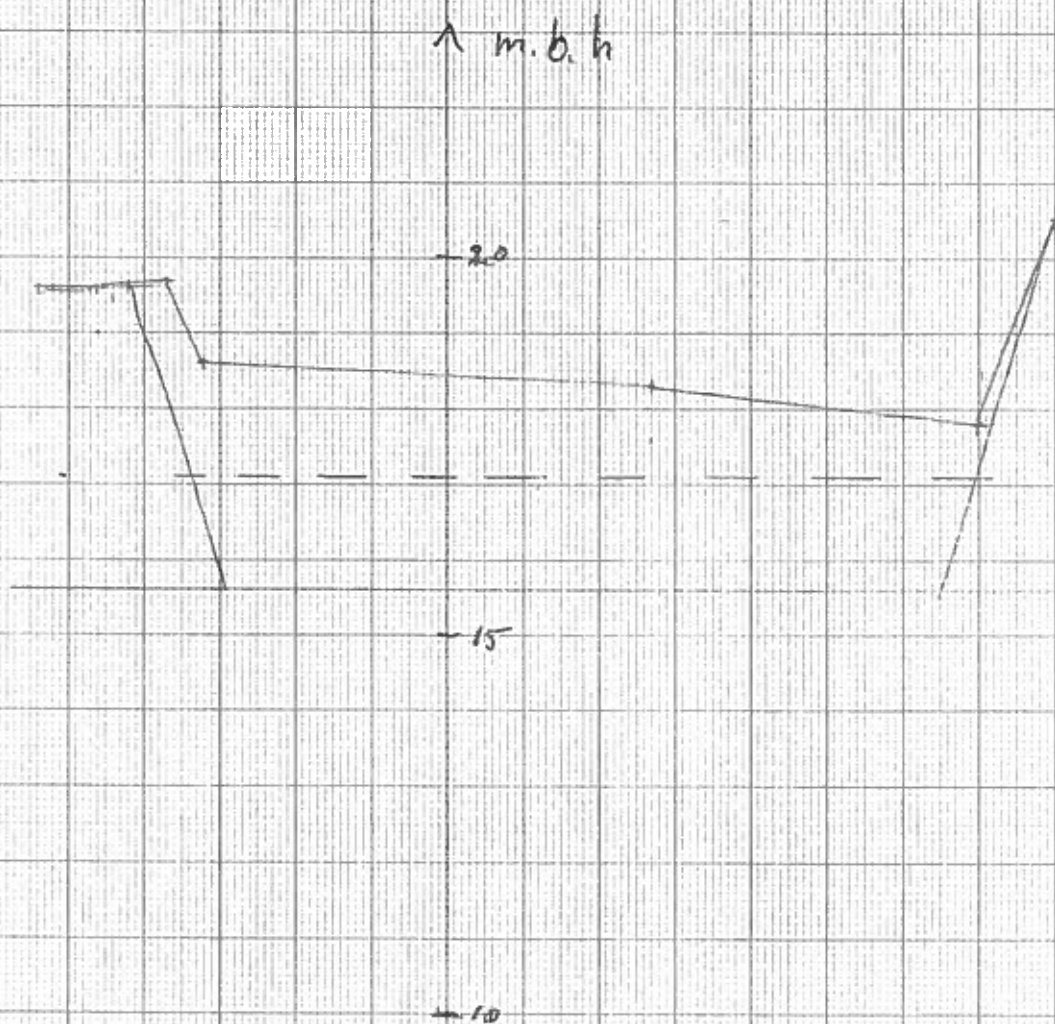


1.0

1.0

$$M_H = 1:500$$

$$M_V = 1:100$$


Pr 160

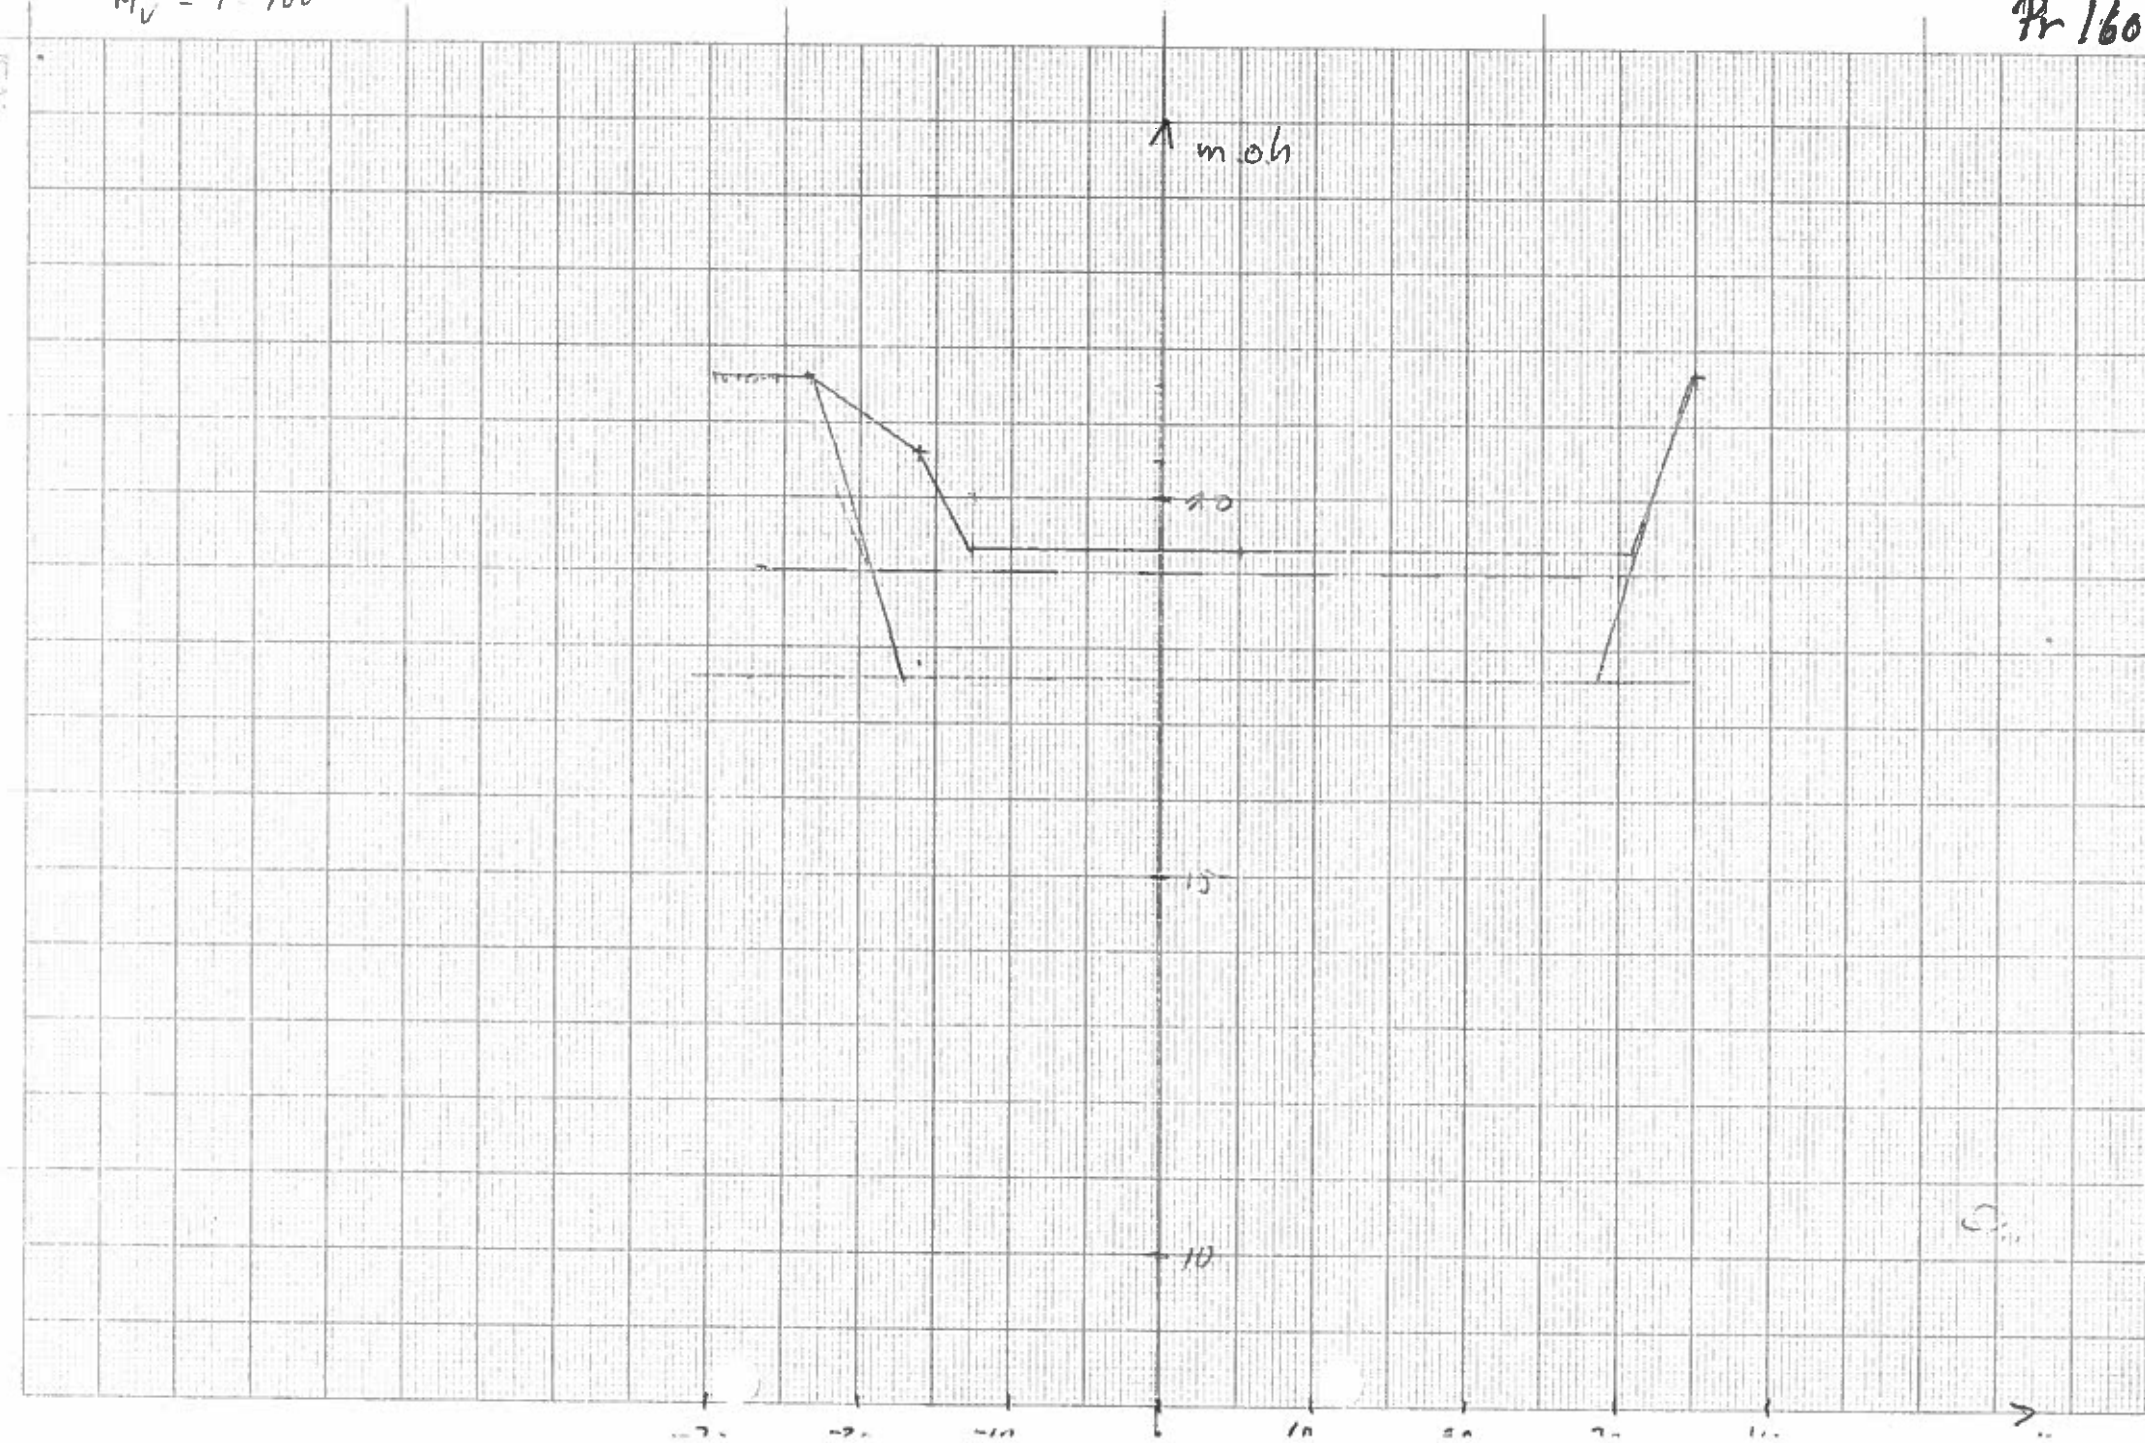

$$M_H = 1:500$$

$$M_V = 1:100$$


Pr 180

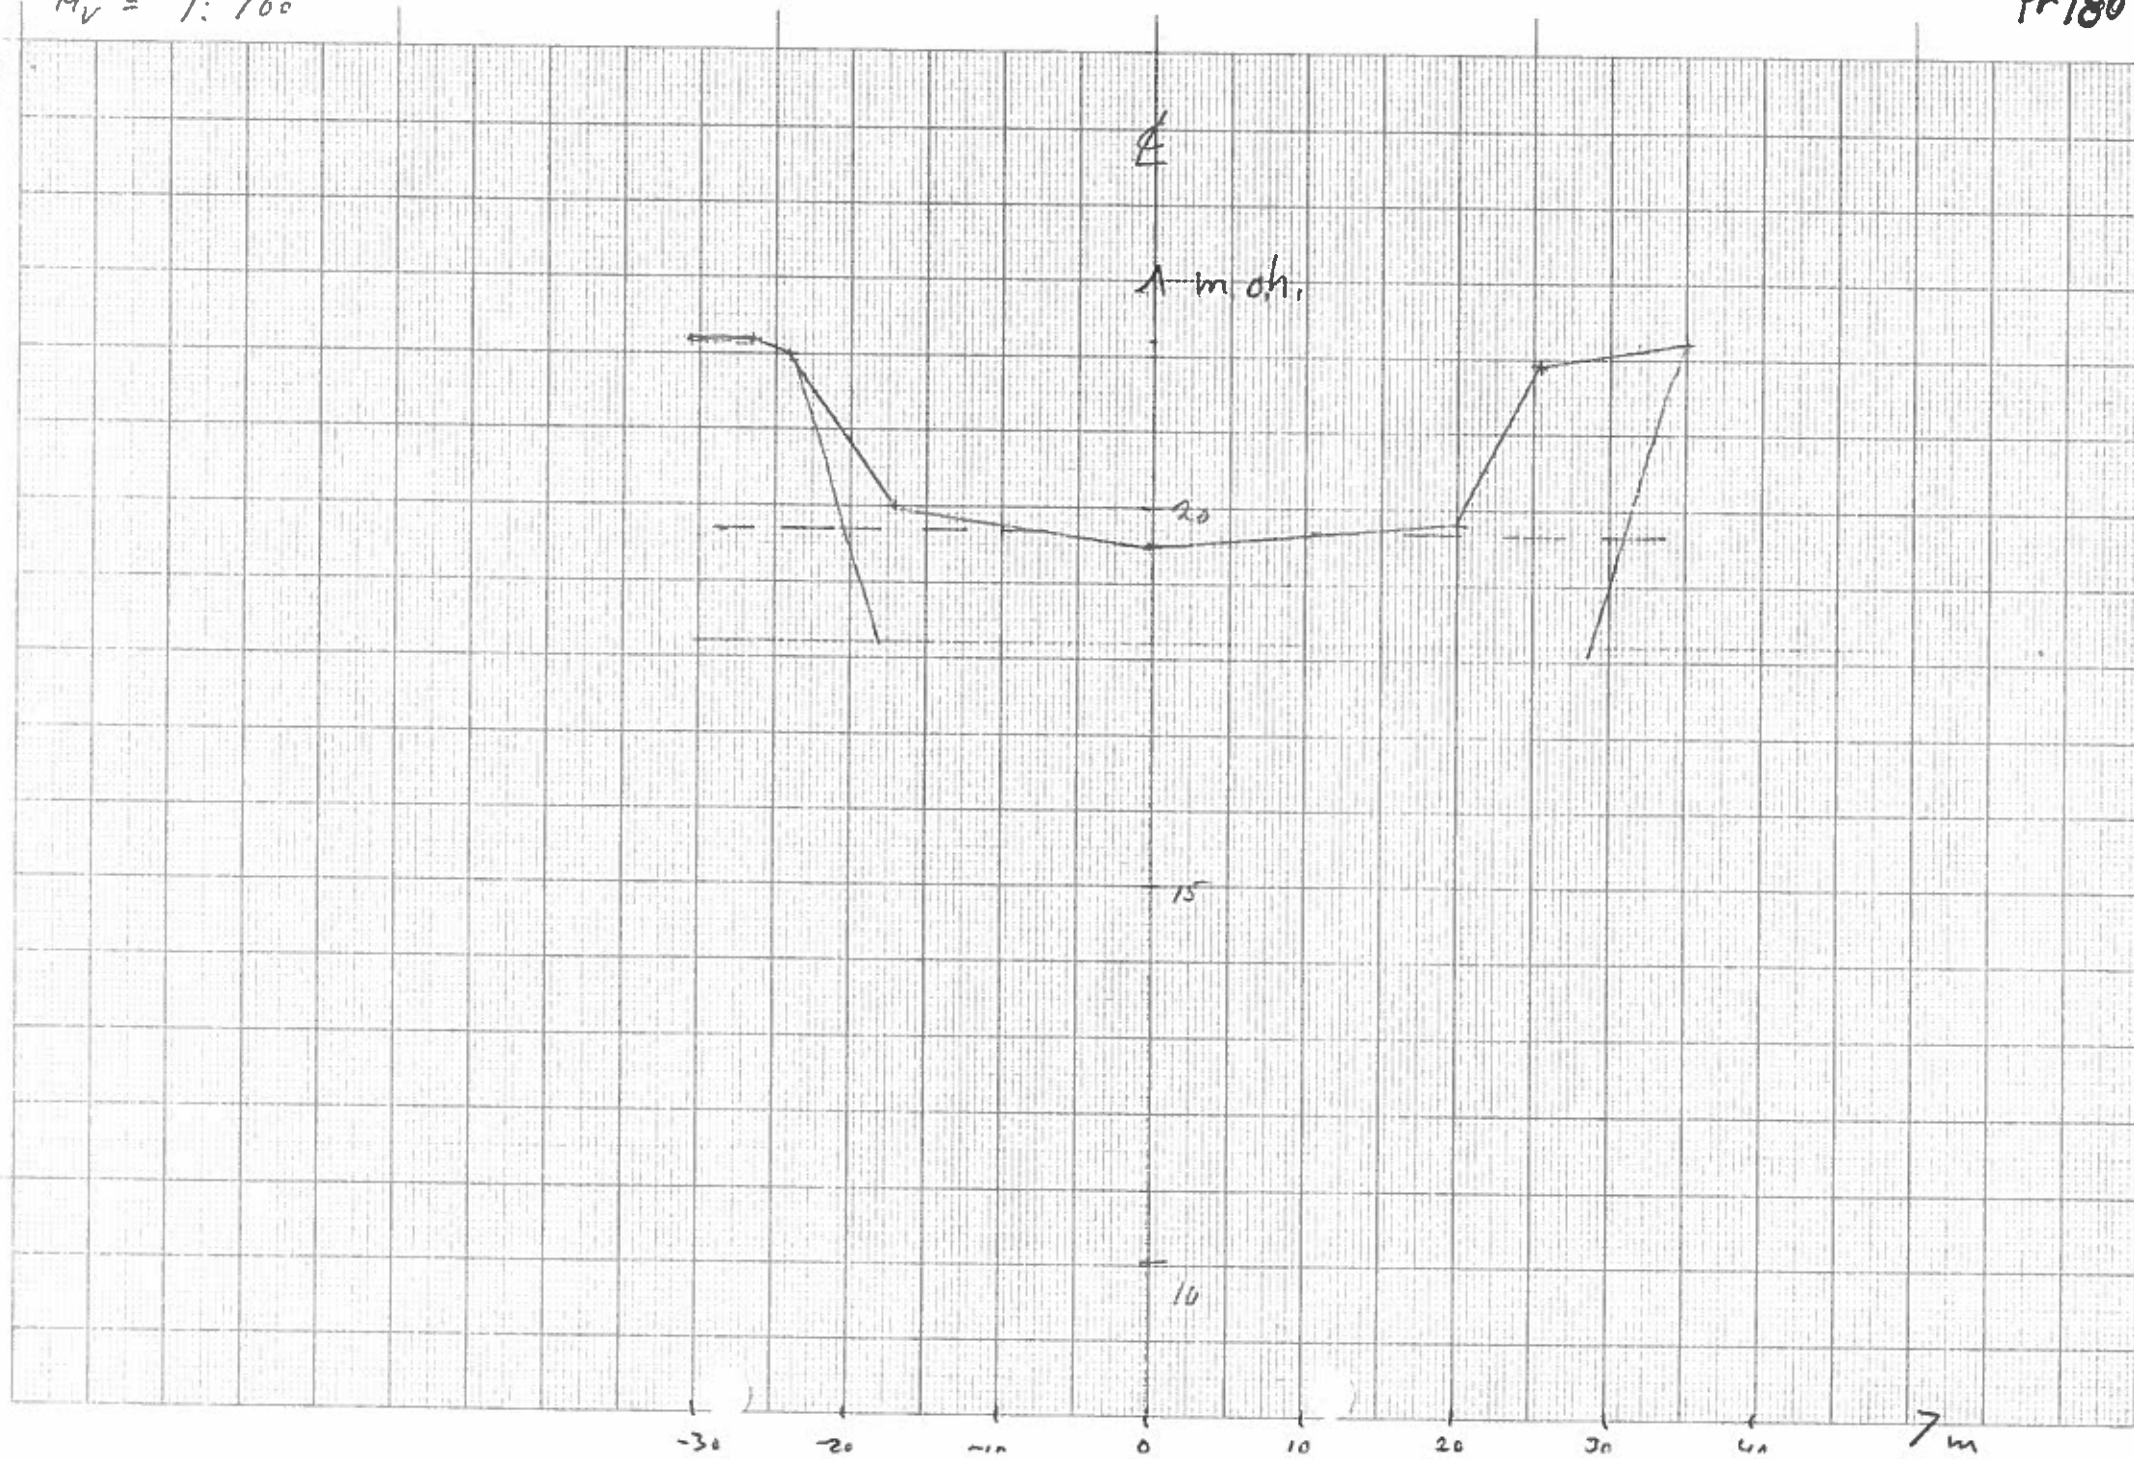

$M_H = 1:500$

$M_V = 1:100$

Pr 220

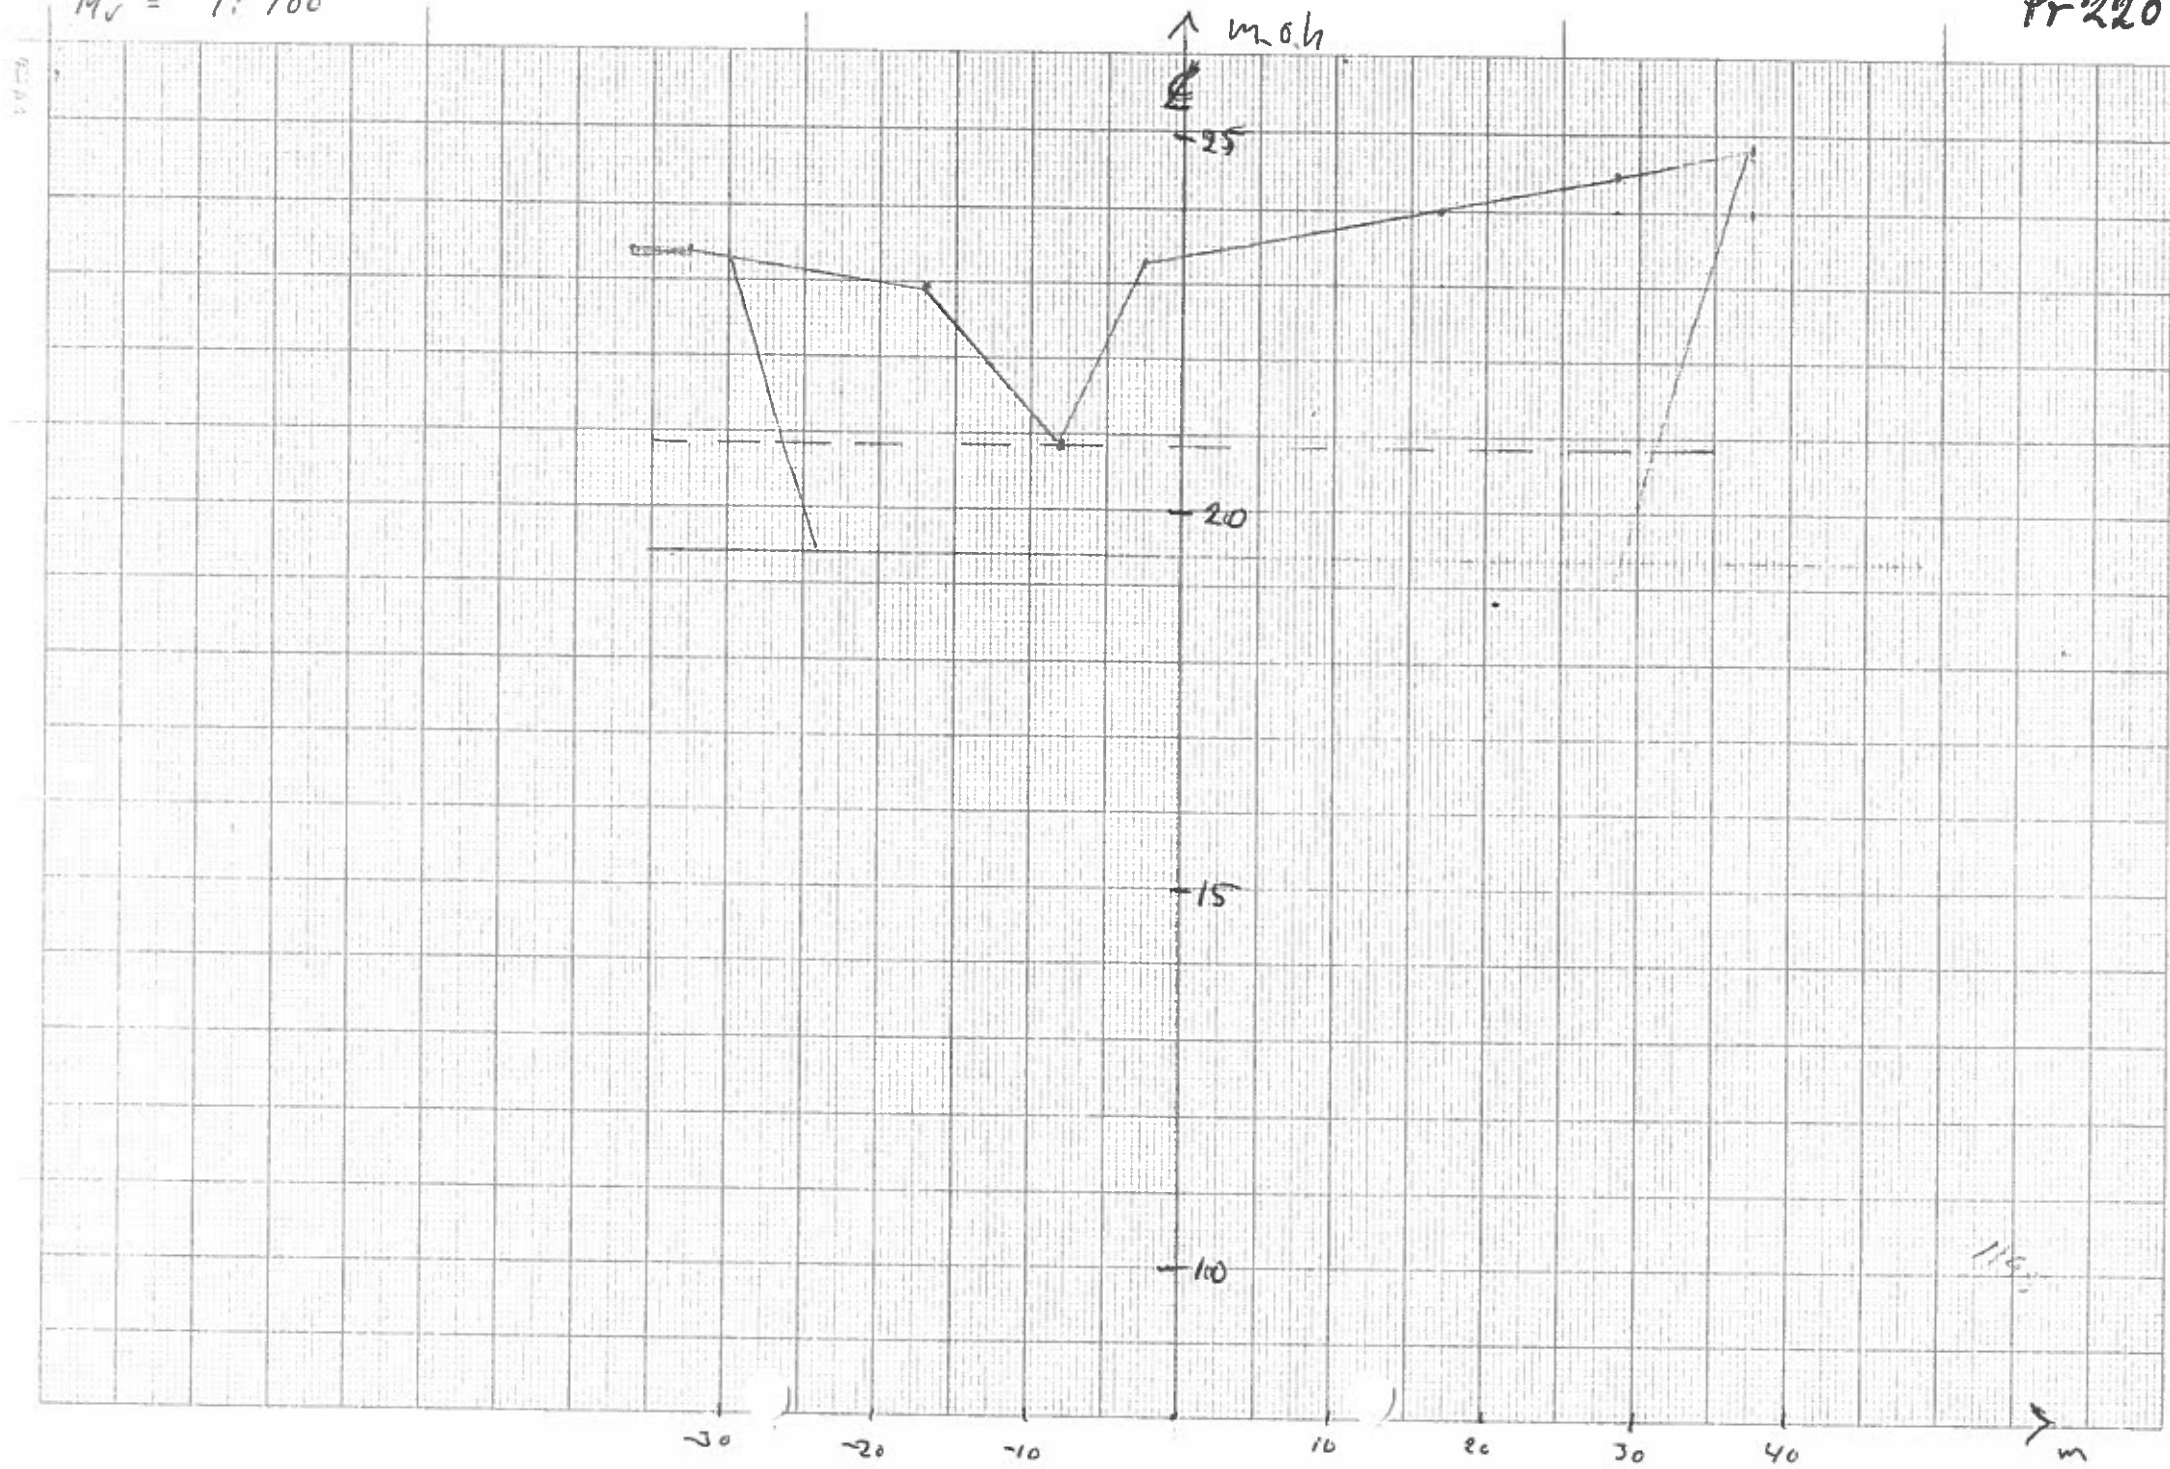



HELGELAND JORDSKIFTERETT
Sjøsiden senter, Skjervosen 2, 8656 Mosjøen
Postboks 110, 8651 Mosjøen

e-mail.: helgeland.jordskifterett@jsv.no
telefon 75 11 19 90 telefaks 75 17 28 16

Giro: 7874.06.32018
Org.nr.: 974 756 234

Parter

Deres ref.:	Vår ref.: (bes oppgitt ved svar)	Arkivnr.:	Dato:
	460/2003	7/2002 - 1820	28.08.2003

Orientering om grustak på Hamn

I sak 07/2002 er det utført en del markarbeid for å få en forståelse av hvor mye masser det kan være snakk om i grusuttaket på Hamn i Vevelstad. For beregning er det utført målinger i grusuttaket. Målingene viser dagens situasjon tegnet som terreng profiler pr 20. meter. Massene i området vil avgrenses av hvor dypt man kan ta masser fra grustaket. Dette avhenger av dybde til fjell og grusforekomstens utbredelse. Jordskifteretten har i beregningene holdt seg til yterbegrensningen som er påvist, og konesenteret oss om området på øvre side av vegen

Forutsening for masseberegning blir hvor dypt man kan ta masser, jordskifteretten har beregnet massene i forhold til høyden på hovedvegen ved masseuttaket. Det er beregnet 2 uttaksprofiler, ett for uttak til 2,5 m og ett med 4 m under hovedvegens høyde. På profilene er det benyttet forskjellig målestokk i høyde og plan. Det medfører at terrenget ser brattere ut enn det er i virkeligheten. Målestokken for horisontalplanet er 1: 500 mens målestokken for høyde er 1 : 100.

Omfang av grusuttaket

Grustaket er avgrenset med merkesteiner og kors slik som vist på utskiftningskartert over Hamn. Den ytre avgrensningen av grustaket er dermed bestemt og uttaket av grus må foretas innenfor disse grensene. De gamle grensene omkring grustaket skal ikke berøres eller fjernes.

Grusuttaket foretas i de masser som kan tas uten at omliggende eiendom (bnr. 6) berøres. Dybden på grustaket avgjør hvor mye masse som kan tas ut. Beregningene viser de resterende massene i uttaket med uttak inntil 2,5 m og 4 m under vei.

Tabellen viser masseberegningen for de resterende massene i grusuttaket. Arealet på profilene multipliseres med en lengde for å finne resterende masser i masseuttaket.

Masseberegning ved utgraving til 2,5 og 4,0 m under vegbanen.				Utgraving til 2,5 m under hovedveg	Utgraving til 4 m under hovedvei
Profil	areal m ²	areal m ²	lengde m	masse m ³	masse m ³
0	32	68	10	320	680
20	135	188	20	2700	3760
40	127	191	20	2540	3820
60	83	117	20	1660	2340
80	63	125	20	1260	2500
100	89	160	20	1780	3200
120	48	122	20	960	2440
140	66	141	20	1320	2820
160	26	92	20	520	1840
180	33	102	20	660	2040
200	120	193	20	2400	3860
220	149	232	20	2980	4640
Masser i feltet				19100 m ³	33940 m ³

For utgraving til 2,5 m under hovedvei kan vi anta en resterende masse på 19100 m³

For utgraving til ca 4 m under hovedvei kan vi anta en resterende masse på 33940 m³