

Heim.

Folldal Verk AS

TELEGRAMADRESSE
FOLLDALVERK

TELEX
17591 FOLL W N

RIKSTELEFON
DOMBÅS 4315

POSTADRESSE
7430 HJERKINN

VAROADSSE
HJERKINN

Professor Frohm,
Ostervolds gate 5 - 7,
1350 ROSENHAGEN N
Danmark.

Hjerkinn, 11. 9. 1974.

DERES REF.

VAR REF. 507/800.

MOTTATT

13 SEPT. 1974

Vedr.: Analyse av prøver fra Sykkylven.


Prøven er analysert på Zn og sjeldne jordarter.

Analysens resultat:

Zn: 1 - 2 %
Fe: 100 ppm
Sj: 20 ppm

Vedr. til 13. 9. 74
E. 10. 9. 74 A. B. 1. 1/2
1000. 1000. 1000.

1000. 1000. 1000.
(1000. 1000. 1000.).

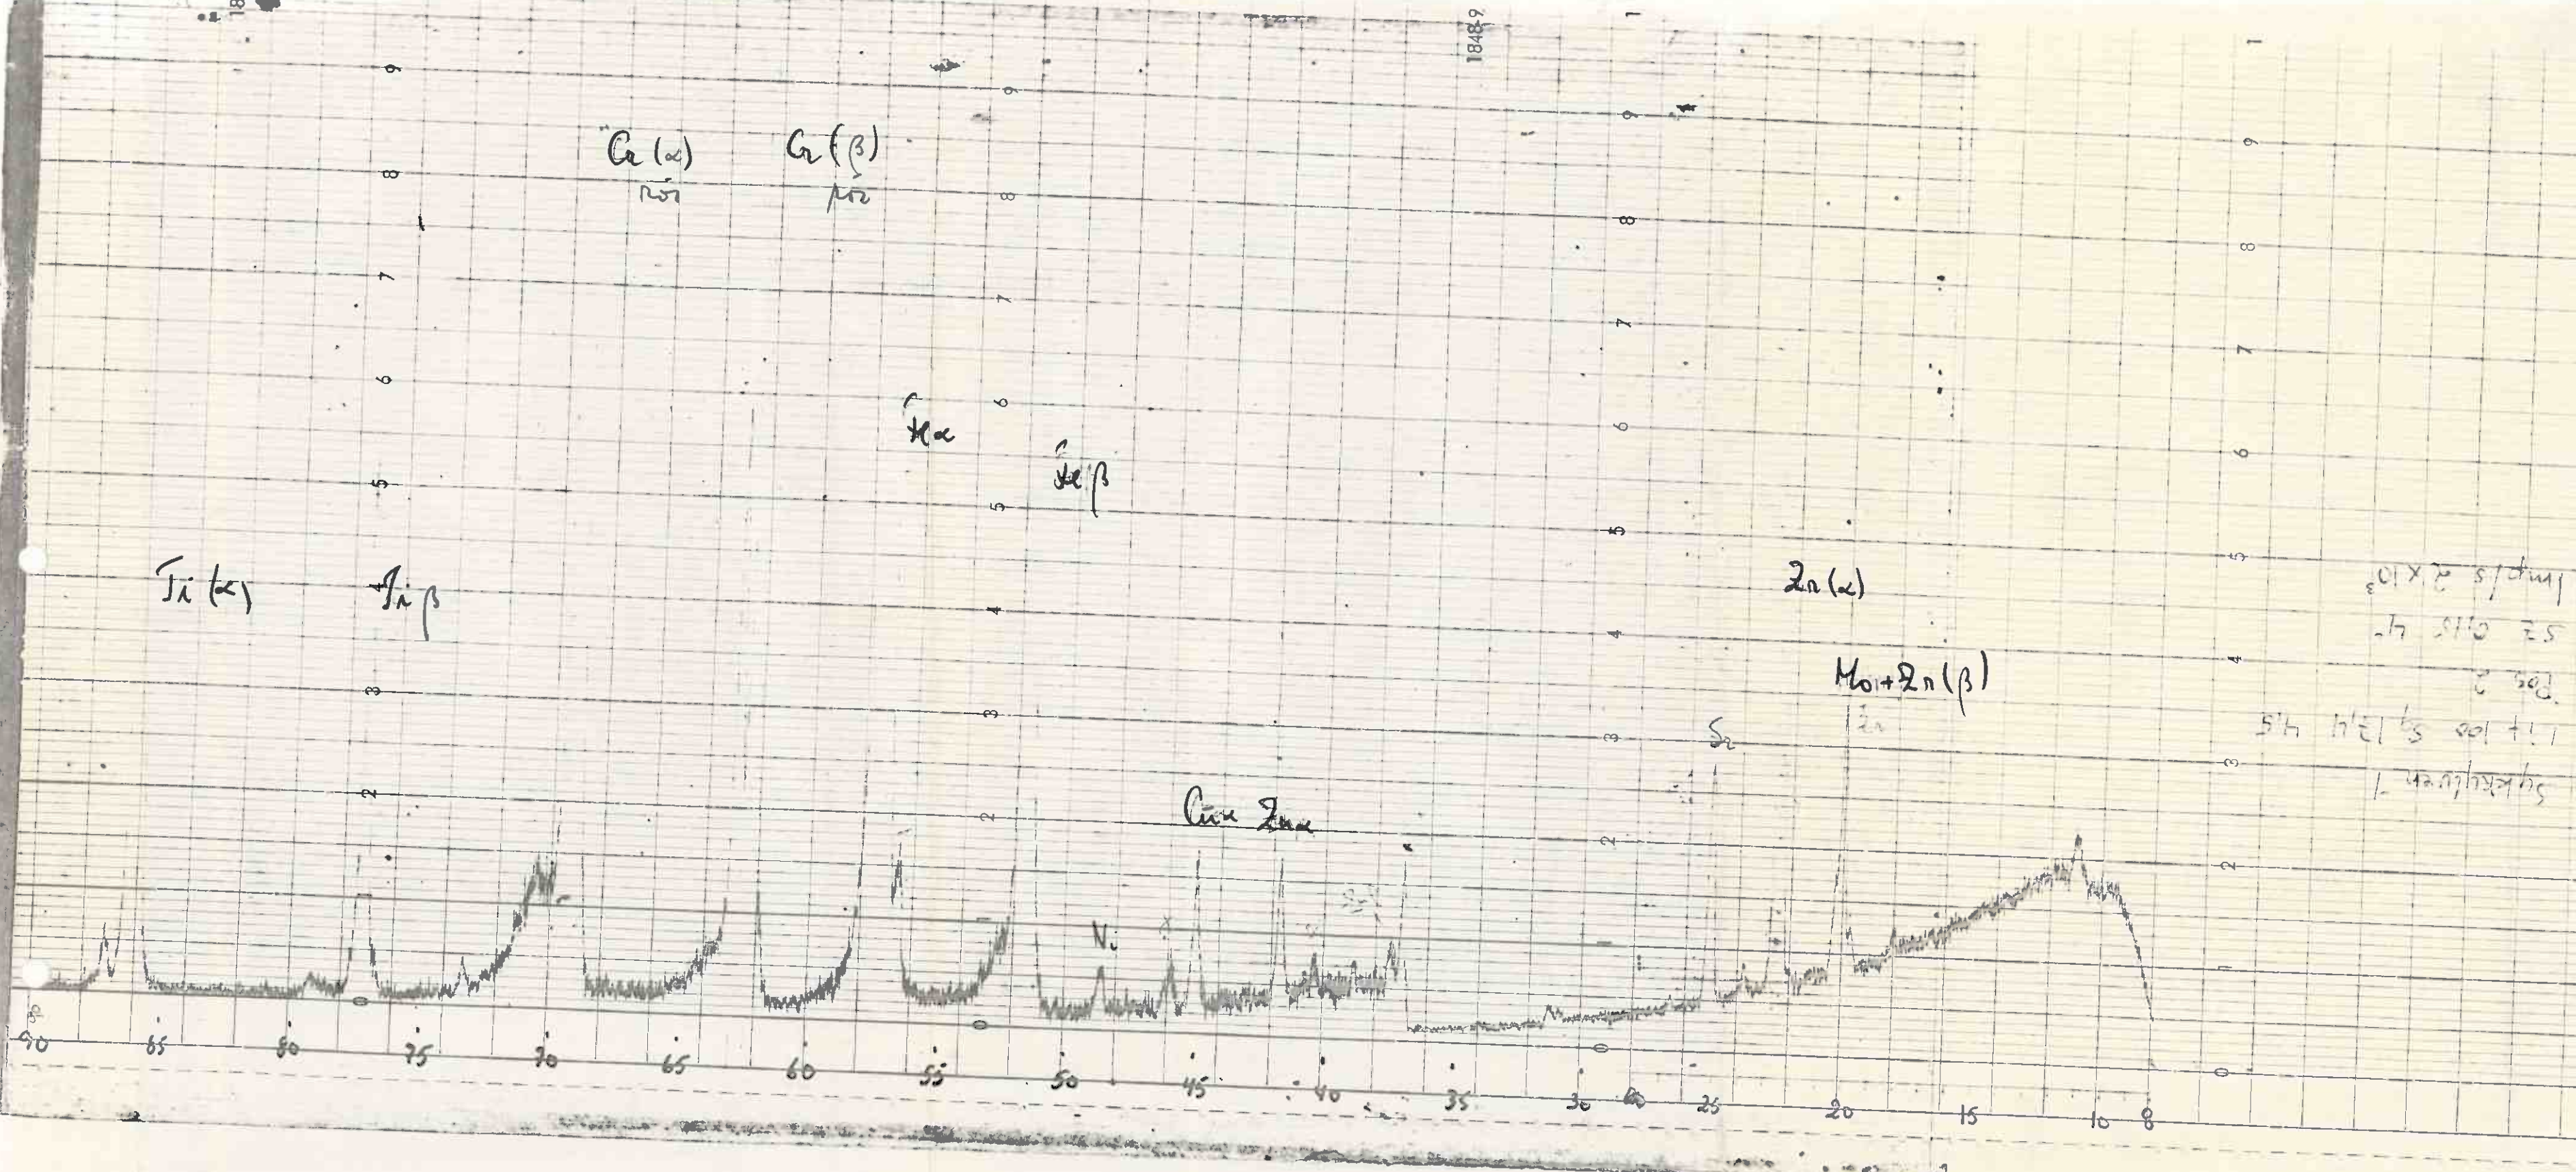

Sykkylven Scanning

Heim

Follidal Verk AS

MOTTATT
13 SEPT. 1974

TELEGRAMADRESSE:
FOLLIDALVERK

TELEX:
16551 FOLL V N

RIKSTELEFON:
DOMBÅS 4215

POSTADRESSE:
7430 HJERKINN

VAREADRESSE:
HJERKINN

Professor Urban,
Østervolds gate 5-7,
1350 KØBENHAVN 3,
Danmark.

Hjerkinn, 11.9.1974.

DERES REF.

VAR REF. 82/59.

Vedrørende analyser av Folkestad-prøver.

Fem prøver fra Folkestad er scannet hele spekteret og følgende interessante metaller ble funnet.

Prøve:	% Fe	% S	% Cu	% Ni
1	45	40	0,04	0,06
2	50	24	0,12	0,04
3	15	45	0,10	0,02
4	45	45	0,10	0,02
5	45	50	0,21	0,02


Alle analyseveikter er godkjente. Prøve 3 inneholder jernsulfid
ca. 0,3 %.

Om det er ønskelig med høyere/lagere analyser på bly, kobber og
eternit eller spektralanalyse besvarte med det samme.

med tilleggs
pr. Cu, Ni, Mn, S, Pb, Zn
Exp. leveringsfrist
(uten betalt).

Angitt: Follidal, vedlegg.

-I.4

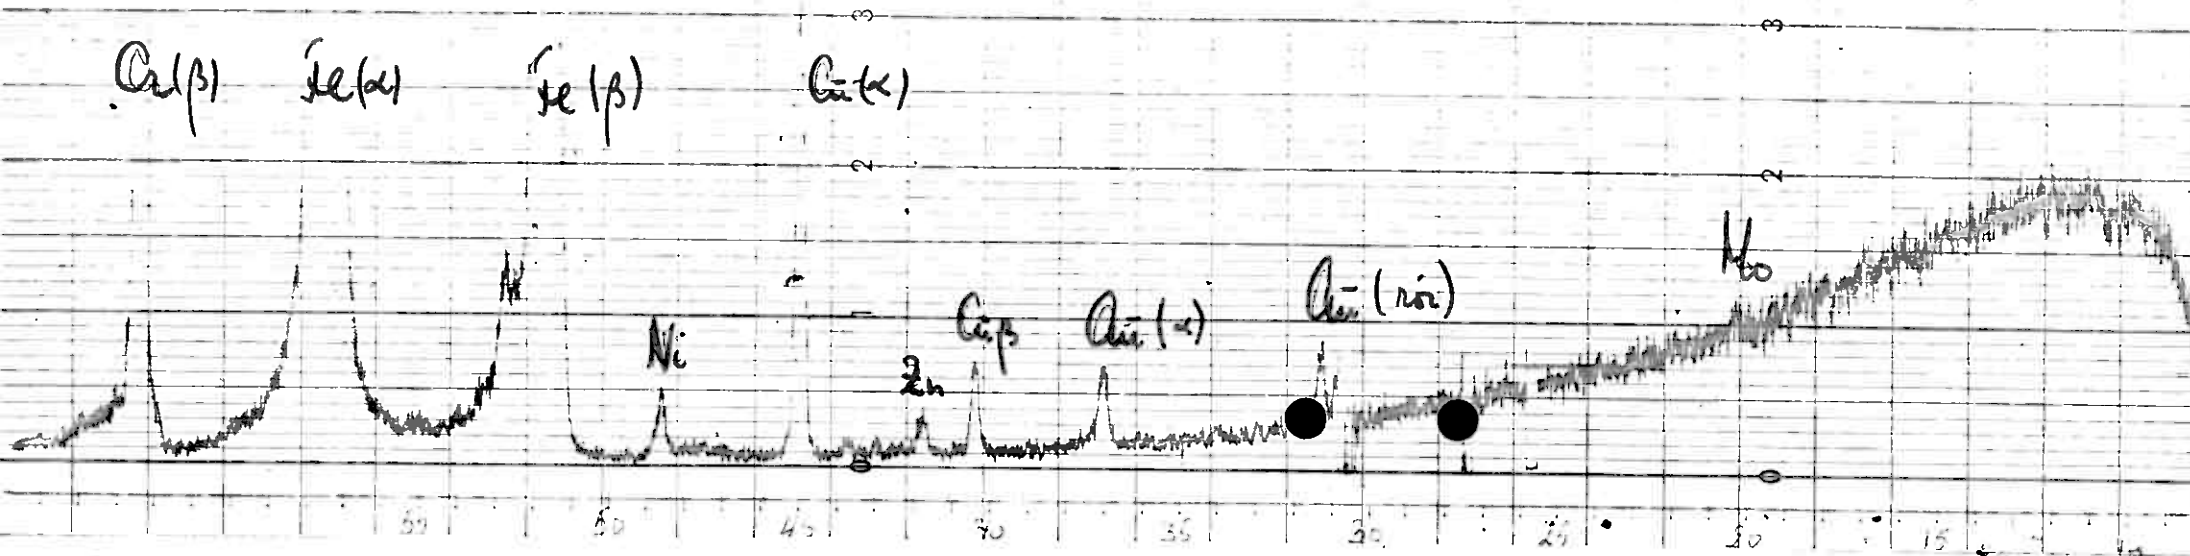

Folktestad 4
Lit 100 59 2.17 415
Pos 2
SZ 0.15

Typisk scanning-utskrift fra Folktestad-undersökelsen (pröve 4)