


Grønli
Jordprøvetaking Profil 1-12

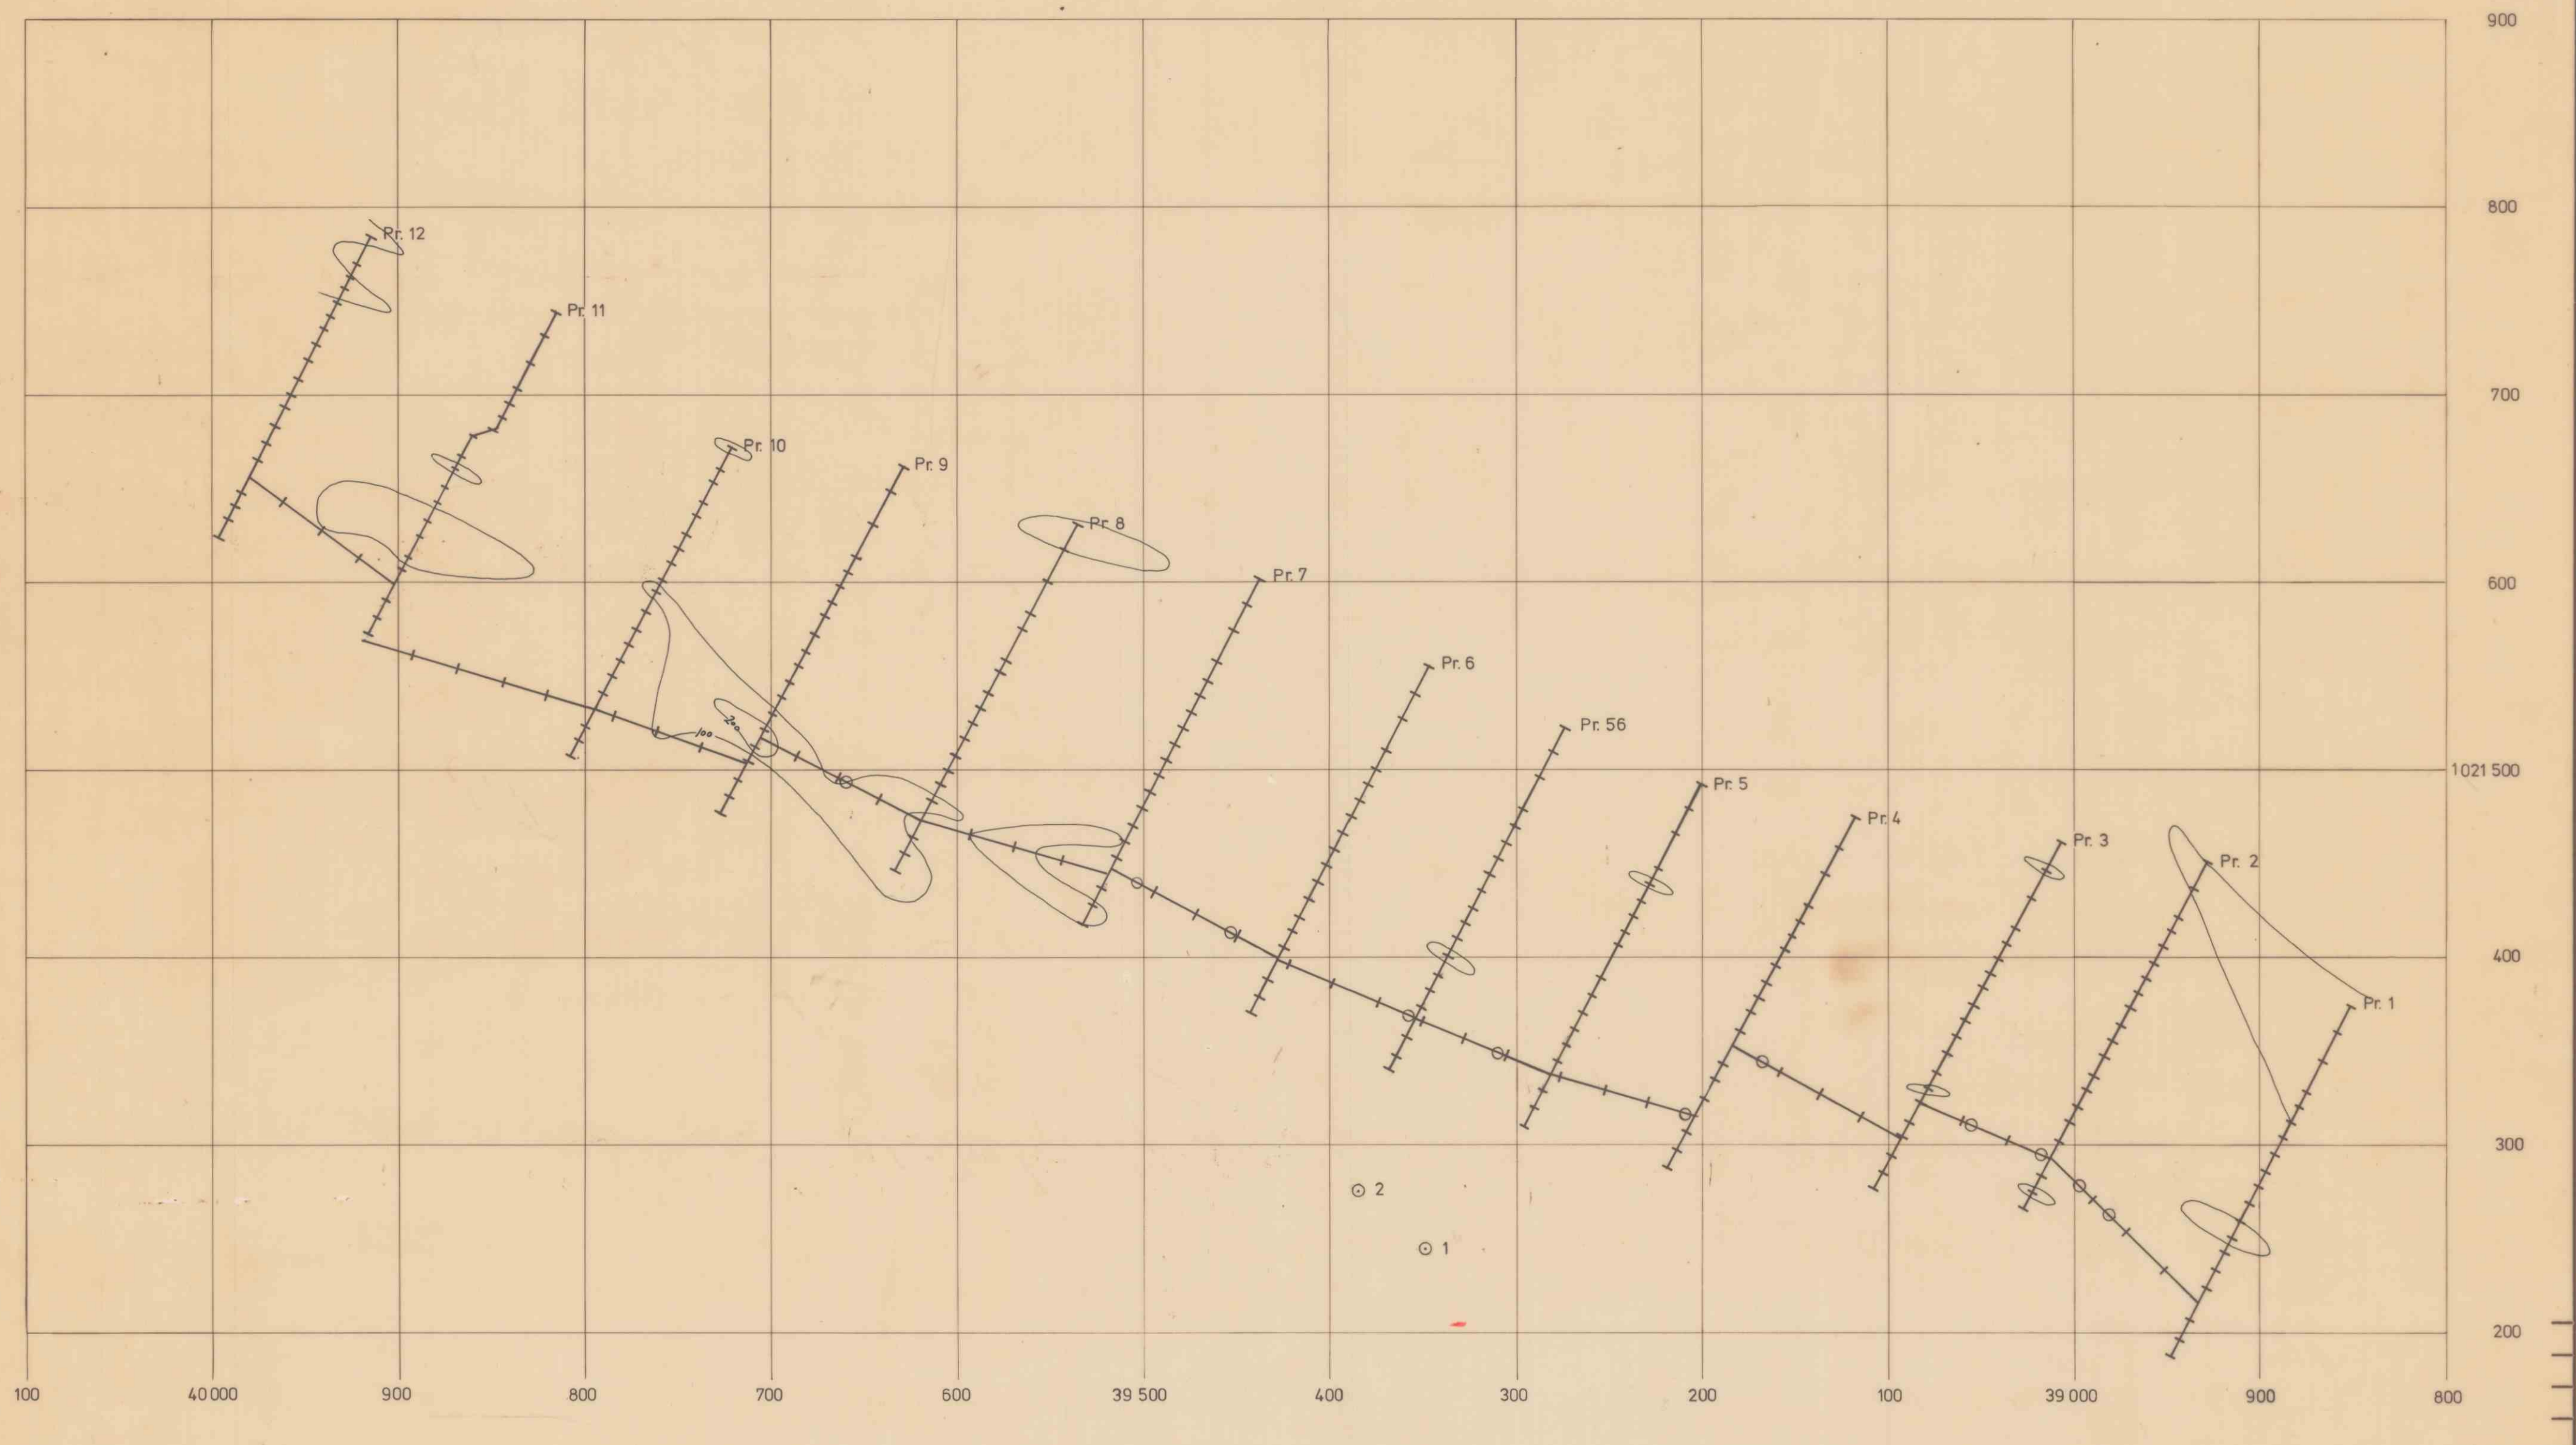

Zn - anomalier

- TEGNFORKLARING:
- +— Profil m/prøvested
 - ⊕ Jordprøve-, bekkesediment
 - ⊙ Bekkesediment
 - 100, 200, 300 og 400ppm Zn

GRÖNLI, SULITJELMA Jordprøvetaking Profil 1-12 Zn - isokotekart	Målestokk	Tegn. O.V.	Nov. 1973
	1:2500	Trac. T.Sv.H.	" "
		Kfr. T.S.H.	Des. "
	Analysert	Okt. "	
A/S SULITJELMA GRUBER		av N.G.U.	
PROSPEKTERING 1973		013.001/5	
Prosjekt nr. 7.303 (NGU oppdrag 1195)		Erstattet av:	

BYK 3306