


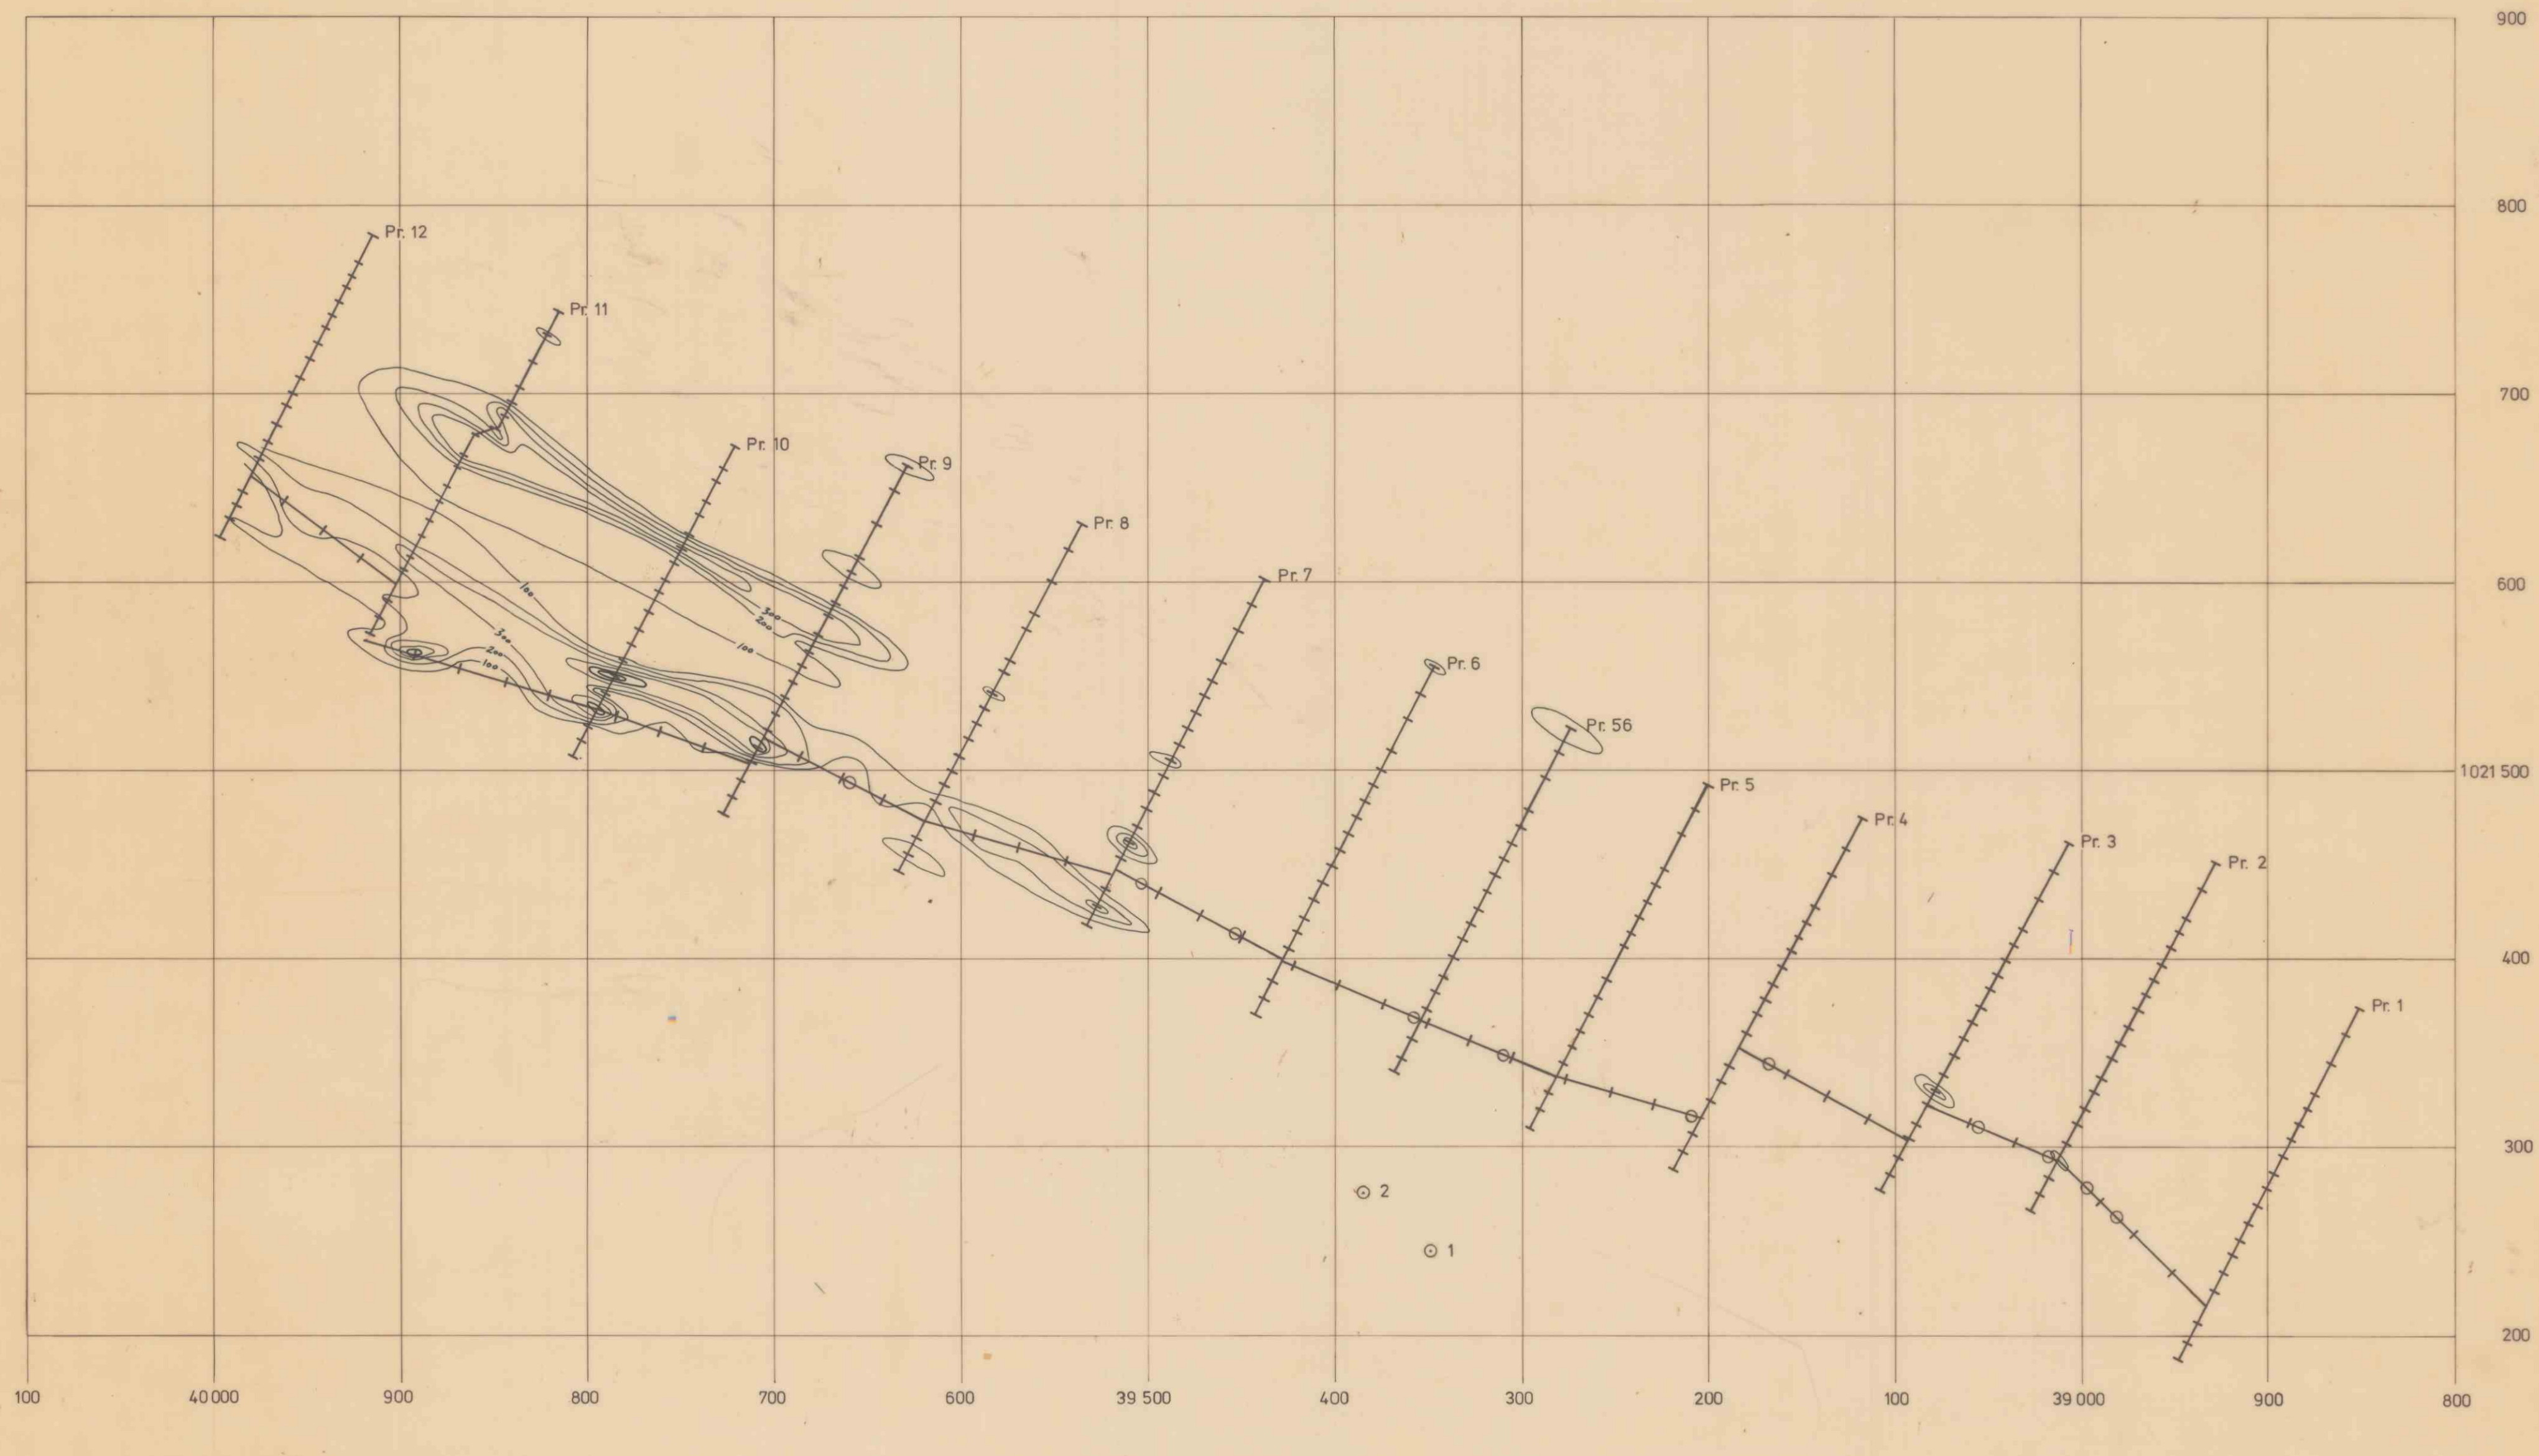

Cu - anomalier

TEGNFORKLARING:

- +— Profil m/prøvested
- ⊕ Jordprøve-, bekkesediment
- Bekkesediment
- 100, 200, 300 og 400ppm Cu
- 500, 1000, 1500 osv. " "

GRÖNLI, SULITJELMA

Jordprøvetaking

Profil 1-12

Cu - isokotekart

A/S SULITJELMA GRUBER

PROSPEKTERING 1973

Prosjekt nr. 7.303 (NGU oppdrag 1195)

Målestokk	Tegn. O.V.	Nov 1973
1:2500	Trac. T.Sv.H.	" "
	Klr. T.S.H.	Des. "
	Analysert	Okt. "
av N.G.U.		

013.001/8

Erstattet av:

BVK 3308