


GRÖNLI
Jordprøvetaking Profil 11-22

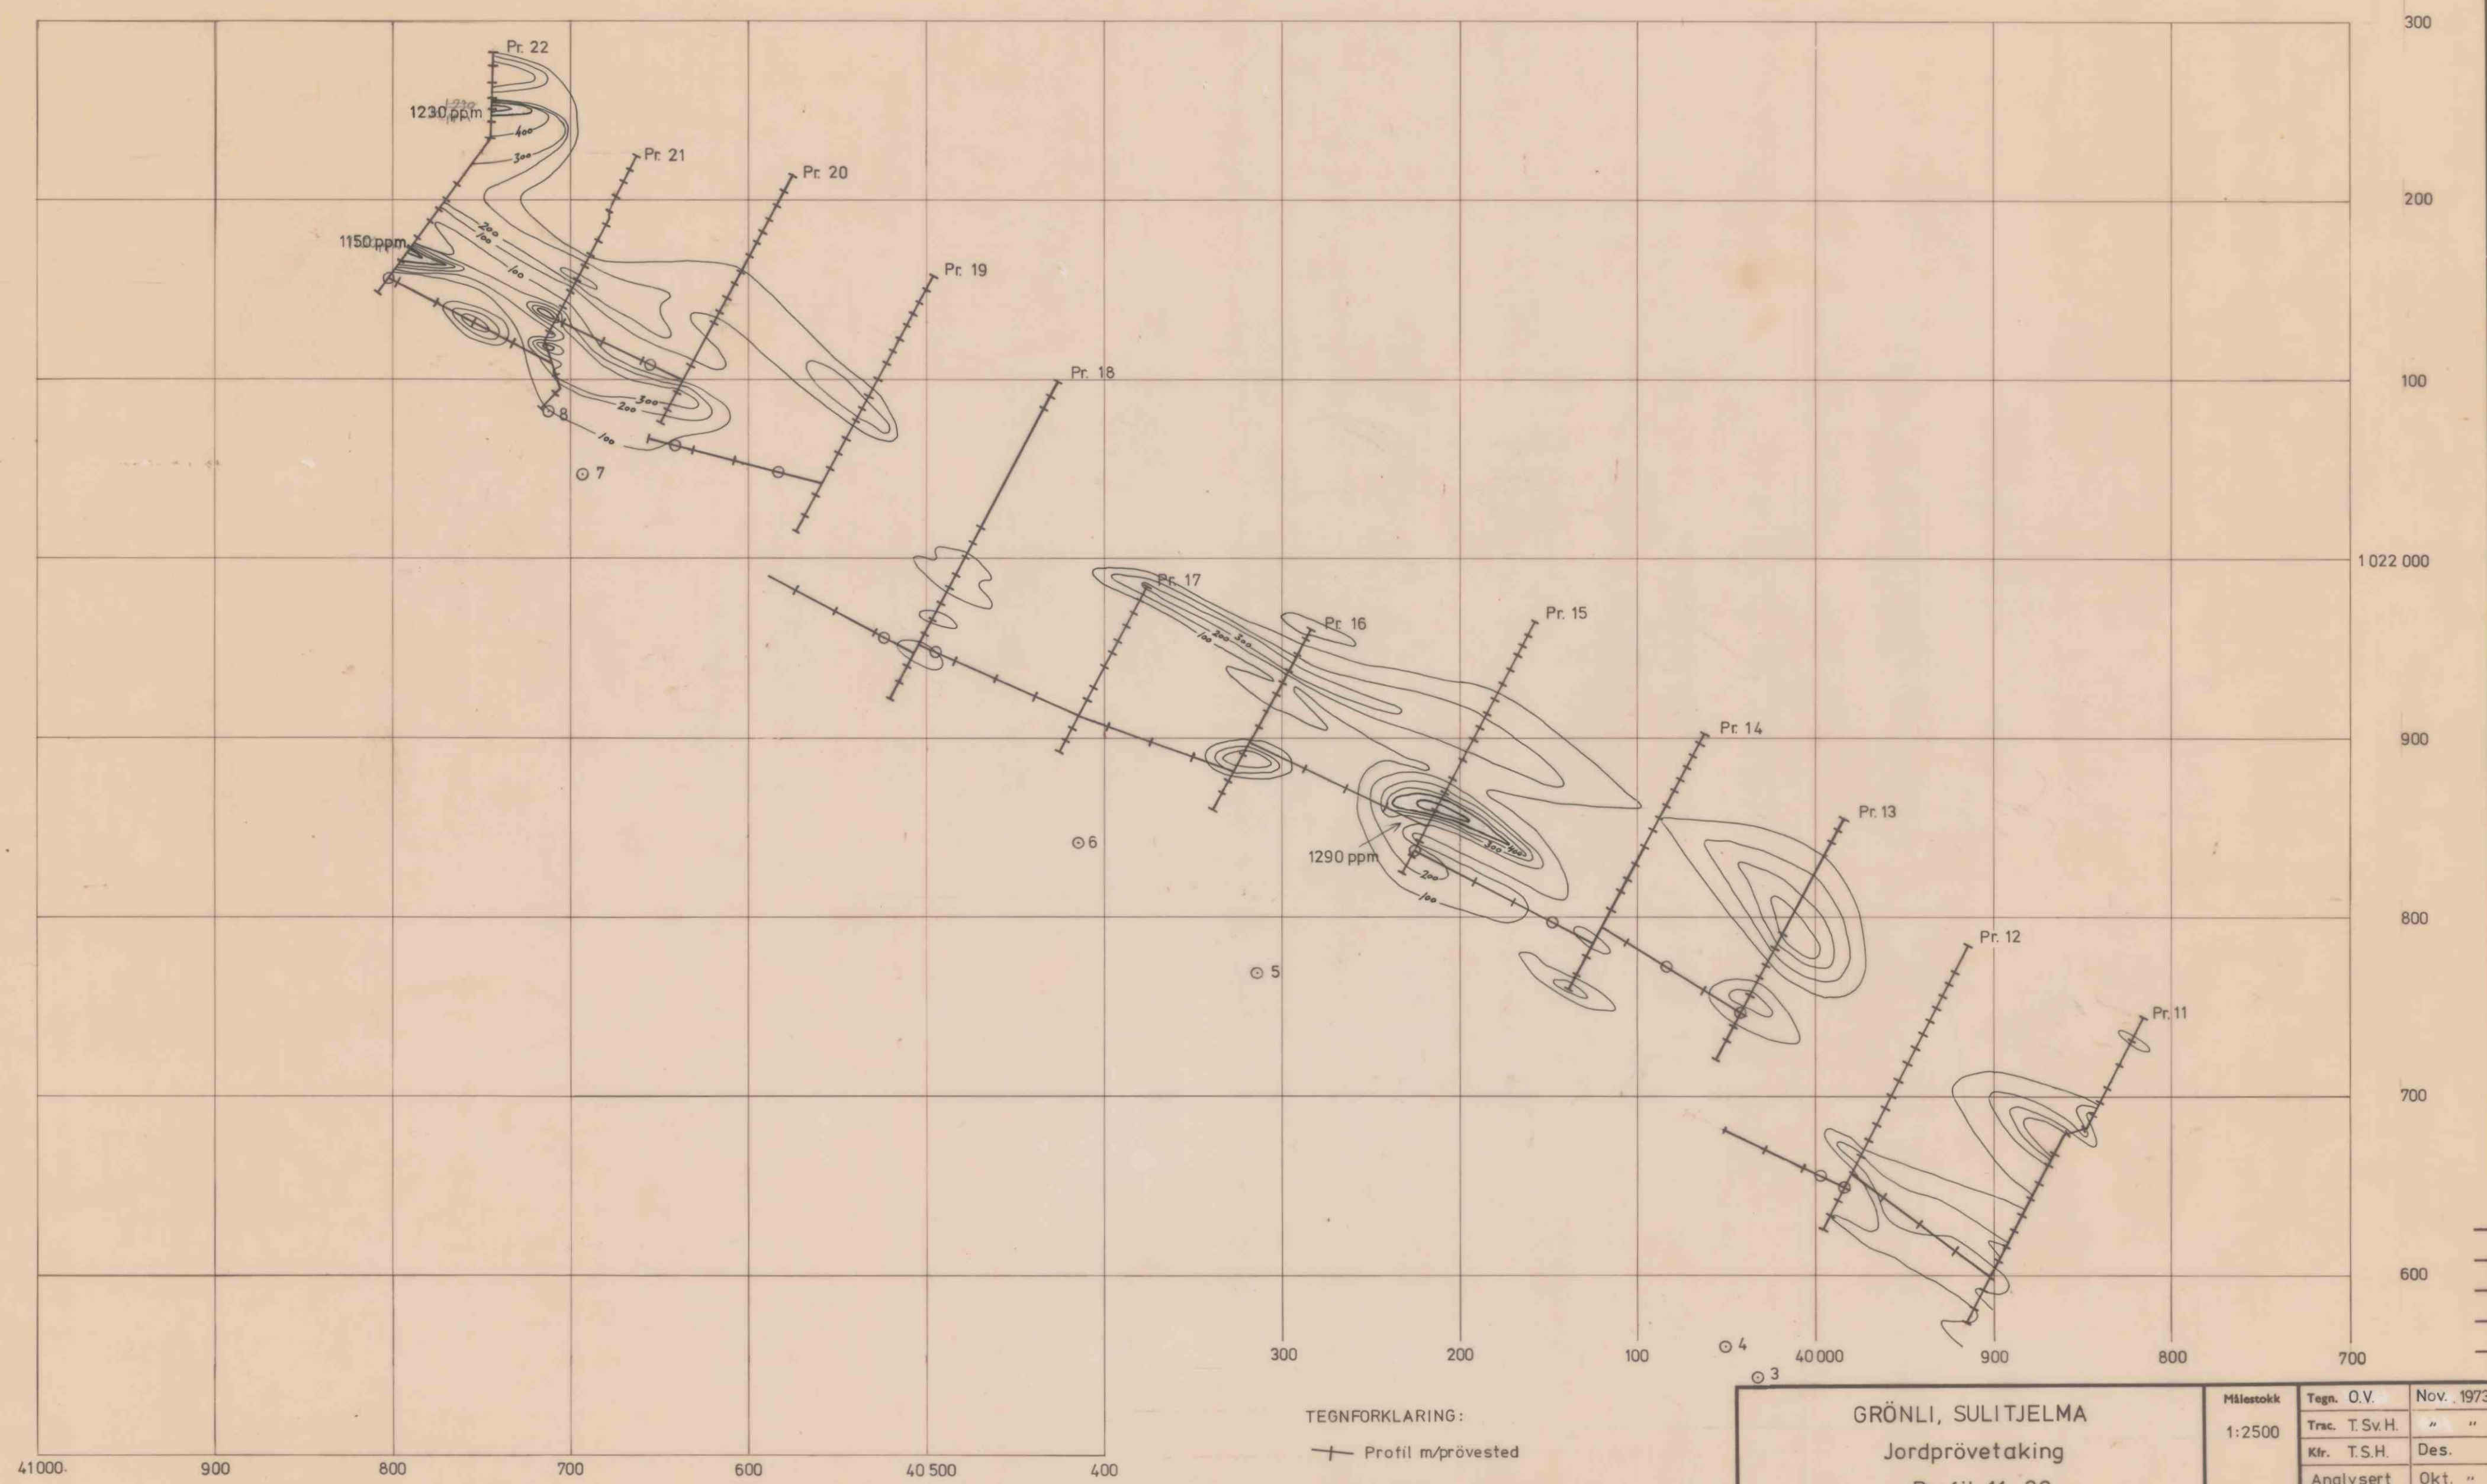

- TEGNFORKLARING:
- +— Profil m/prøvested
 - ⊕ Jordprøve-, bekkesediment
 - ⊙ Bekkesediment
 - 100, 200, 300 og 400 ppm Cu
 - 500, 1000, 1500 osv. " "

GRÖNLI, SULITJELMA		Målestokk	Tegn. O.V.	Nov. 1973
Jordprøvetaking		1:2500	Trac. T.Sv.H.	" "
Profil 11-22			Klr. T.S.H.	Des.
Cu - isokotekart			Analysert	Okt. "
A/S SULITJELMA GRUBER		av NGU.		
PROSPEKTERING 1973		013.001/9		
Prosjekt nr. 7.303 (NGU oppdrag 1195)		Erstattet av:		

BVK 3310