
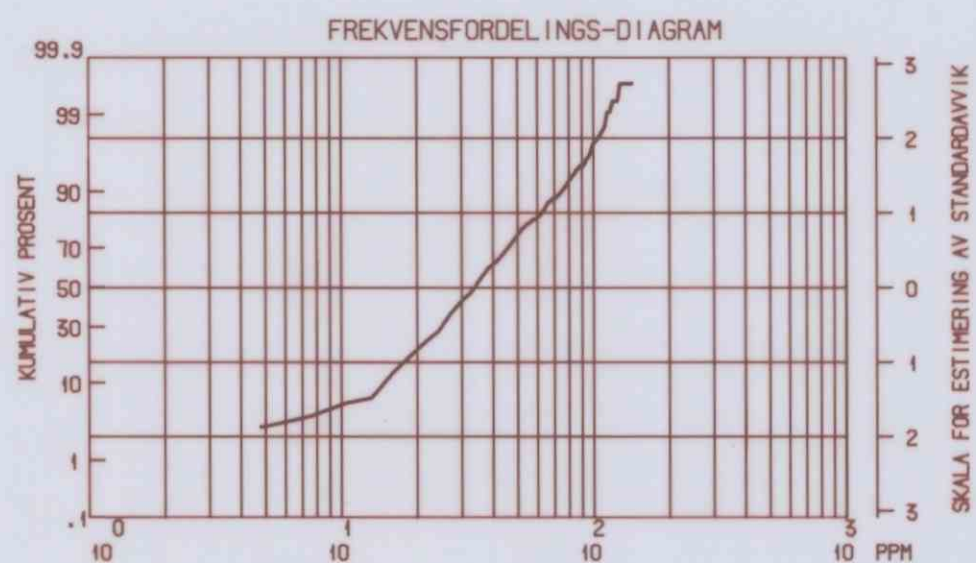


100
201

CR I JORDPROVE

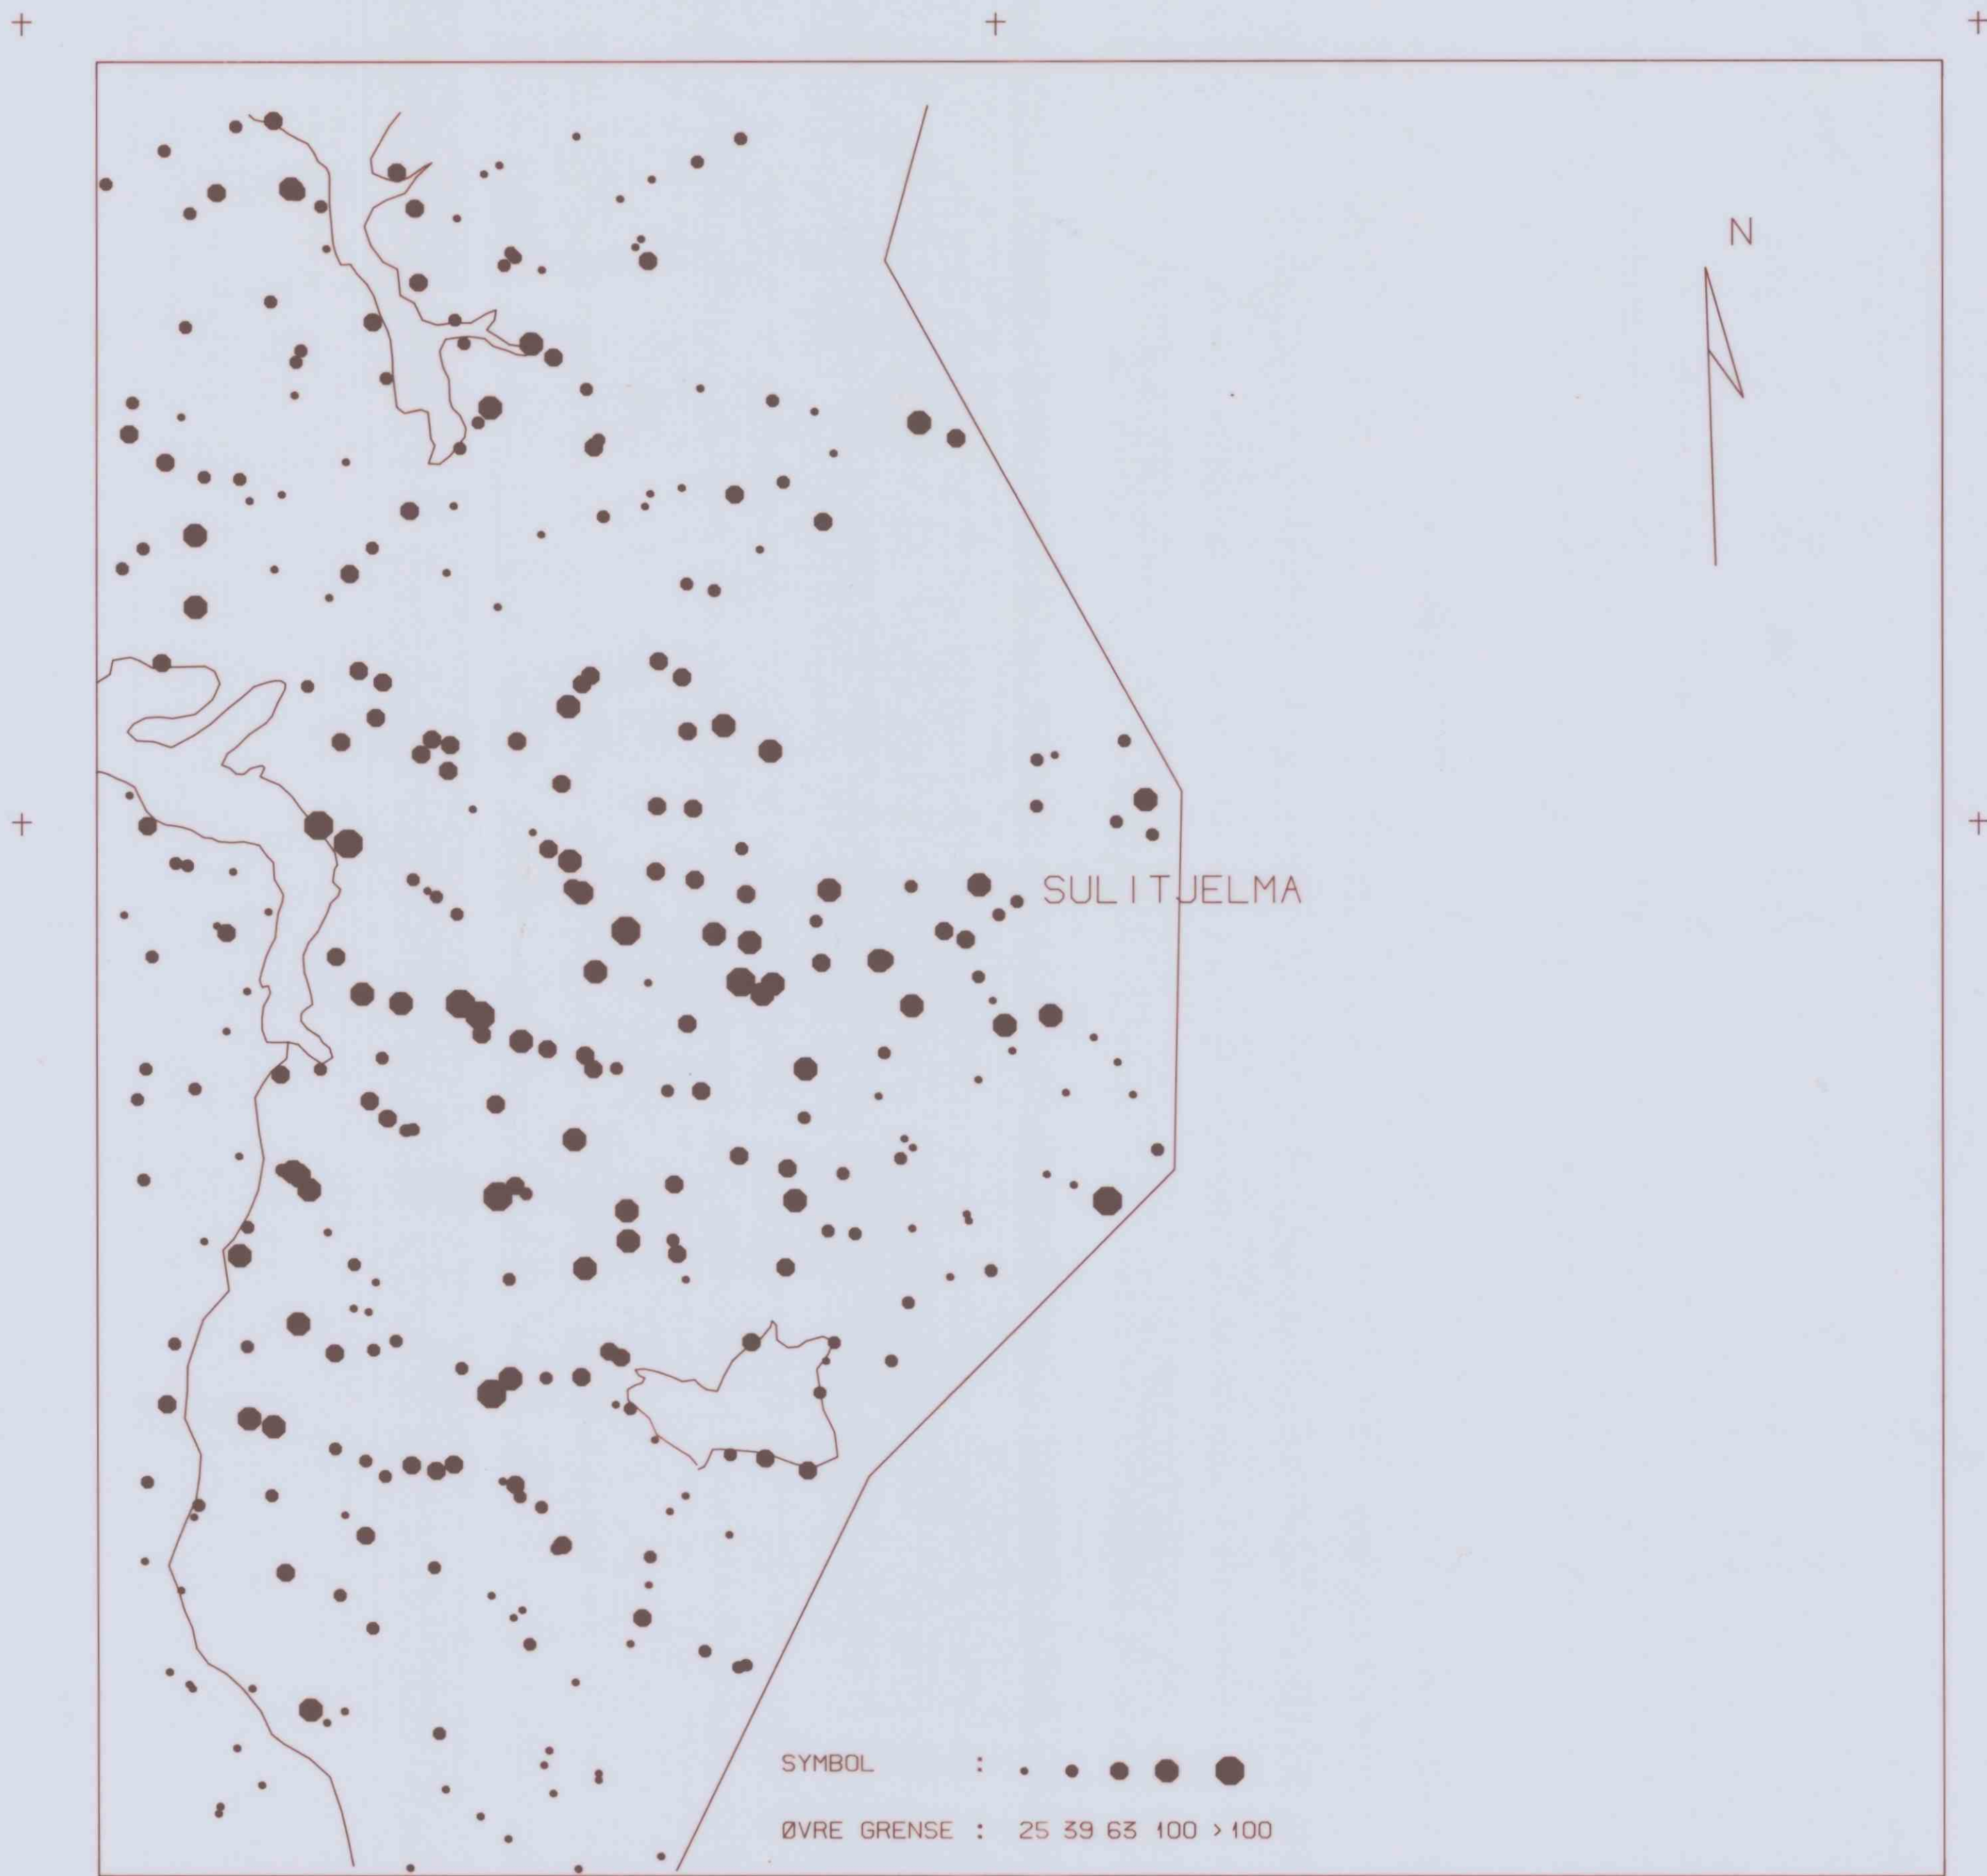

PPM CR

N= 334
MIN= 2
MAX= 141
 $\bar{X}$ = 38

25Km

PRØVETYPE JORD SYRELØSELIG CR SULITJELMA - OMRÅDET	MÅLESTOKK 1: 250000	PRØVET. 1985
		ANAL. 1986
		UTGITT 13/ 3 1986
		SAKSB. R.K.
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE TRONDHEIM	TEGNING NR. 86.047-26	KARTBLAD NR.

BYK 3335