

101 b

TEGNFORKLARING

- Malmgrense, sikker/usikker
- Viser malm over cut-off-verdi jan 82
- Svovelmalmgrense
- Svovelmalm har α det minst 35% S
- Borhull nr. 35 med gjennomsnittsgjeller:
Cu 2.0%, Zn 0.9%, S 23%
- over 15 meter
- Væskis
- Væskleppa


650

700

750

800

100

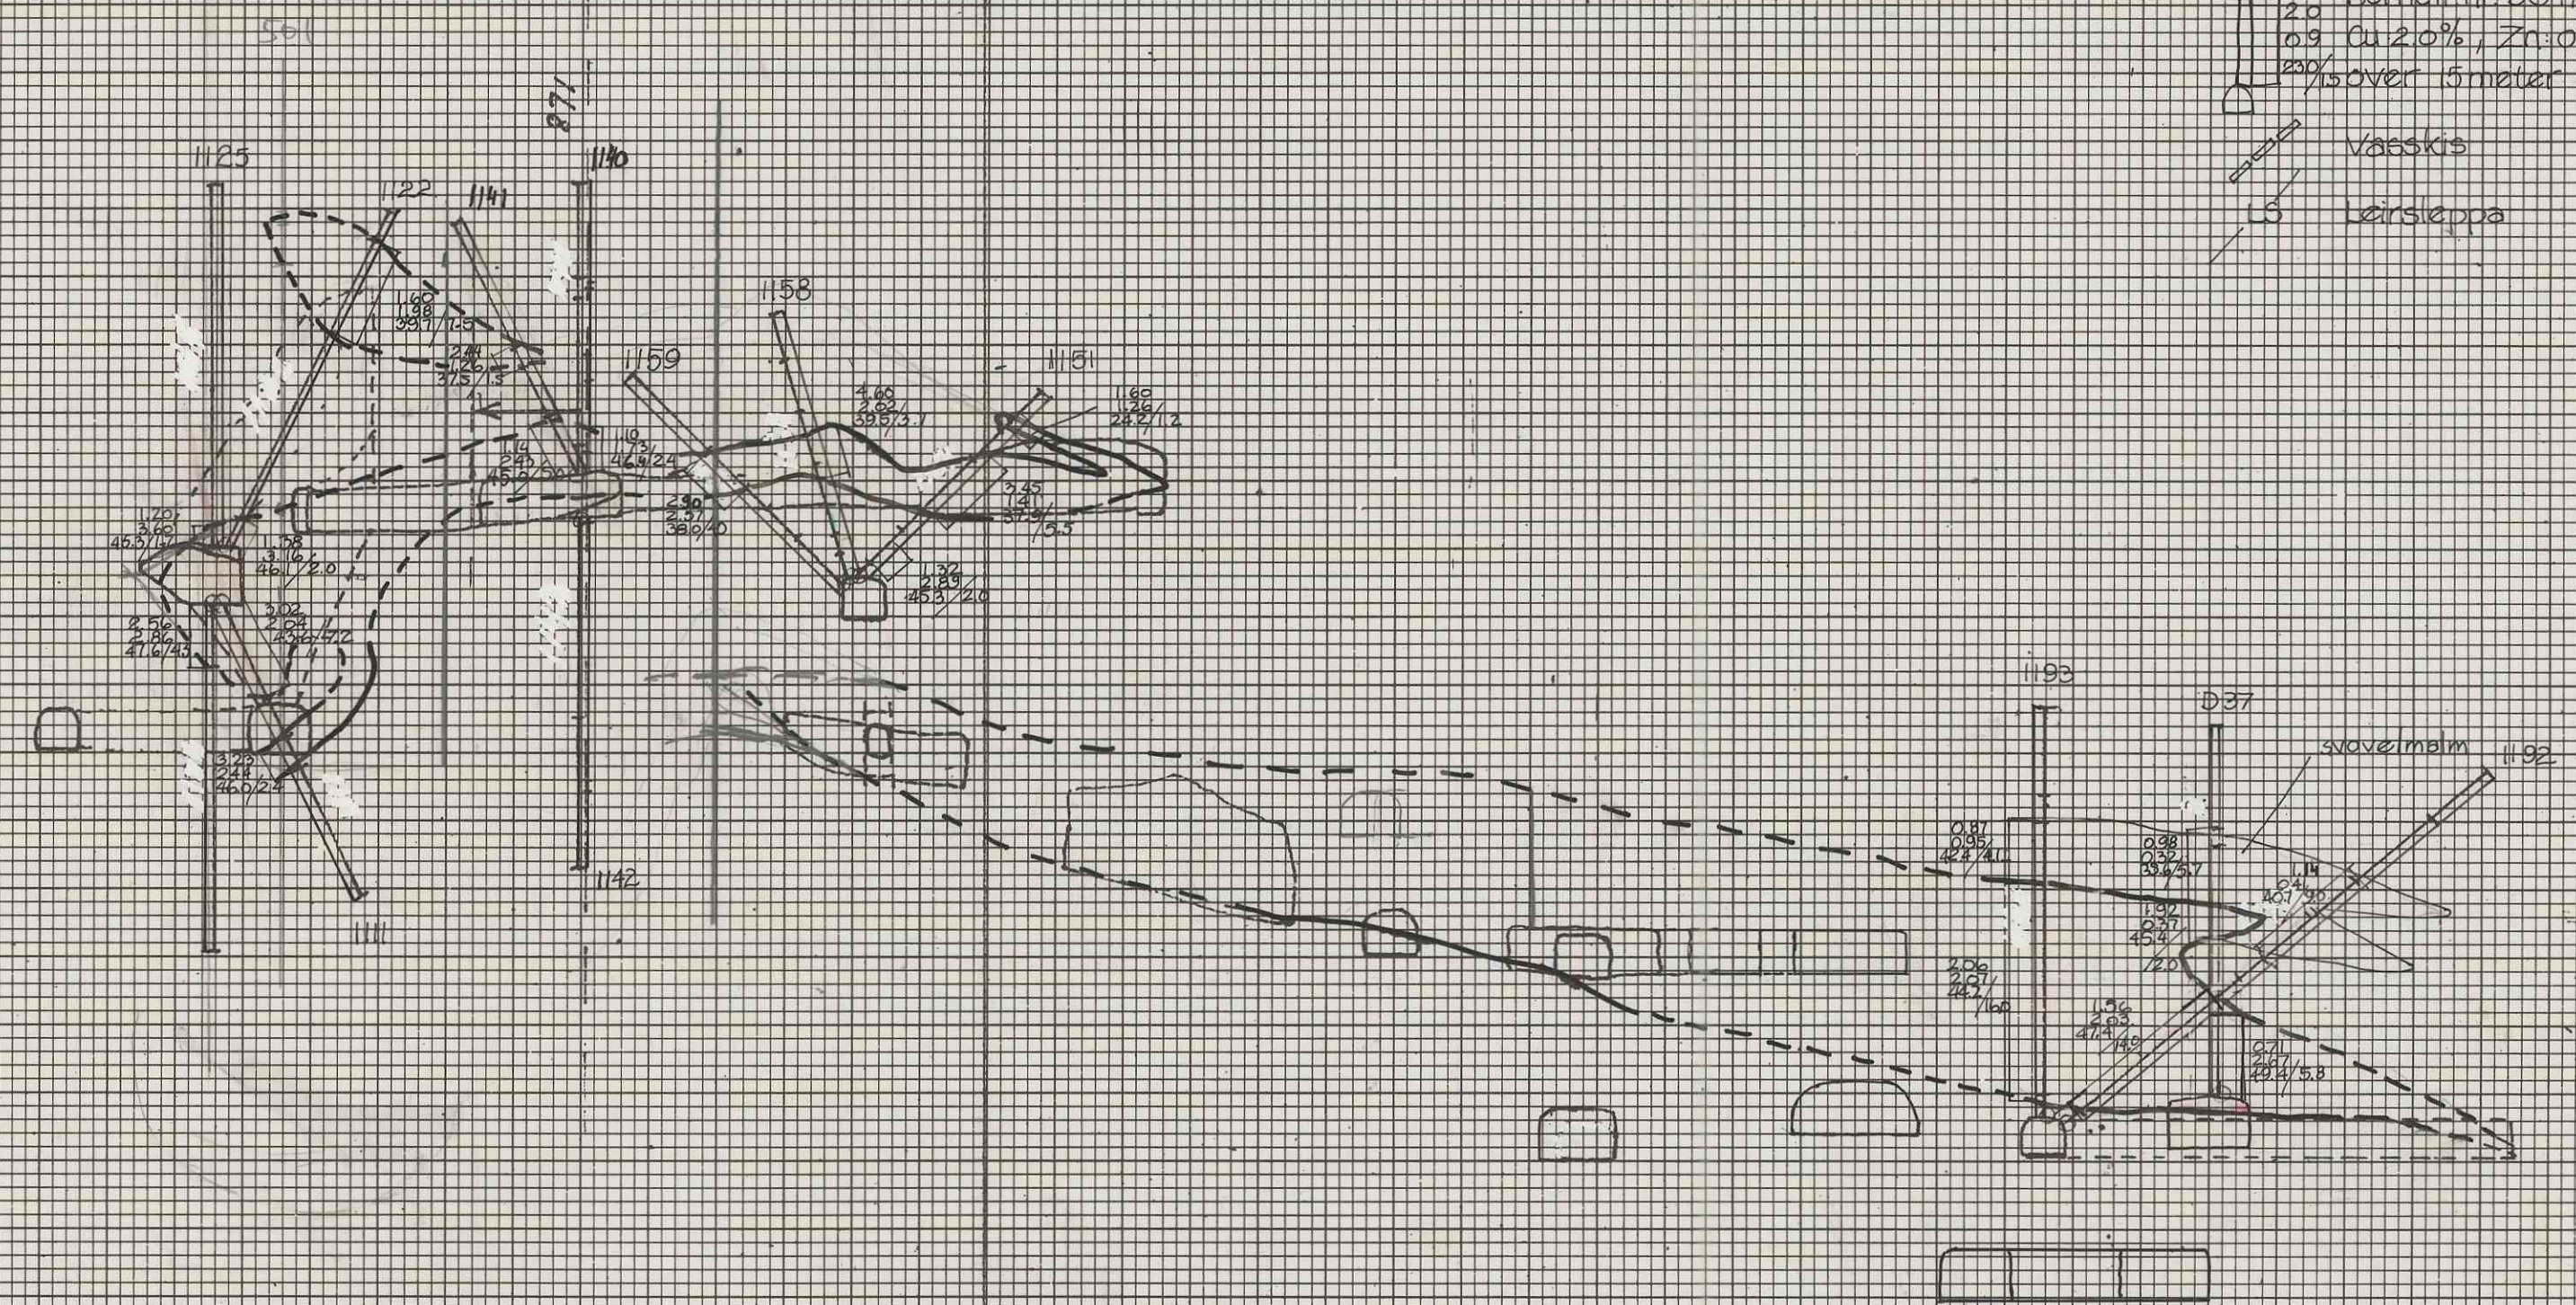

5603

LØKKEN GRUBER A/S & CO	M. 1	AJOUR	20.08.82
ASTRUP GRUVEOMRÅDE	1-500	-	-
3	PROFIL 101 b		
	B.1		