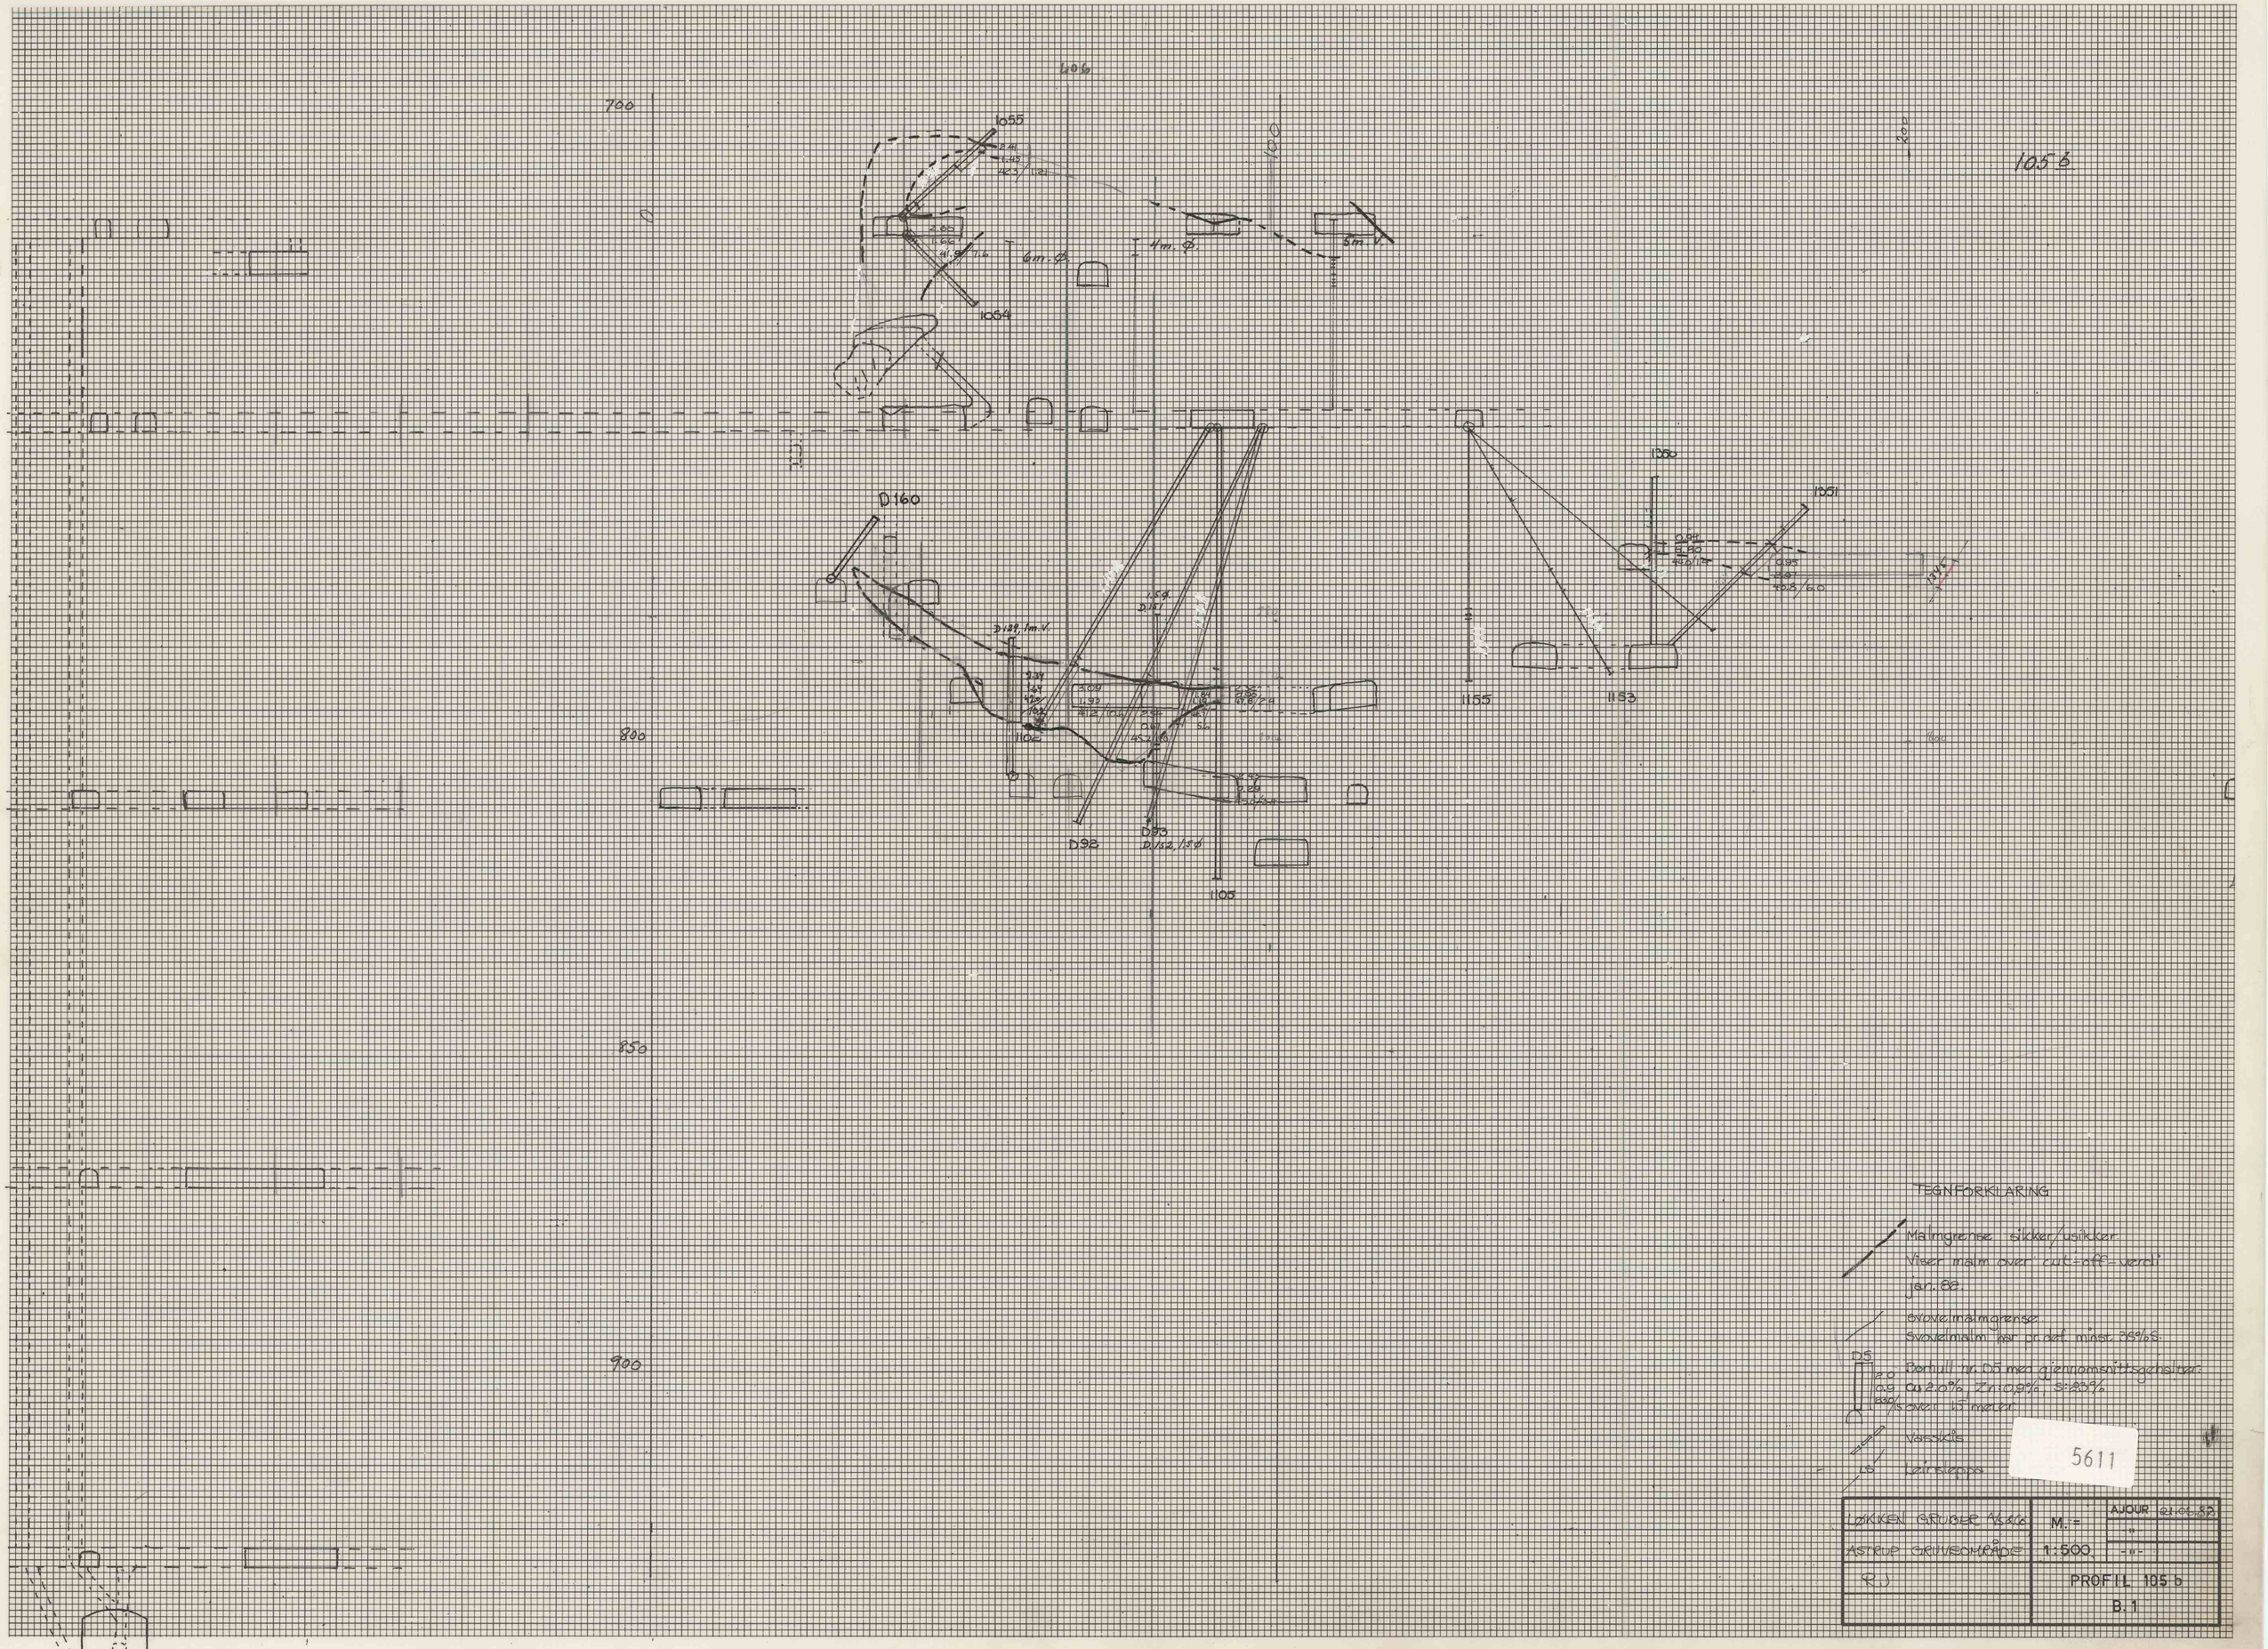
105 b
700
800
850
900
1056
1055
1054
1100
200
6m. Ø.
4m. Ø.
5m
D160
D128, 1m. V.
1159
D157
1102
D92
D93
D152, 150
1105
1155
1153
1150
1151
1146
TEGNFORKLARING
Malmgrense sikker/usikker.
Viser malm over cut-off-verdi jan. 82.
Svovelmalmgrense.
Svovelmalm har prosent. minst 35%S.
D5
Borhull nr. D5 med gjennomsnittsgehalter:
Cu 2.0% Zn: 0.9% S: 35%
35% S over 15 meter.
Vassskjæ
Leirskjæp
5611
LØKKEN GRUBER A/S
ASTRUP GRUVEOMRÅDE
M.:= 1:500
AJOUR 21.05.82
PROFIL 105 b
B. 1