


107.

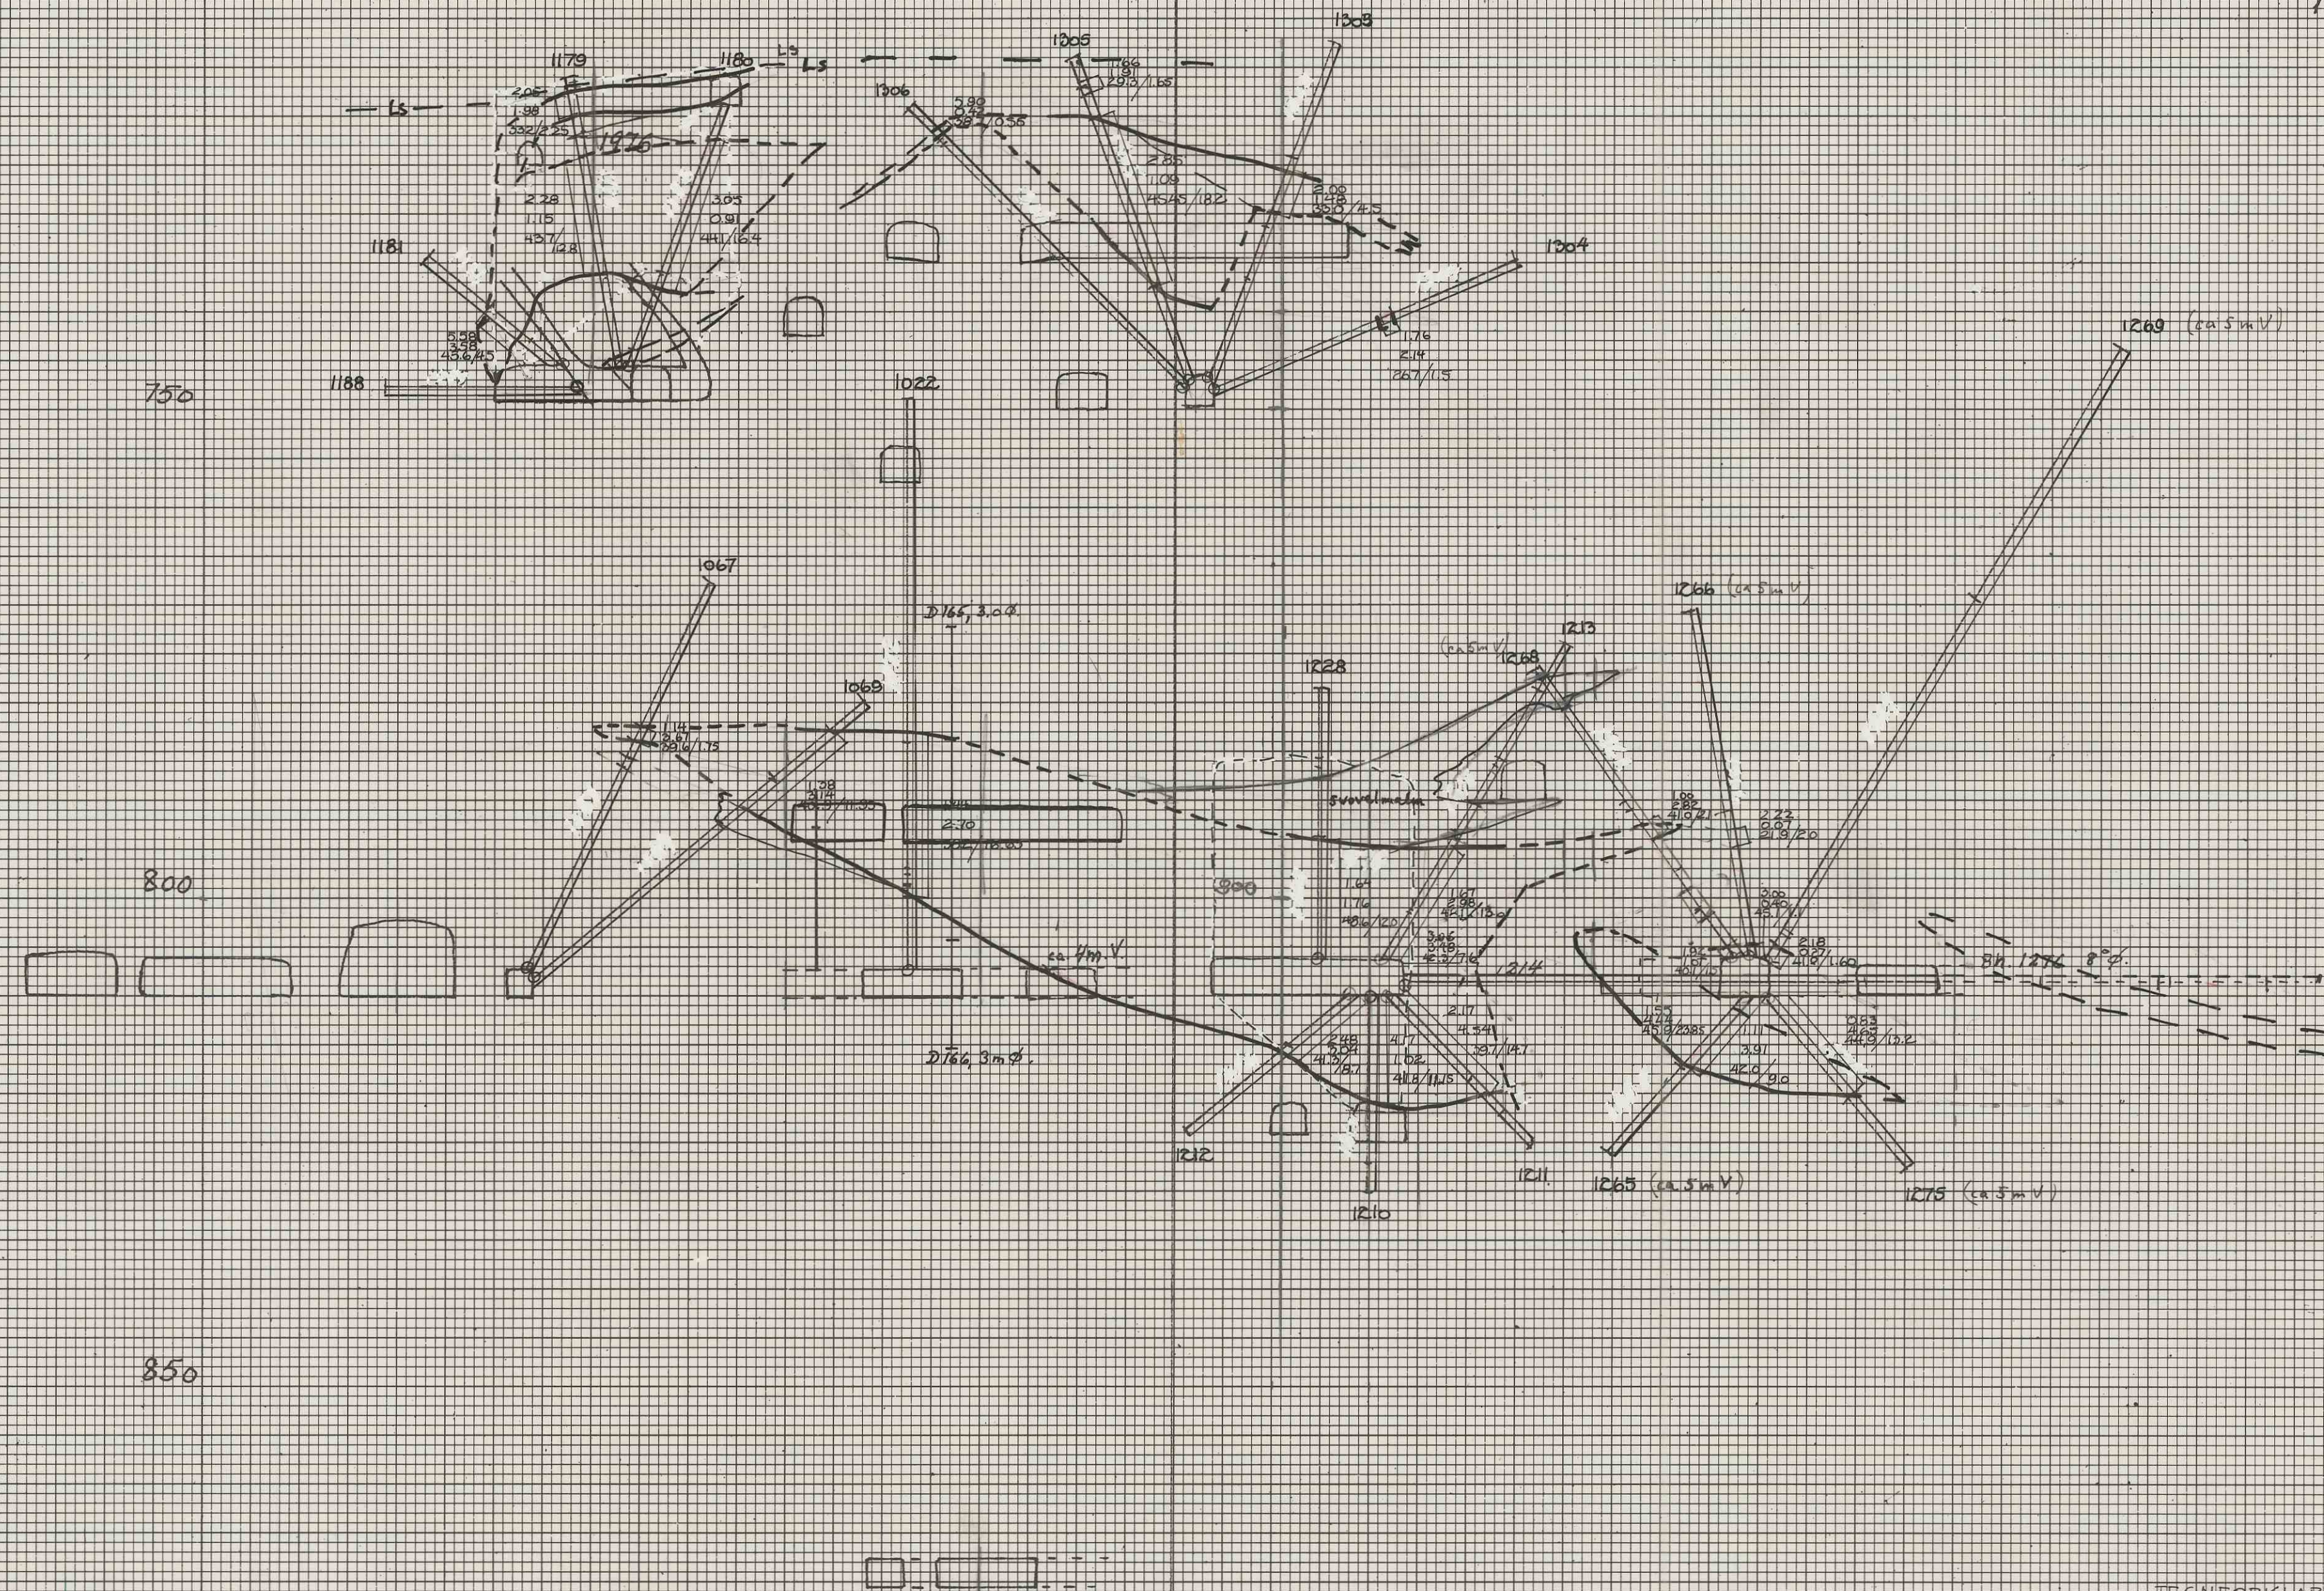

TEGNFORKLARING

- Malmgrense sikker/visker
- Viser malm over cut-off-verdi
- Jan 82
- Svovelmalmgrense
- Svovelmalm har pr def minst 35% S
- D5 Borchull nr D5 med gjennomsnittsgenheter
- 09 Cu 2.0%, Zn 0.9%, S 23%
- 20% over 15 meter
- Vasslin
- Leirleppa

5614

LØKKEN GRUBER AS & CO	M. =	AJOUR	28.06.82
ASTRUP GRUVEOMRÅDE	1:500	"	"
RJ		PROFIL 107	
		B.1	