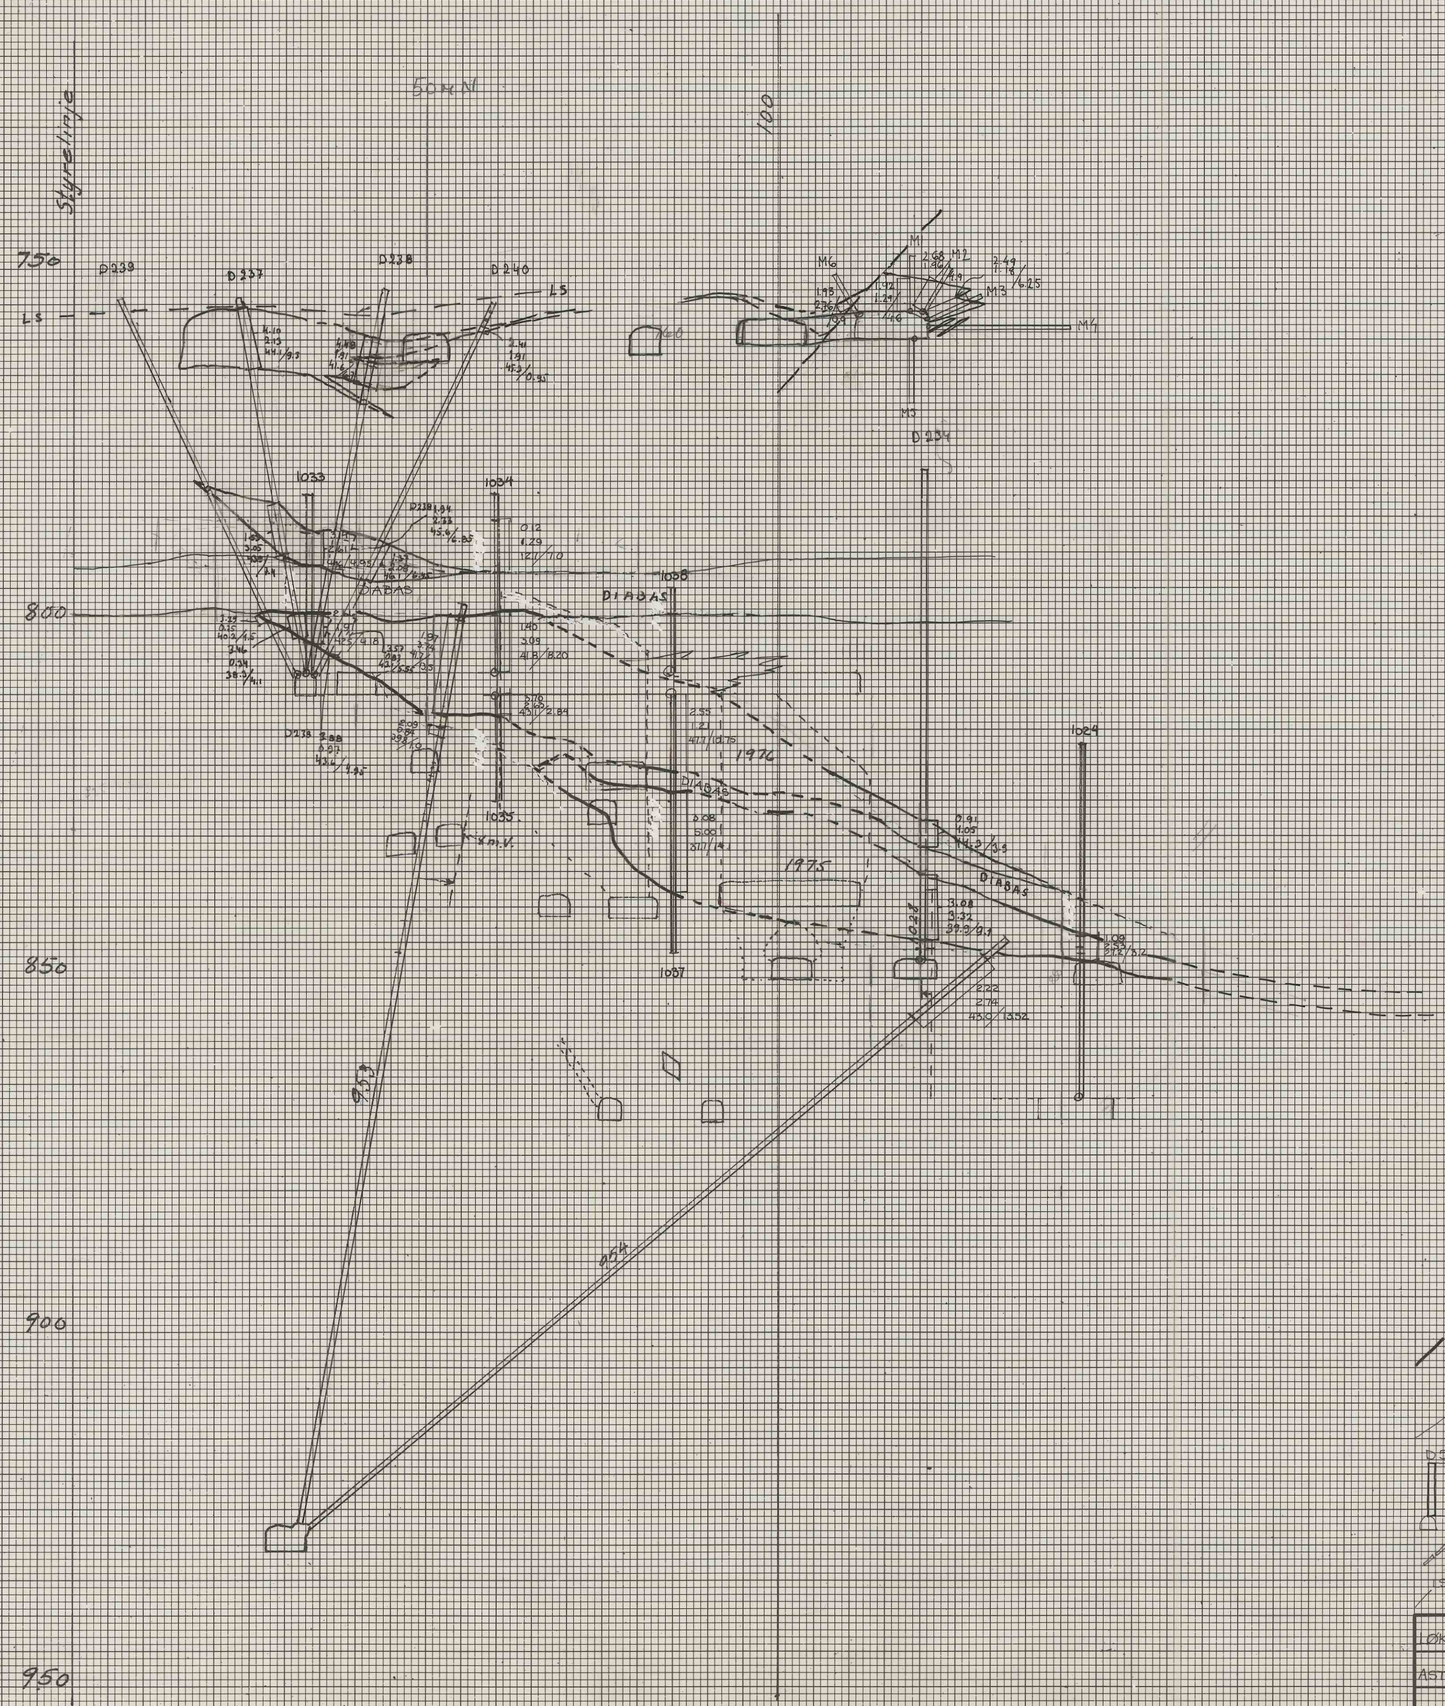

TEGNFORKLARING

Målingrense sikker/usikker

Viser malm over out-off verdi jan.82.

Svovelmålingrense

Svovelmalm nr pr def. minst 35% S

D5 — Borhull nr D5 med gjennomsnittsgehalter: Cu 2.0%, Zn 0.9%, S: 23% 23% over 15 meter

Vässkis

LS — Terrenglinje

5620

LØKKEN	GRUBER A/S & Co.	M. =	AJOUR 28/06.82
ASTRUP	GRUVEOMRÅDE	1:500	-"-
	KJ		PROFIL 110
			B.1