


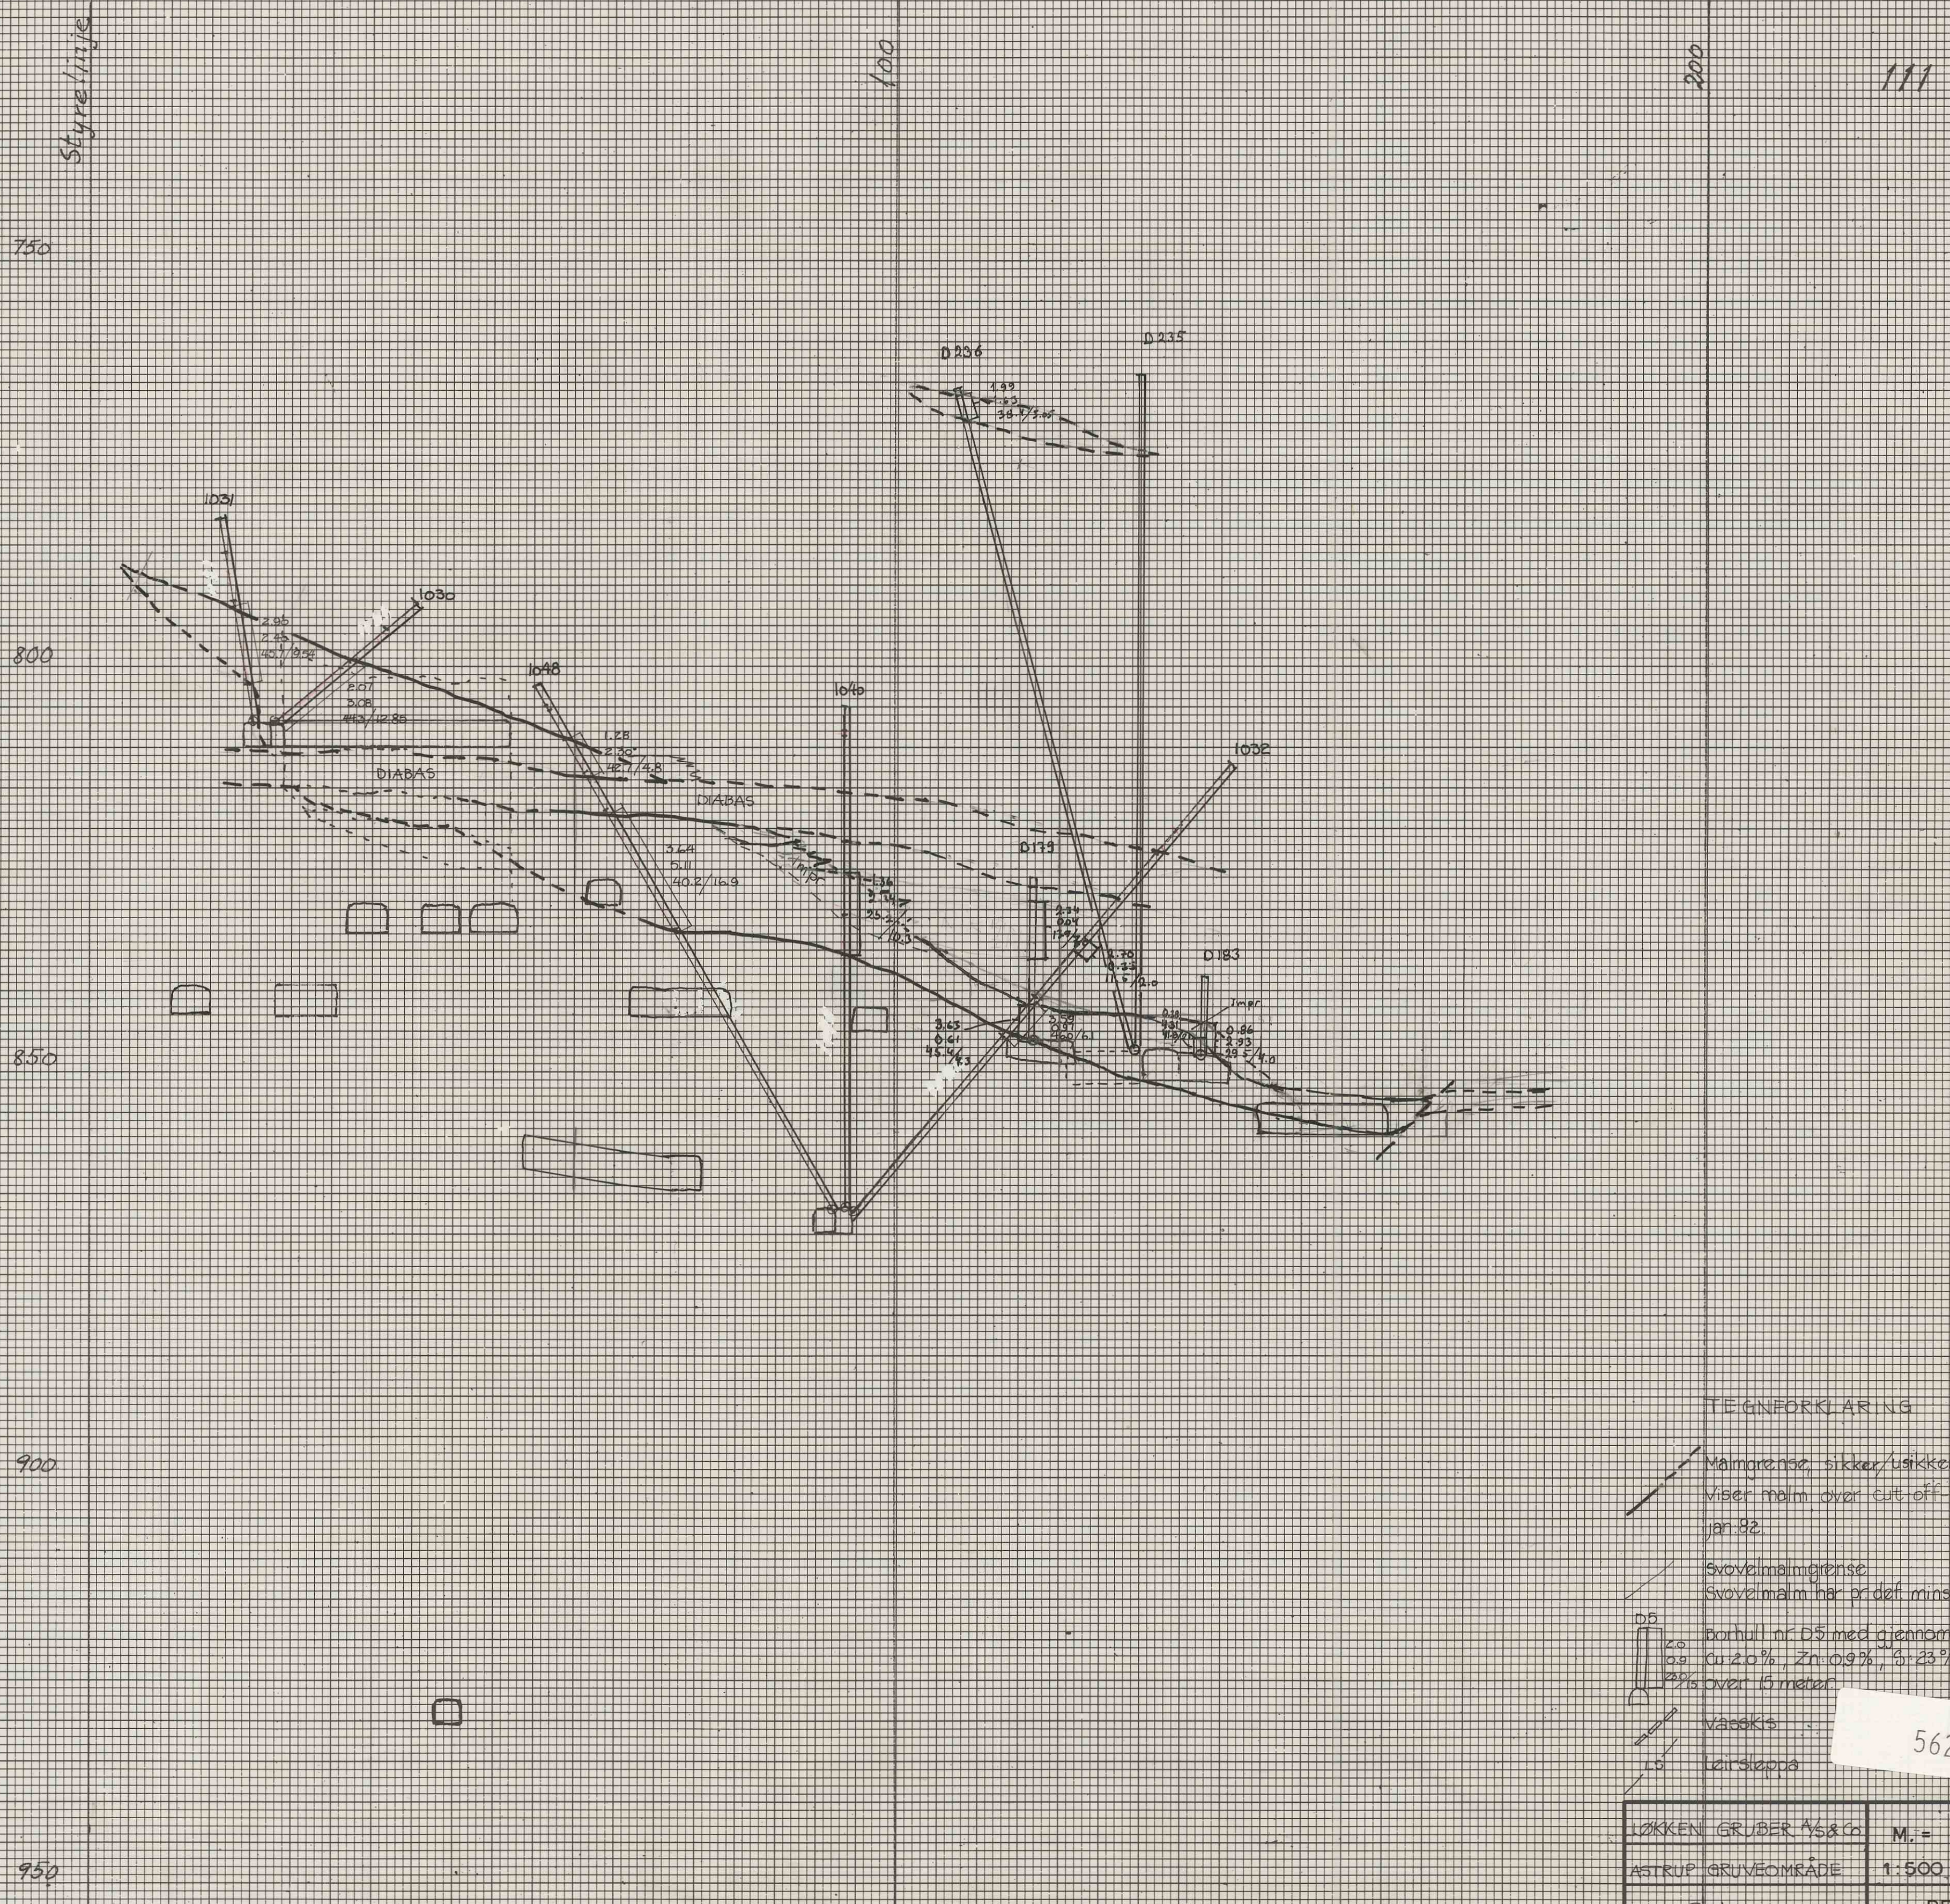

TEGNFORKLARING

— Malmgrense, sikker/usikker
Viser malm over cut off verdi jan. 92.

- - - Svovelmalmgrense
Svovelmalm har pr def. minst 35% S

D5 Borrhull nr. D5 med gennemsnitsgehalt:
Cu: 2.0%, Zn: 0.9%, Si: 23%
15% over 15 meter

□ Vasskis

□ Leirslæppe

5622

LØKKEN GRUBER A/S & Co	M. =	AJOUR	28.06.82
ASTRUP GRUBEOMRÅDE	1:500	- - -	
R.O.	PROFIL 111		
	B.1		