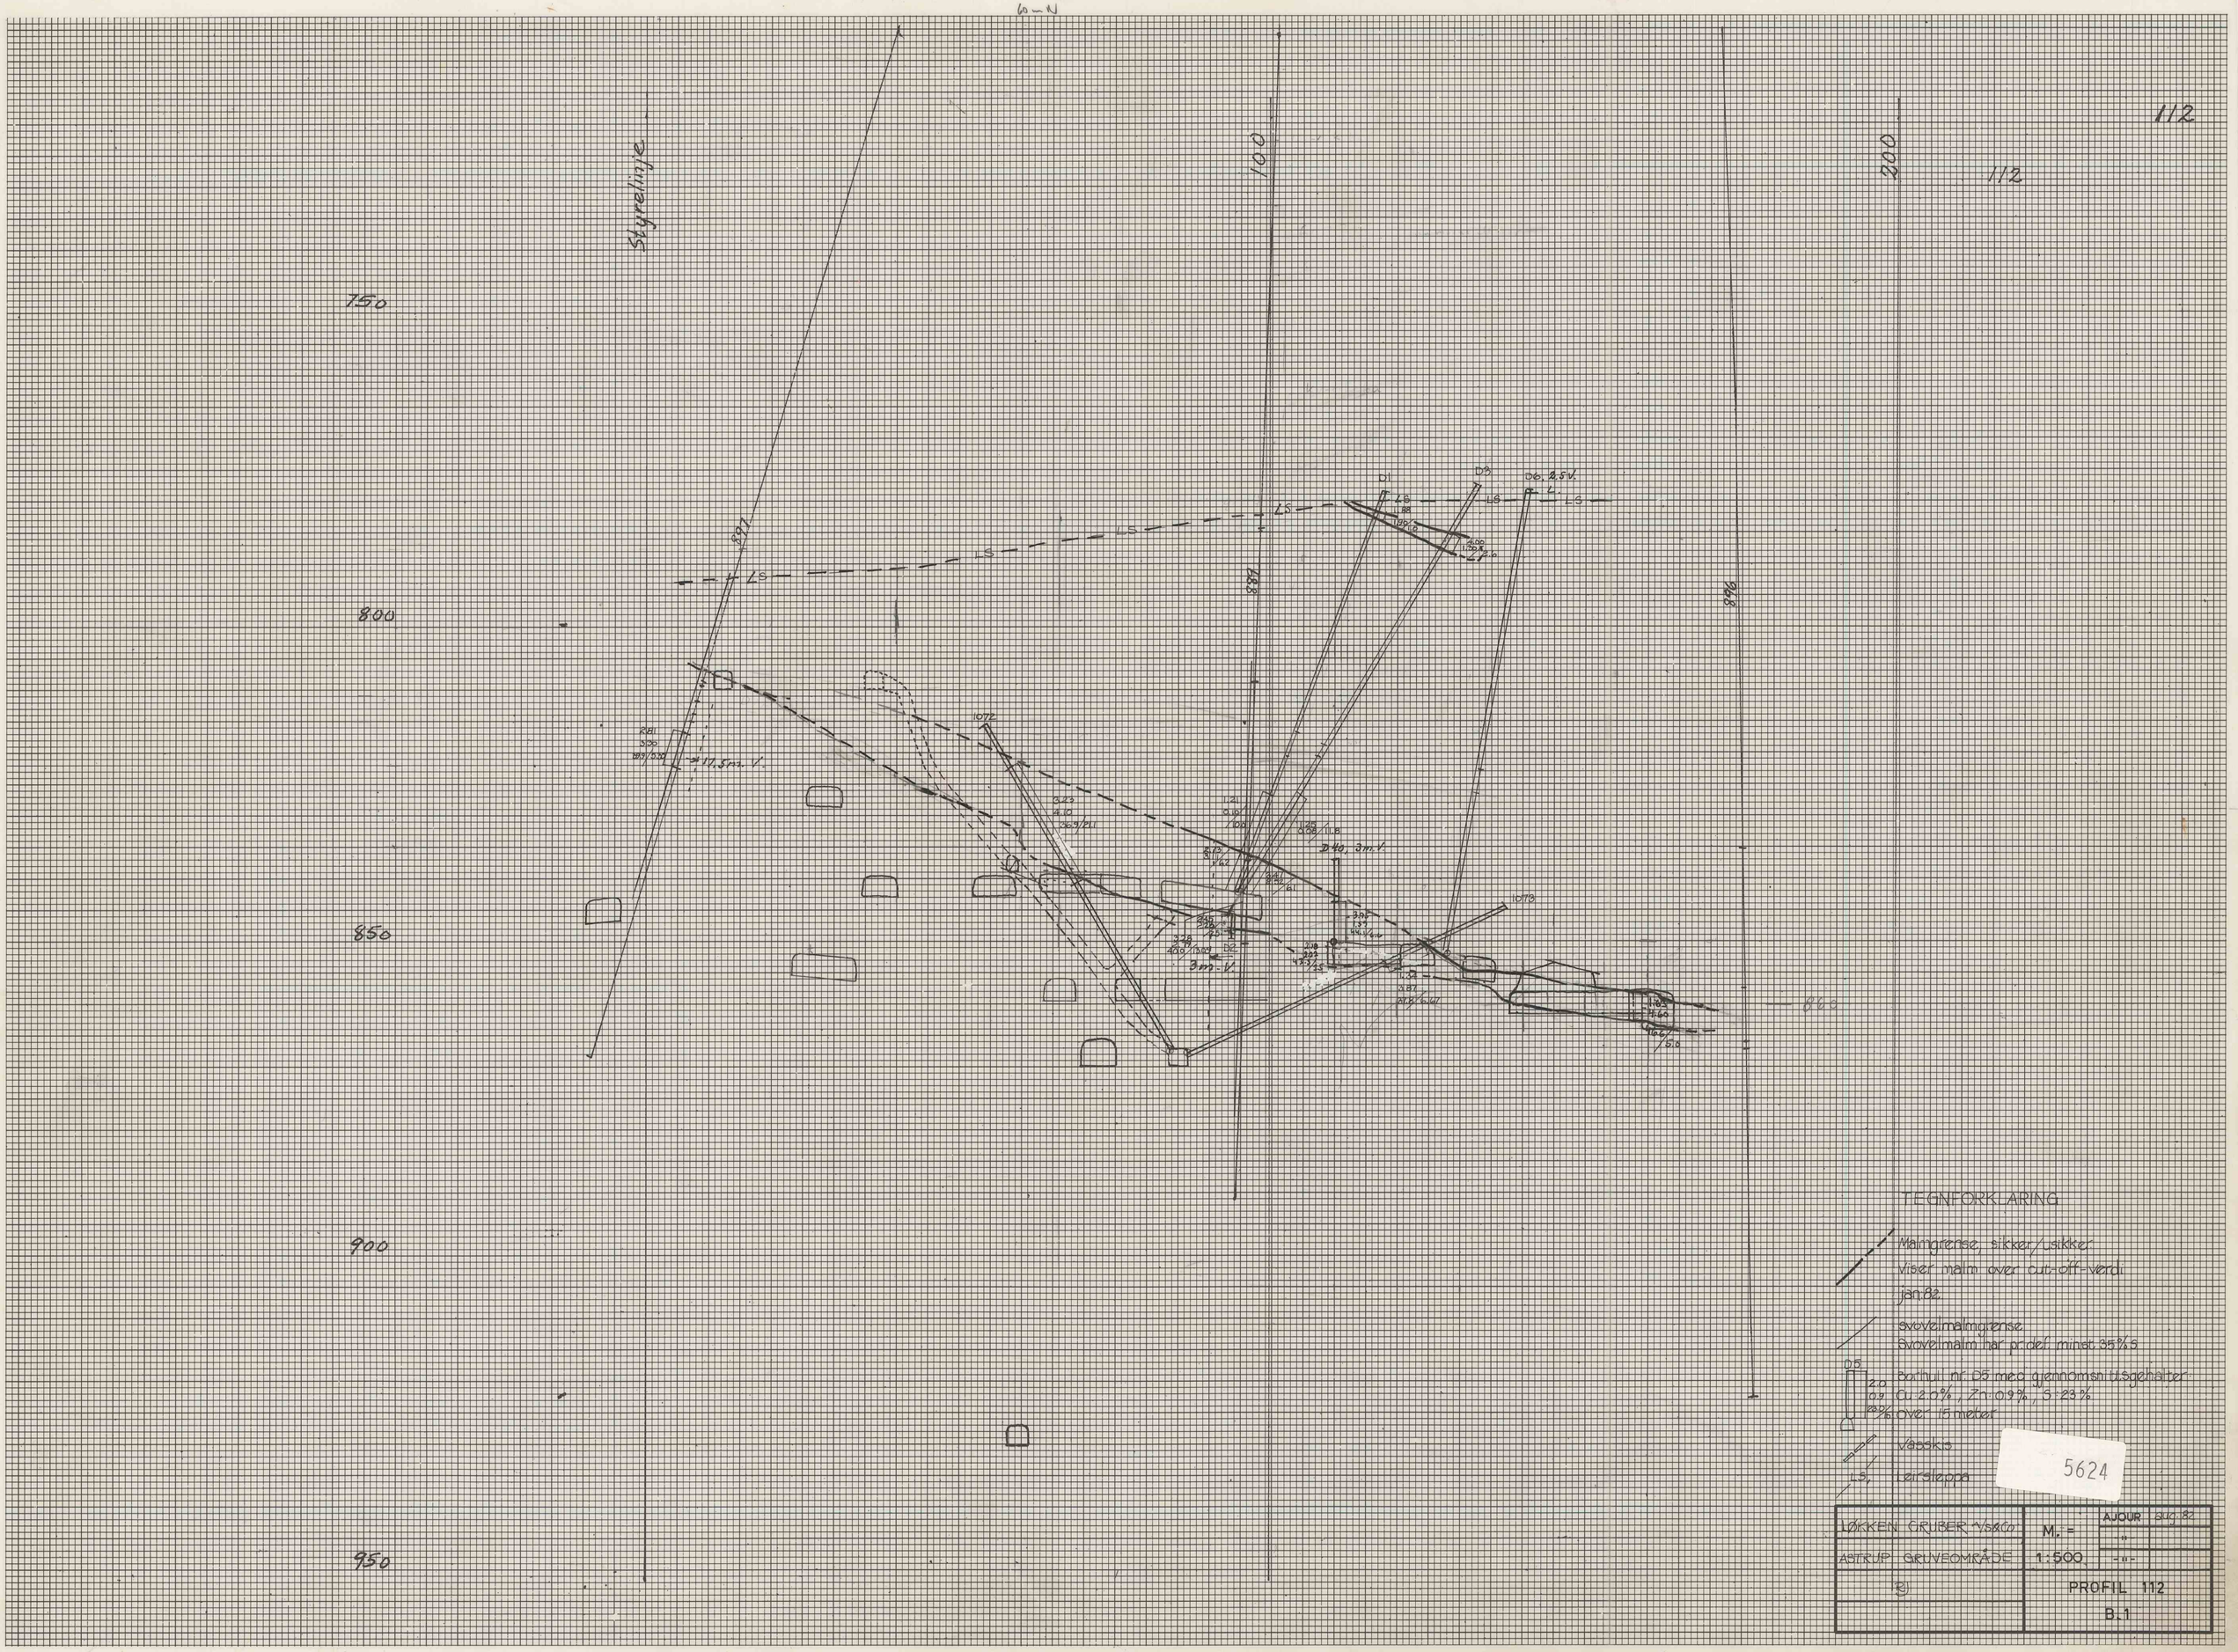
Styrelinje
150
800
850
900
950
10.0
200
112
D1
D3
D6, 2,5 V.
LS
1072
11,5m. V.
3m. V.
D40, 3m. V.
1073
TEGNFORKLARING
Malmgrense, sikker/usikker
Viser malm over cut-off-verdi jan.82.
Svovelmalmgrense
Svovelmalm har prøveh. minst 35% S
Borhull nr. D5 med gjennomsnittsgehalter Cu: 2.0%, Zn: 0.9%, S: 23%
over 15 meter.
Våsko
Leirslepp
5624
LØKKEN GRUBER A/S & Co
ASTRUP GRUVEOMRÅDE
M. =
1:500
AJOUR aug.82
PROFIL 112
B.1