


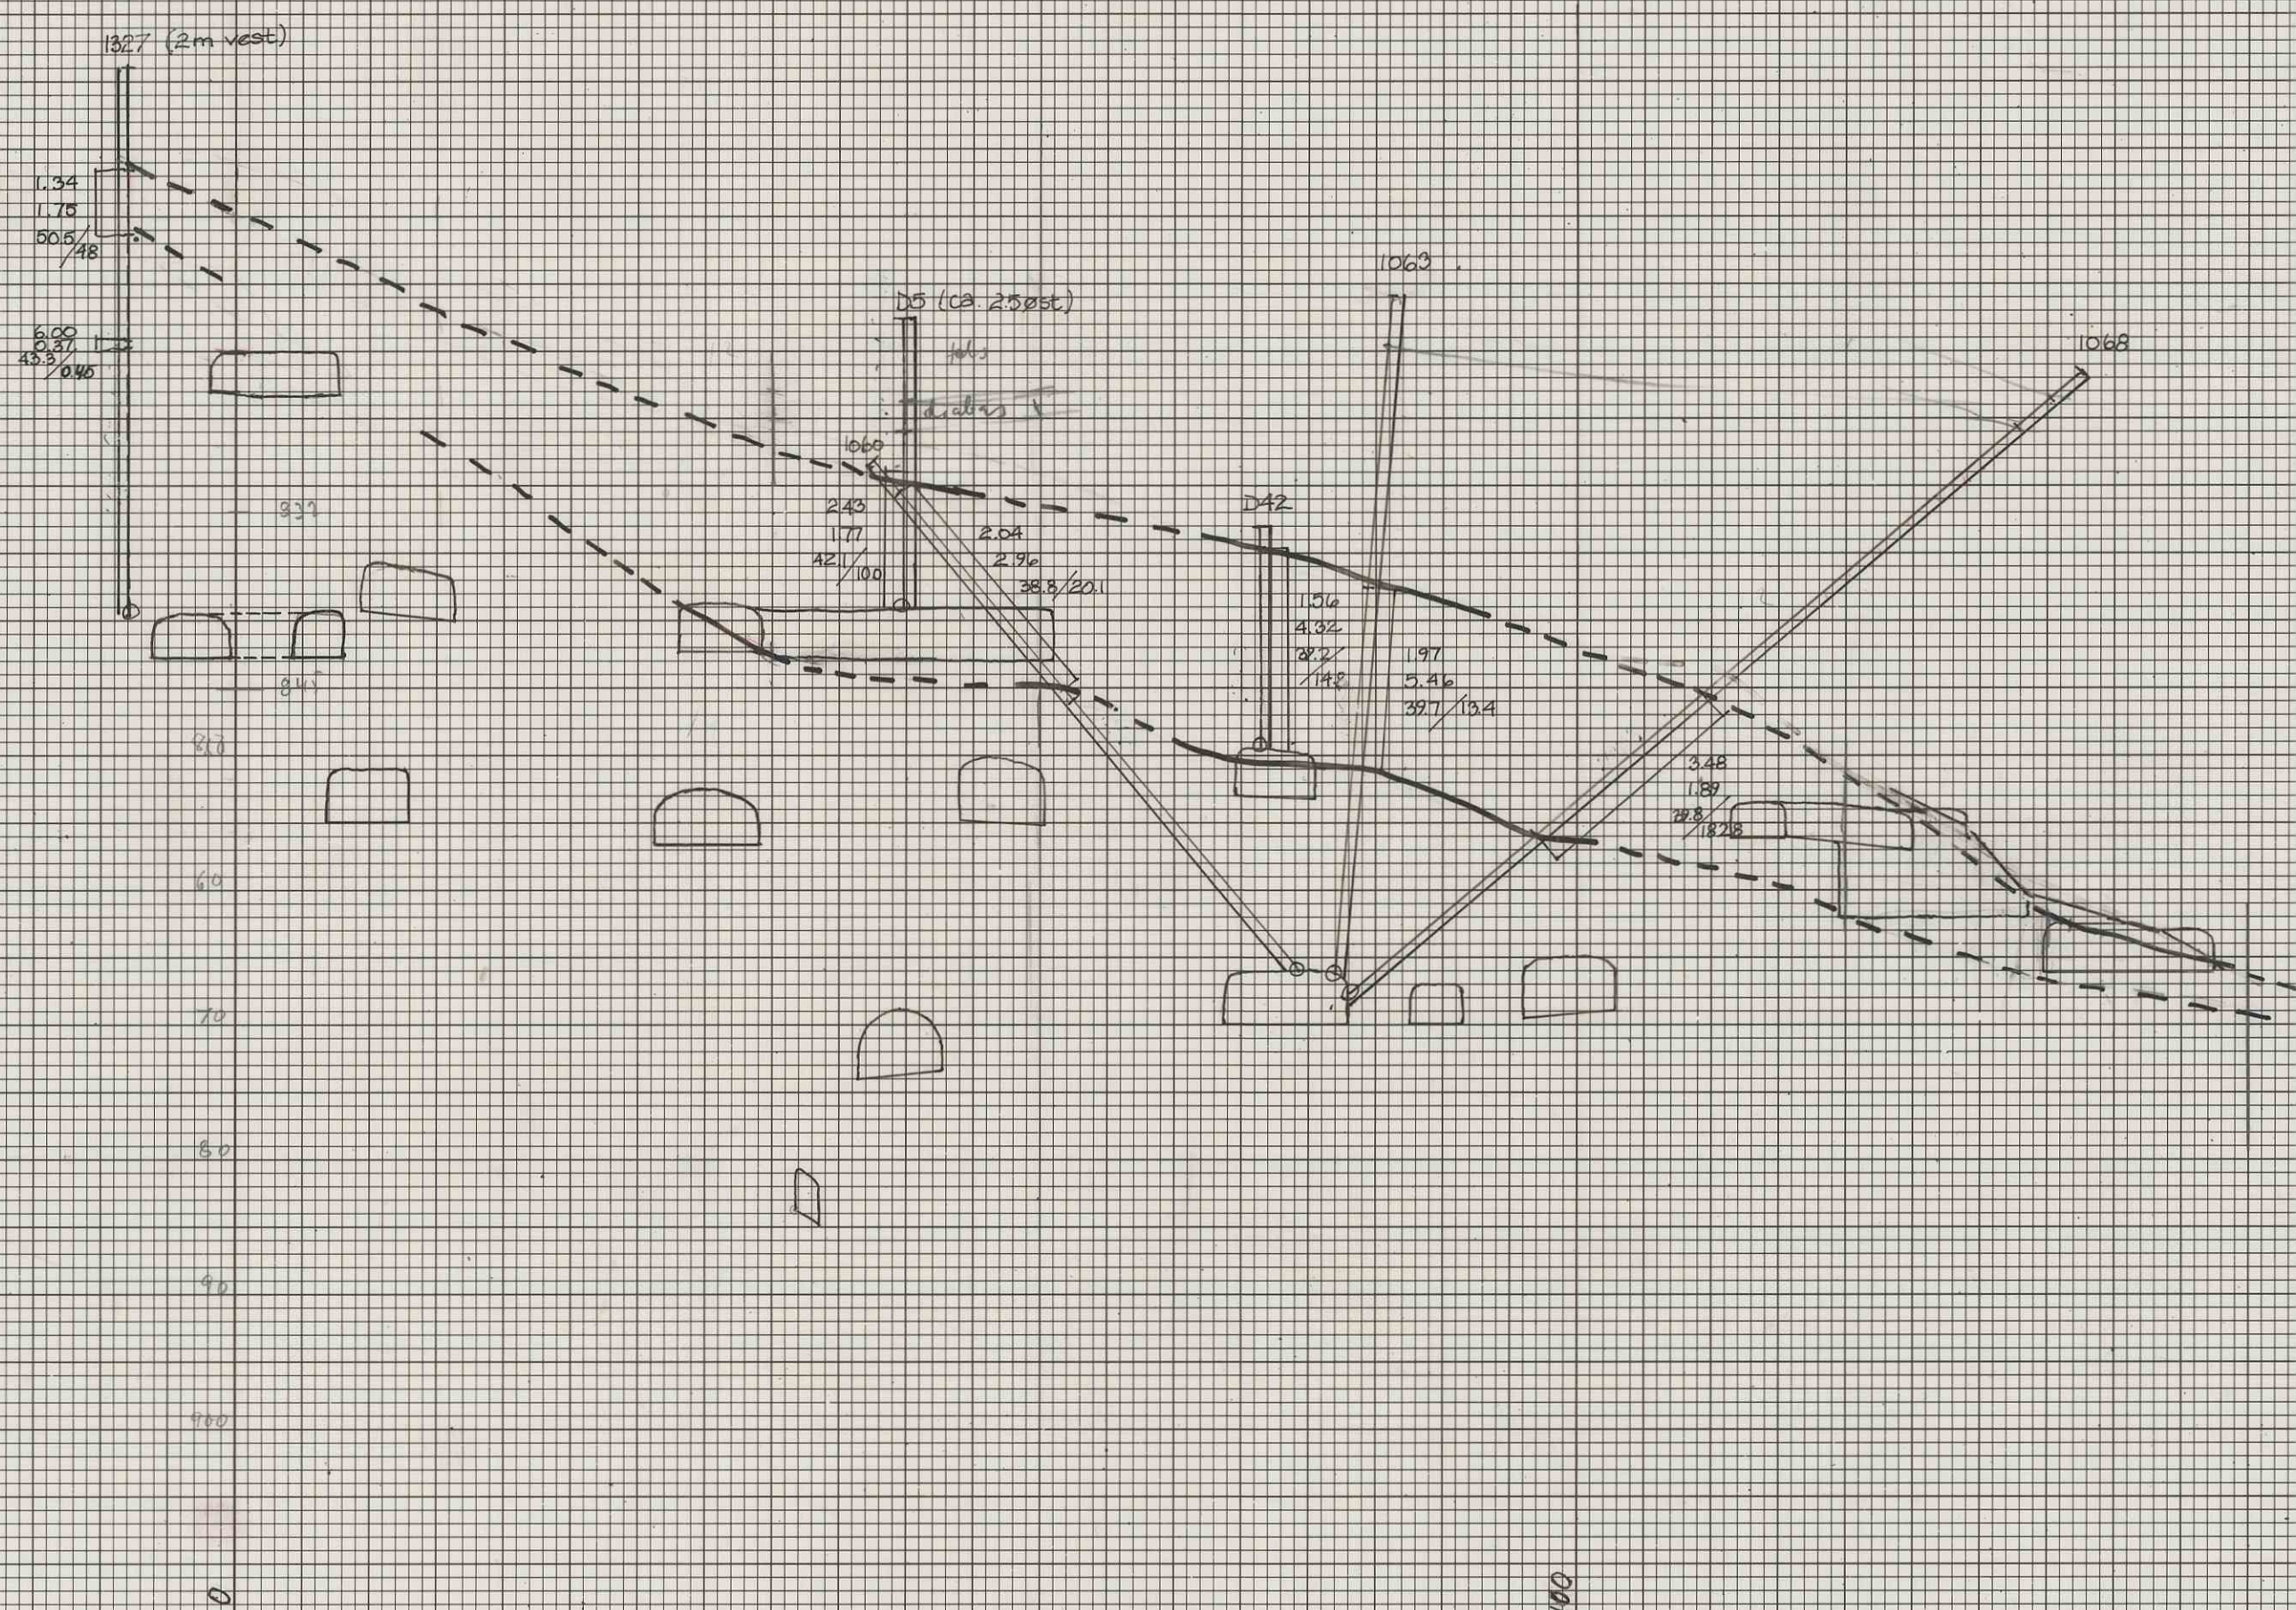

750

810

870

930

TEGNFORKLARING

- Malmgrense, sikker/usikker
viser malm over cut-off-verdi
jan.82
- Svovelmalmgrense
svovelmalm har pr. def. minst 35% S
- D5 Borhull nr. D5 med gjennomsnittsgenheter:
0.9 Cu: 2.0%, Zn: 0.9%, S: 23%
100% over 15 meter
- Vasekis
- Leirslappa

LØKKEN GRUBER A/S & Co	M. =	AJOUR aug. 82
ASTRUP GRUVEOMRÅDE	1:500	- - -
7)	PROFIL 113	
	B. 1	

5626