115

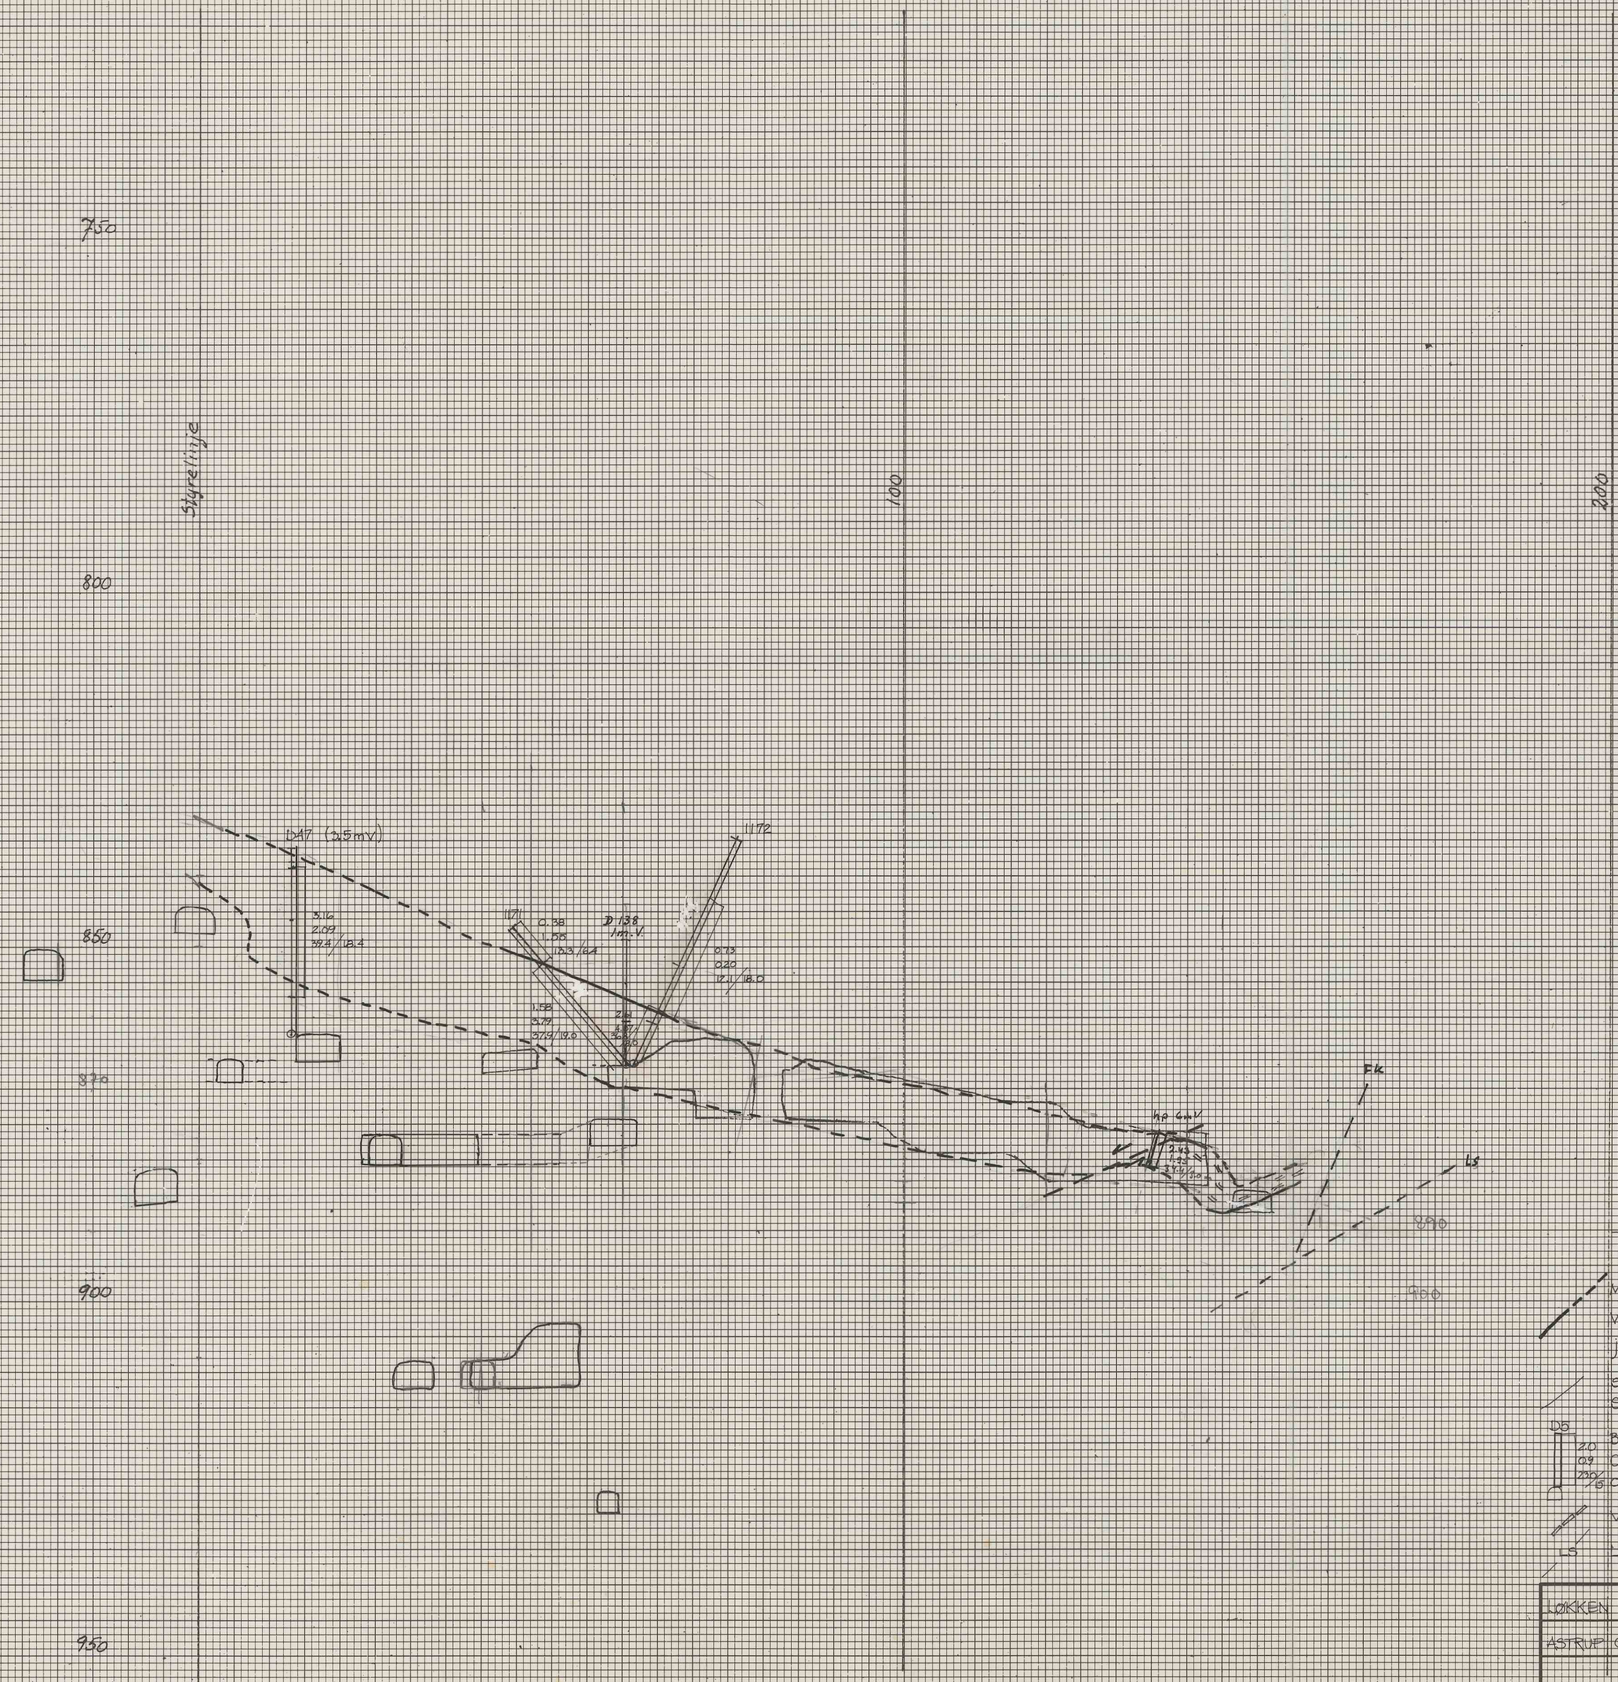

TEGNFORKLARING

Malmgrense, sikker/usikker
Viser malm over cut-off-verdi jan.82

Svovelmalmgrense
Svovelmalm har prøvet minst 35% S

D5 — Borhull nr. D5 med gjennomsnittsgehalter: Cu 2.0%, Zn: 0.9%, S: 23%, over 15 meter

Vasskis

LS — Leirslepp

5630

LØKKEN GRUBER A/S & Co.	M. =	AJOUR	25.08.82
ASTRUP GRUVEOMRÅDE	1:500	-"-	
R	PROFIL 115		
	B.1		