


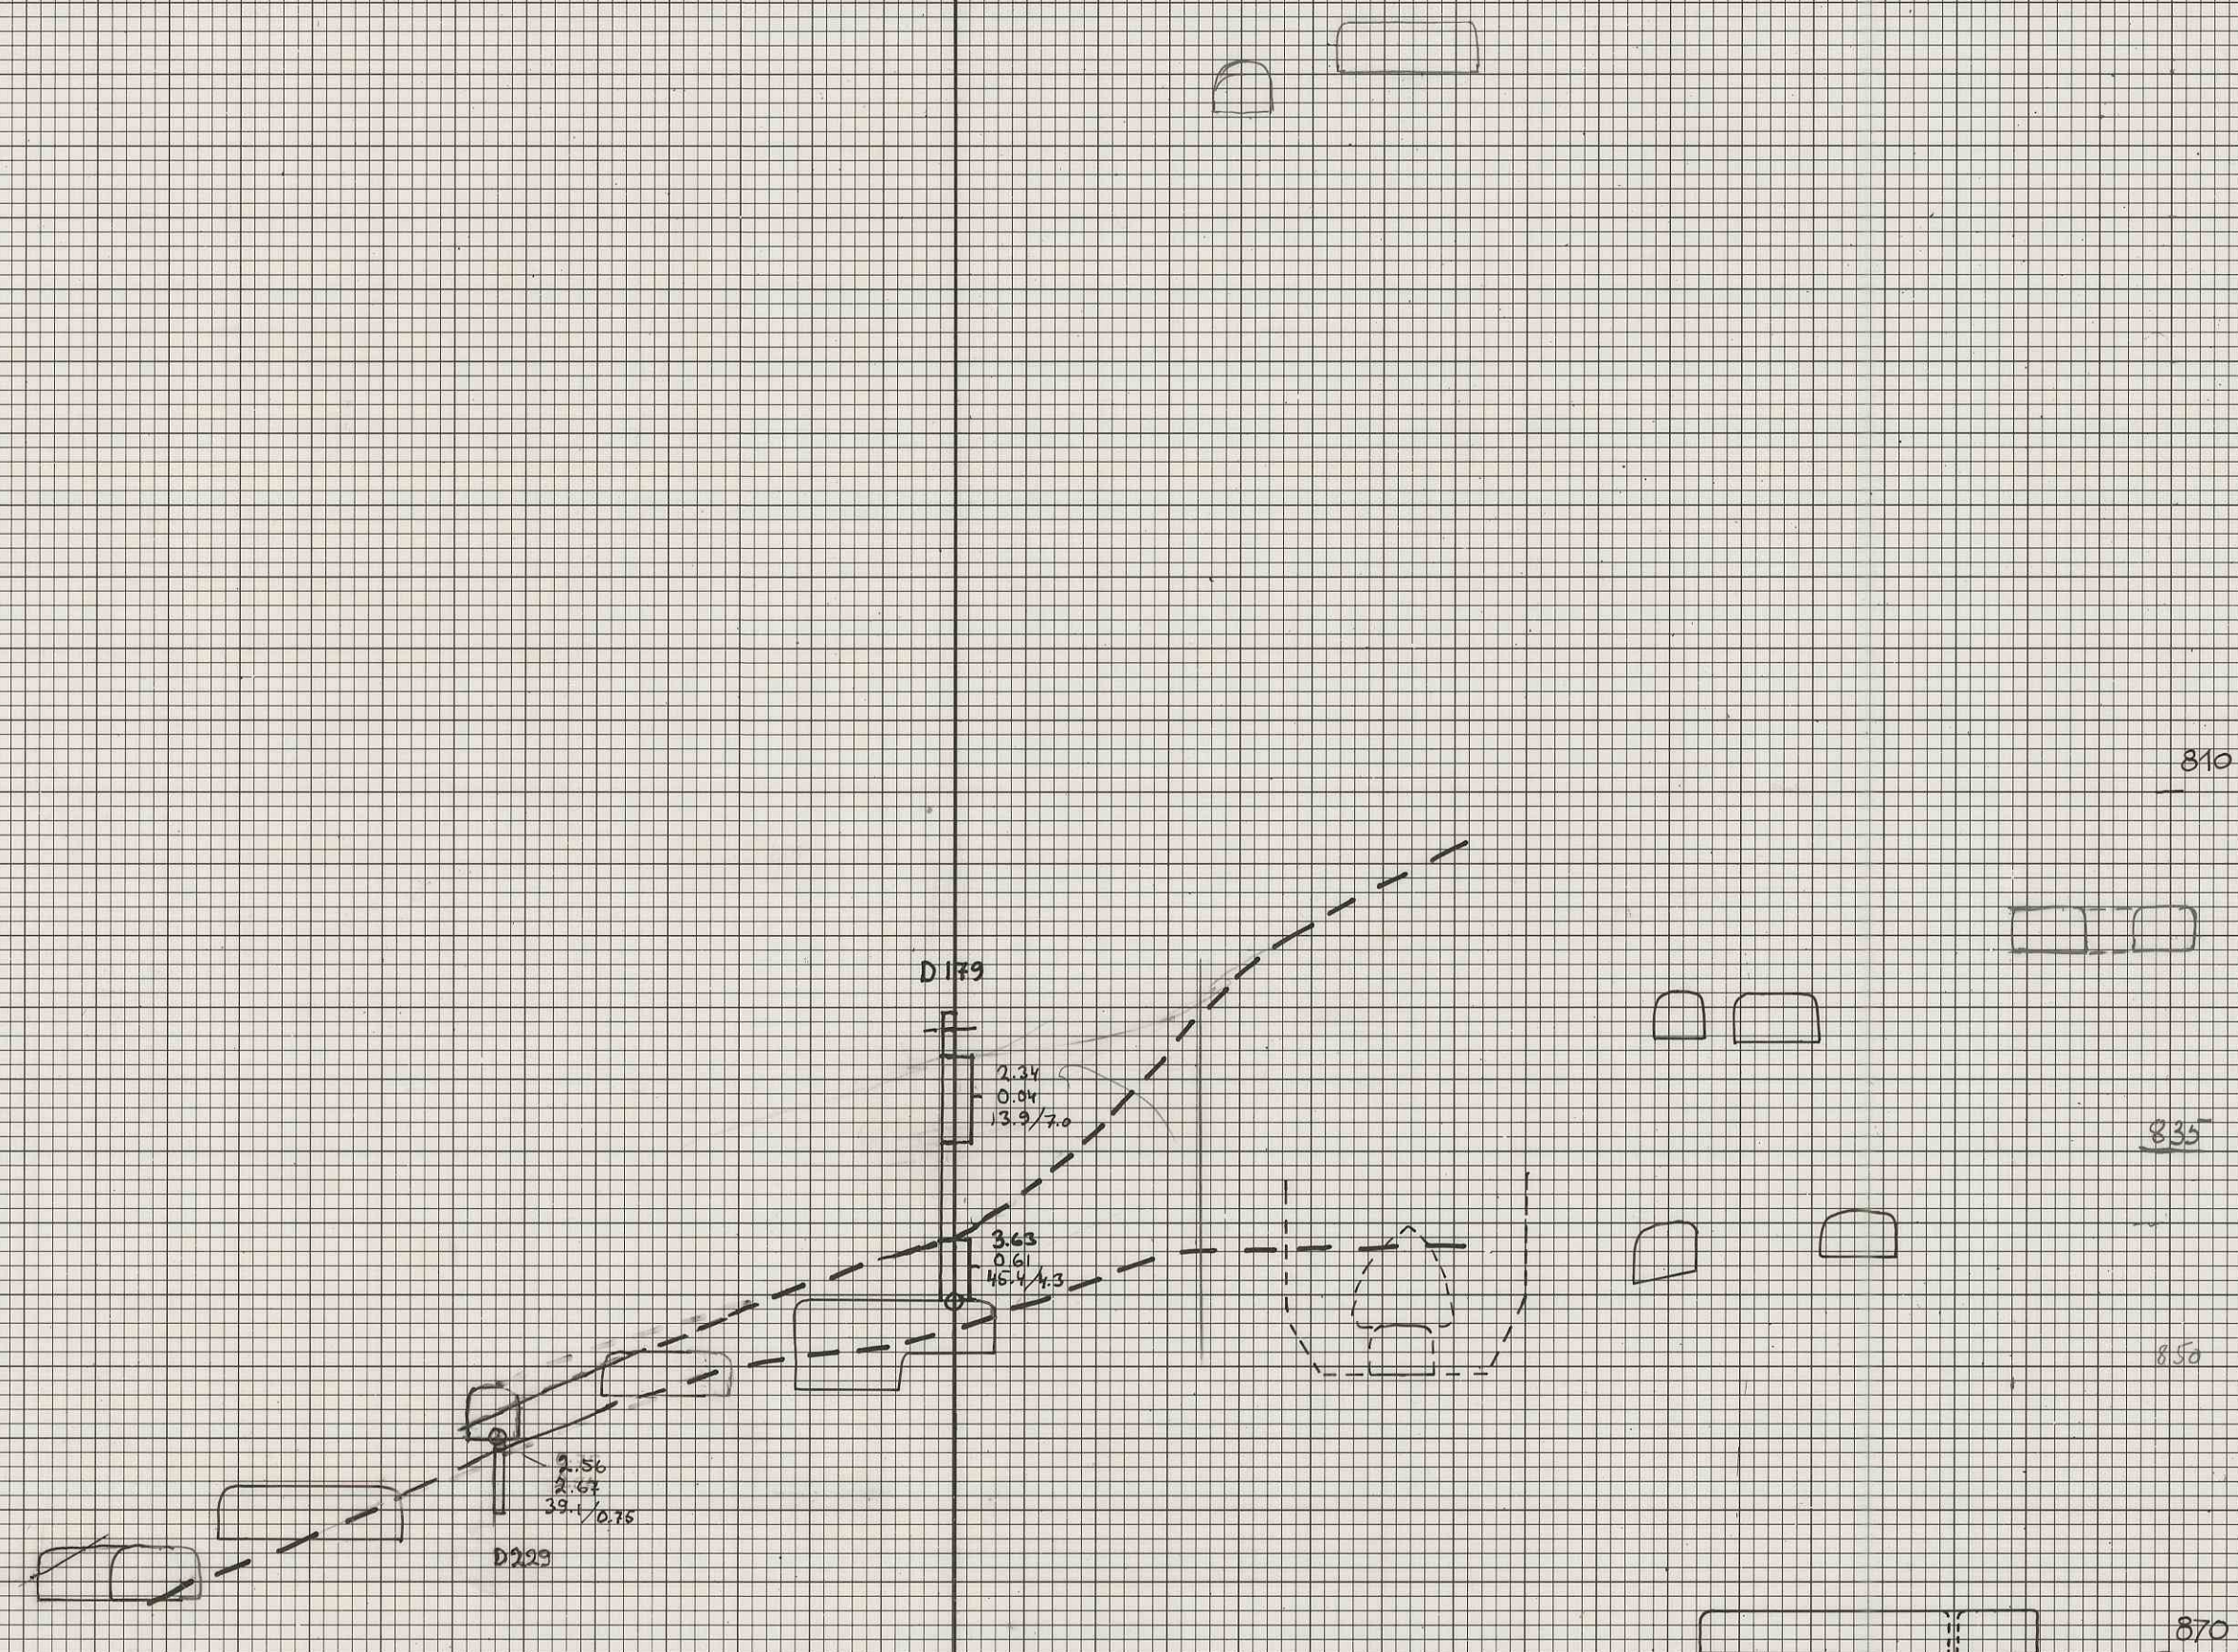

TEGNFORKLARING

- Malmgrense, sikker/usikker
- Viser malm over cut-off-verdi jan.82.
- Svovelmalmgrense
- Svovelmalm har pr def. minst 35% S
- Borhull nr D5 med gjennomsnittsgehalter:
2.0 Cu:2.0%, Zn:0.9%, S:23%
0.9 over 15 meter
- Vasskiss
- Leirsteppe

5668

LØKKEN GRUBER A/S & Co	M:	AJOUR	1.3-82
ASTRUP GRUVEOMRÅDE	1:500	-	-
R7/A6	PROFIL	202	B2