


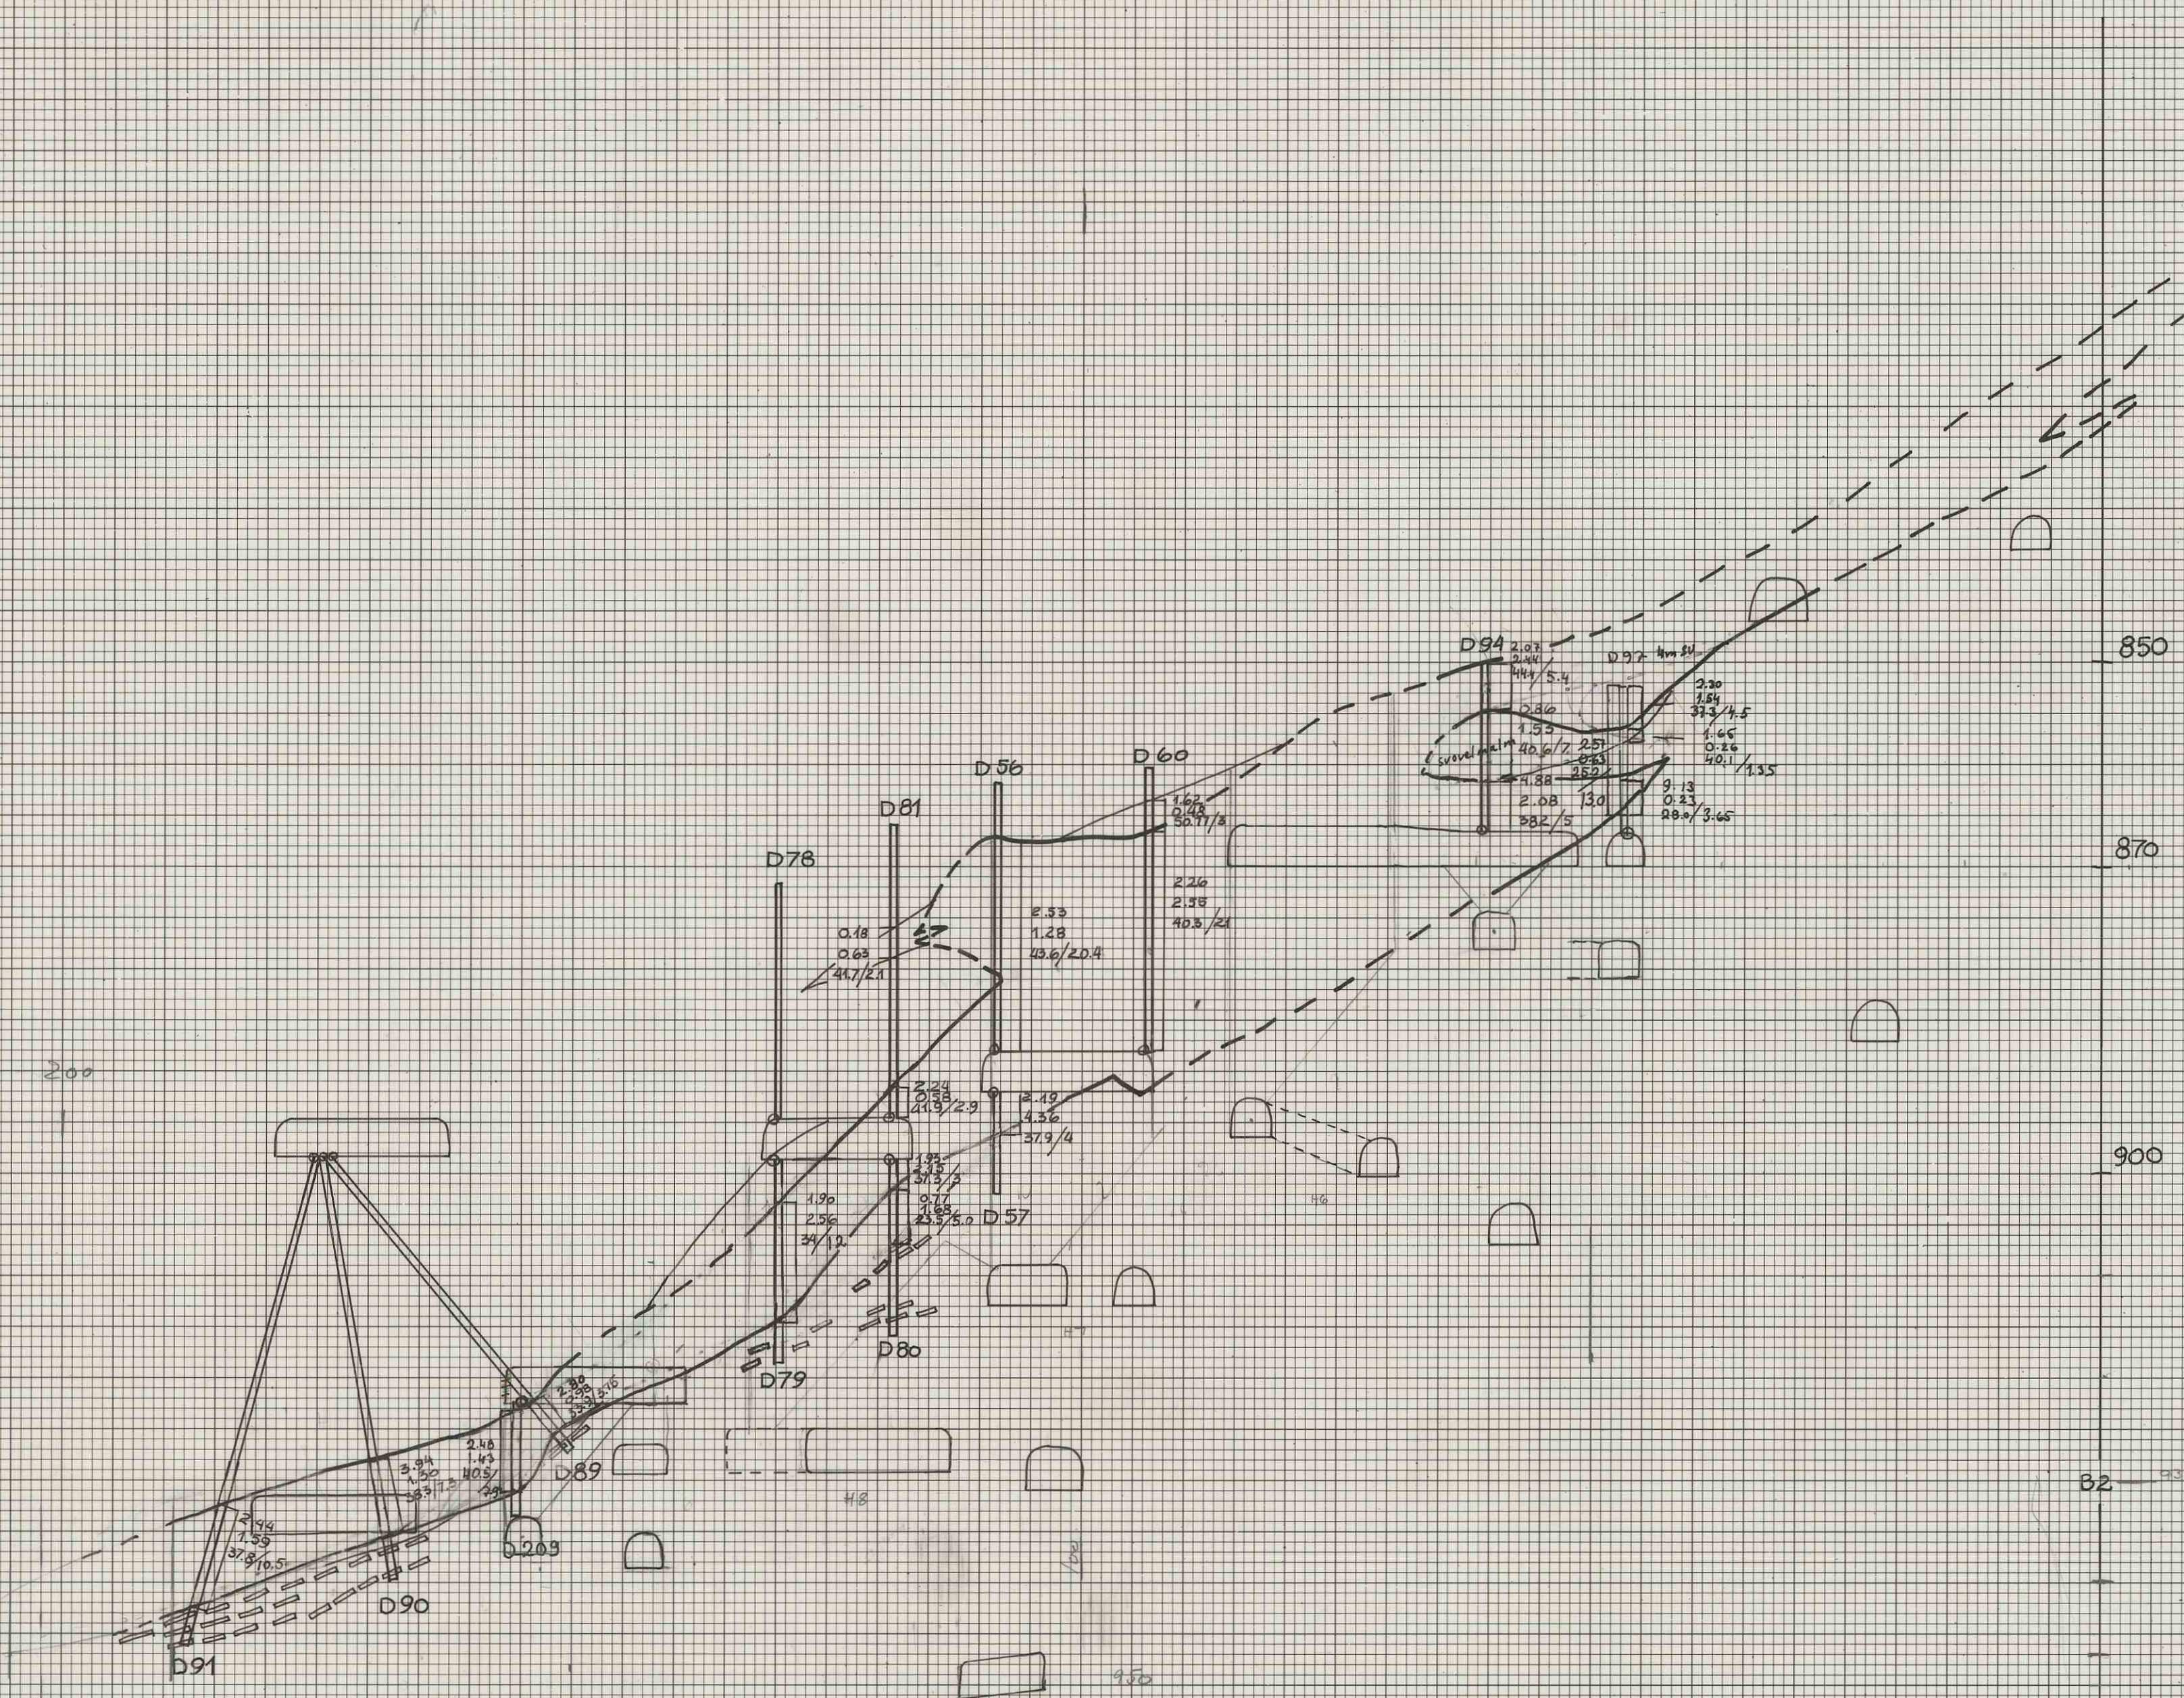

Borhull nr	g/t Ag i malm o. cut-off
D 83	23.6
D 90	37.4
D 91	29.4
D 209	21.5

TEGNFORKLARING

- Malmgrense, sikker/usikker
- Viser malm over cut-off-verdi jan.82
- Svovelmalmgrense
- Svovelmalm har pr def. minst 35% S
- Borhull nr. D5 med gjennomsnittsgenhalter:
Cu: 2.0%, Zn: 0.9%, S: 23%
25% over 15 meter
- vasskis
- Leirsteppe

5676

LØKKEN GRUBE A/S & Co	M	AVJOUR	1.3. - 82
ASTRUP GRUBEOMRÅDE	1:500		
RJ/ÅB	PROFIL 210		
	32		