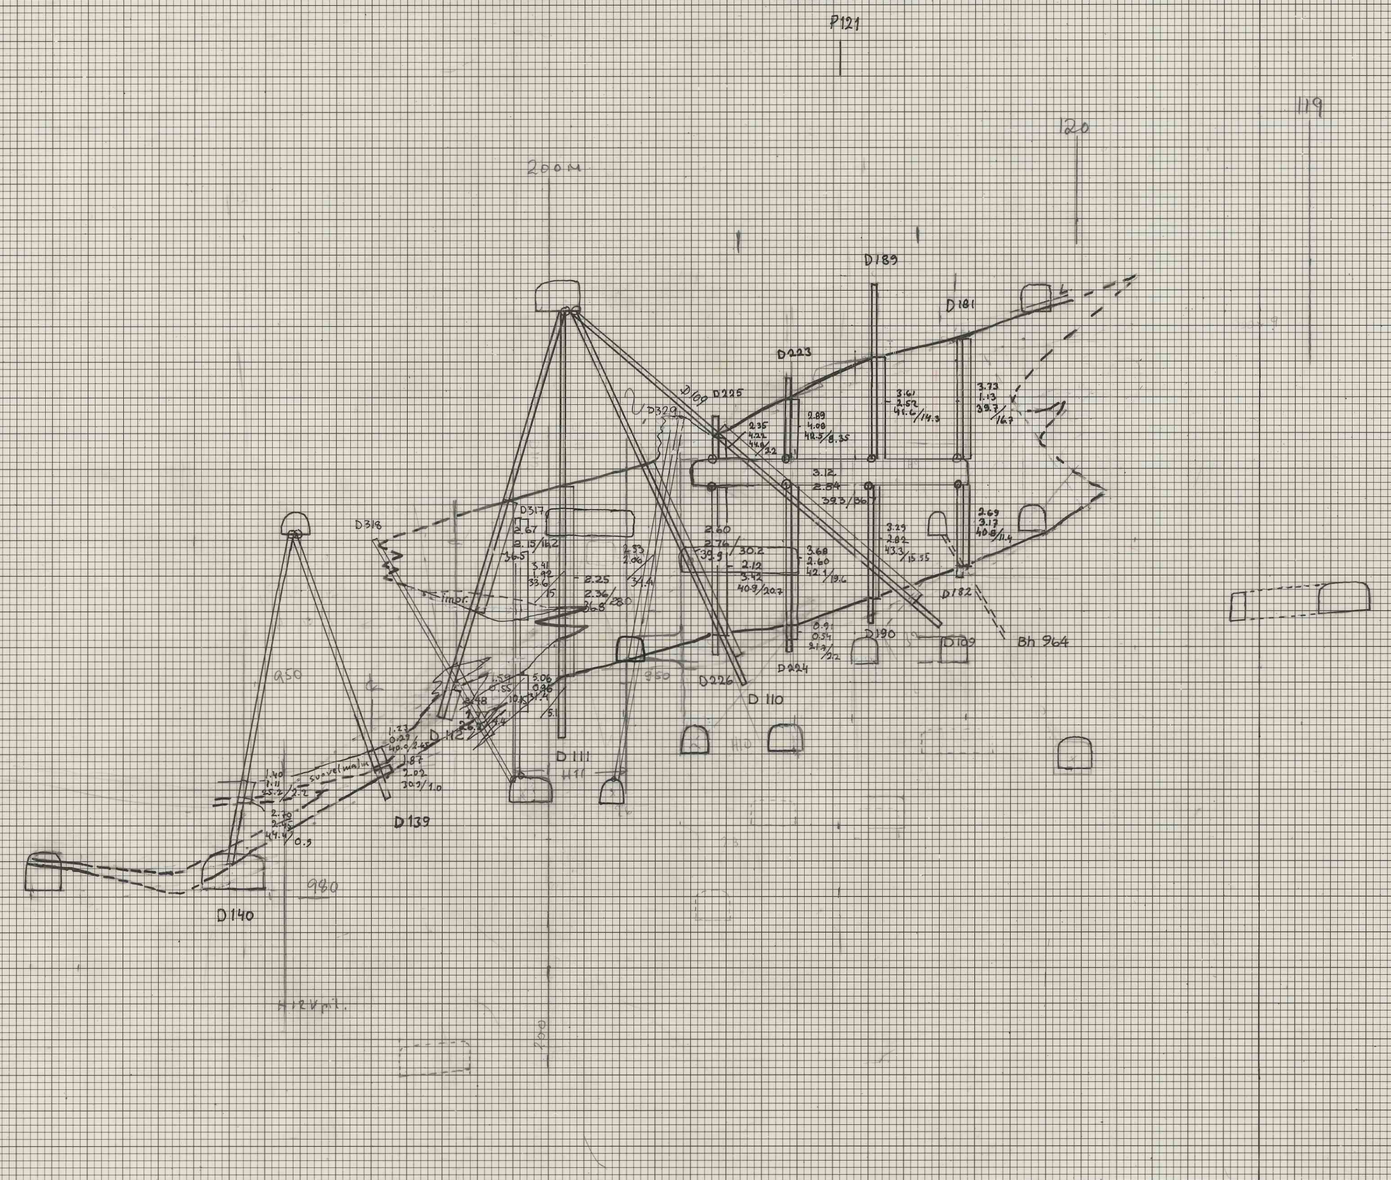

Borhull nr.	g/t Ag i malm o cut-off
D 109	24.5
D110 - 112	14.3

TEGNFORKLARING

Malmgrense, sikker/usikker
viser malm over cut-off-verdi
jan.82.

Svovelmalmgrense
Svovelmalm har pr.def. minst 35 % S

D5 — 2.0 / 0.9 / 23 % S — Borhull nr. D5 med gjennomsnittsgehalter:
Cu: 2.0 %, Zn: 0.9 %, S: 23 %
over 15 meter

Vasskis

LS — Leirsleppe

5680

LØKKEN GRUBER A/S & Co	M	AJOUR	26.03.82
		"	04.11.82
ÅSTRUP GRUVEOMRÅDE	1:500	-"-	
RJ/ÅB	PROFIL 214		
	B 2		