


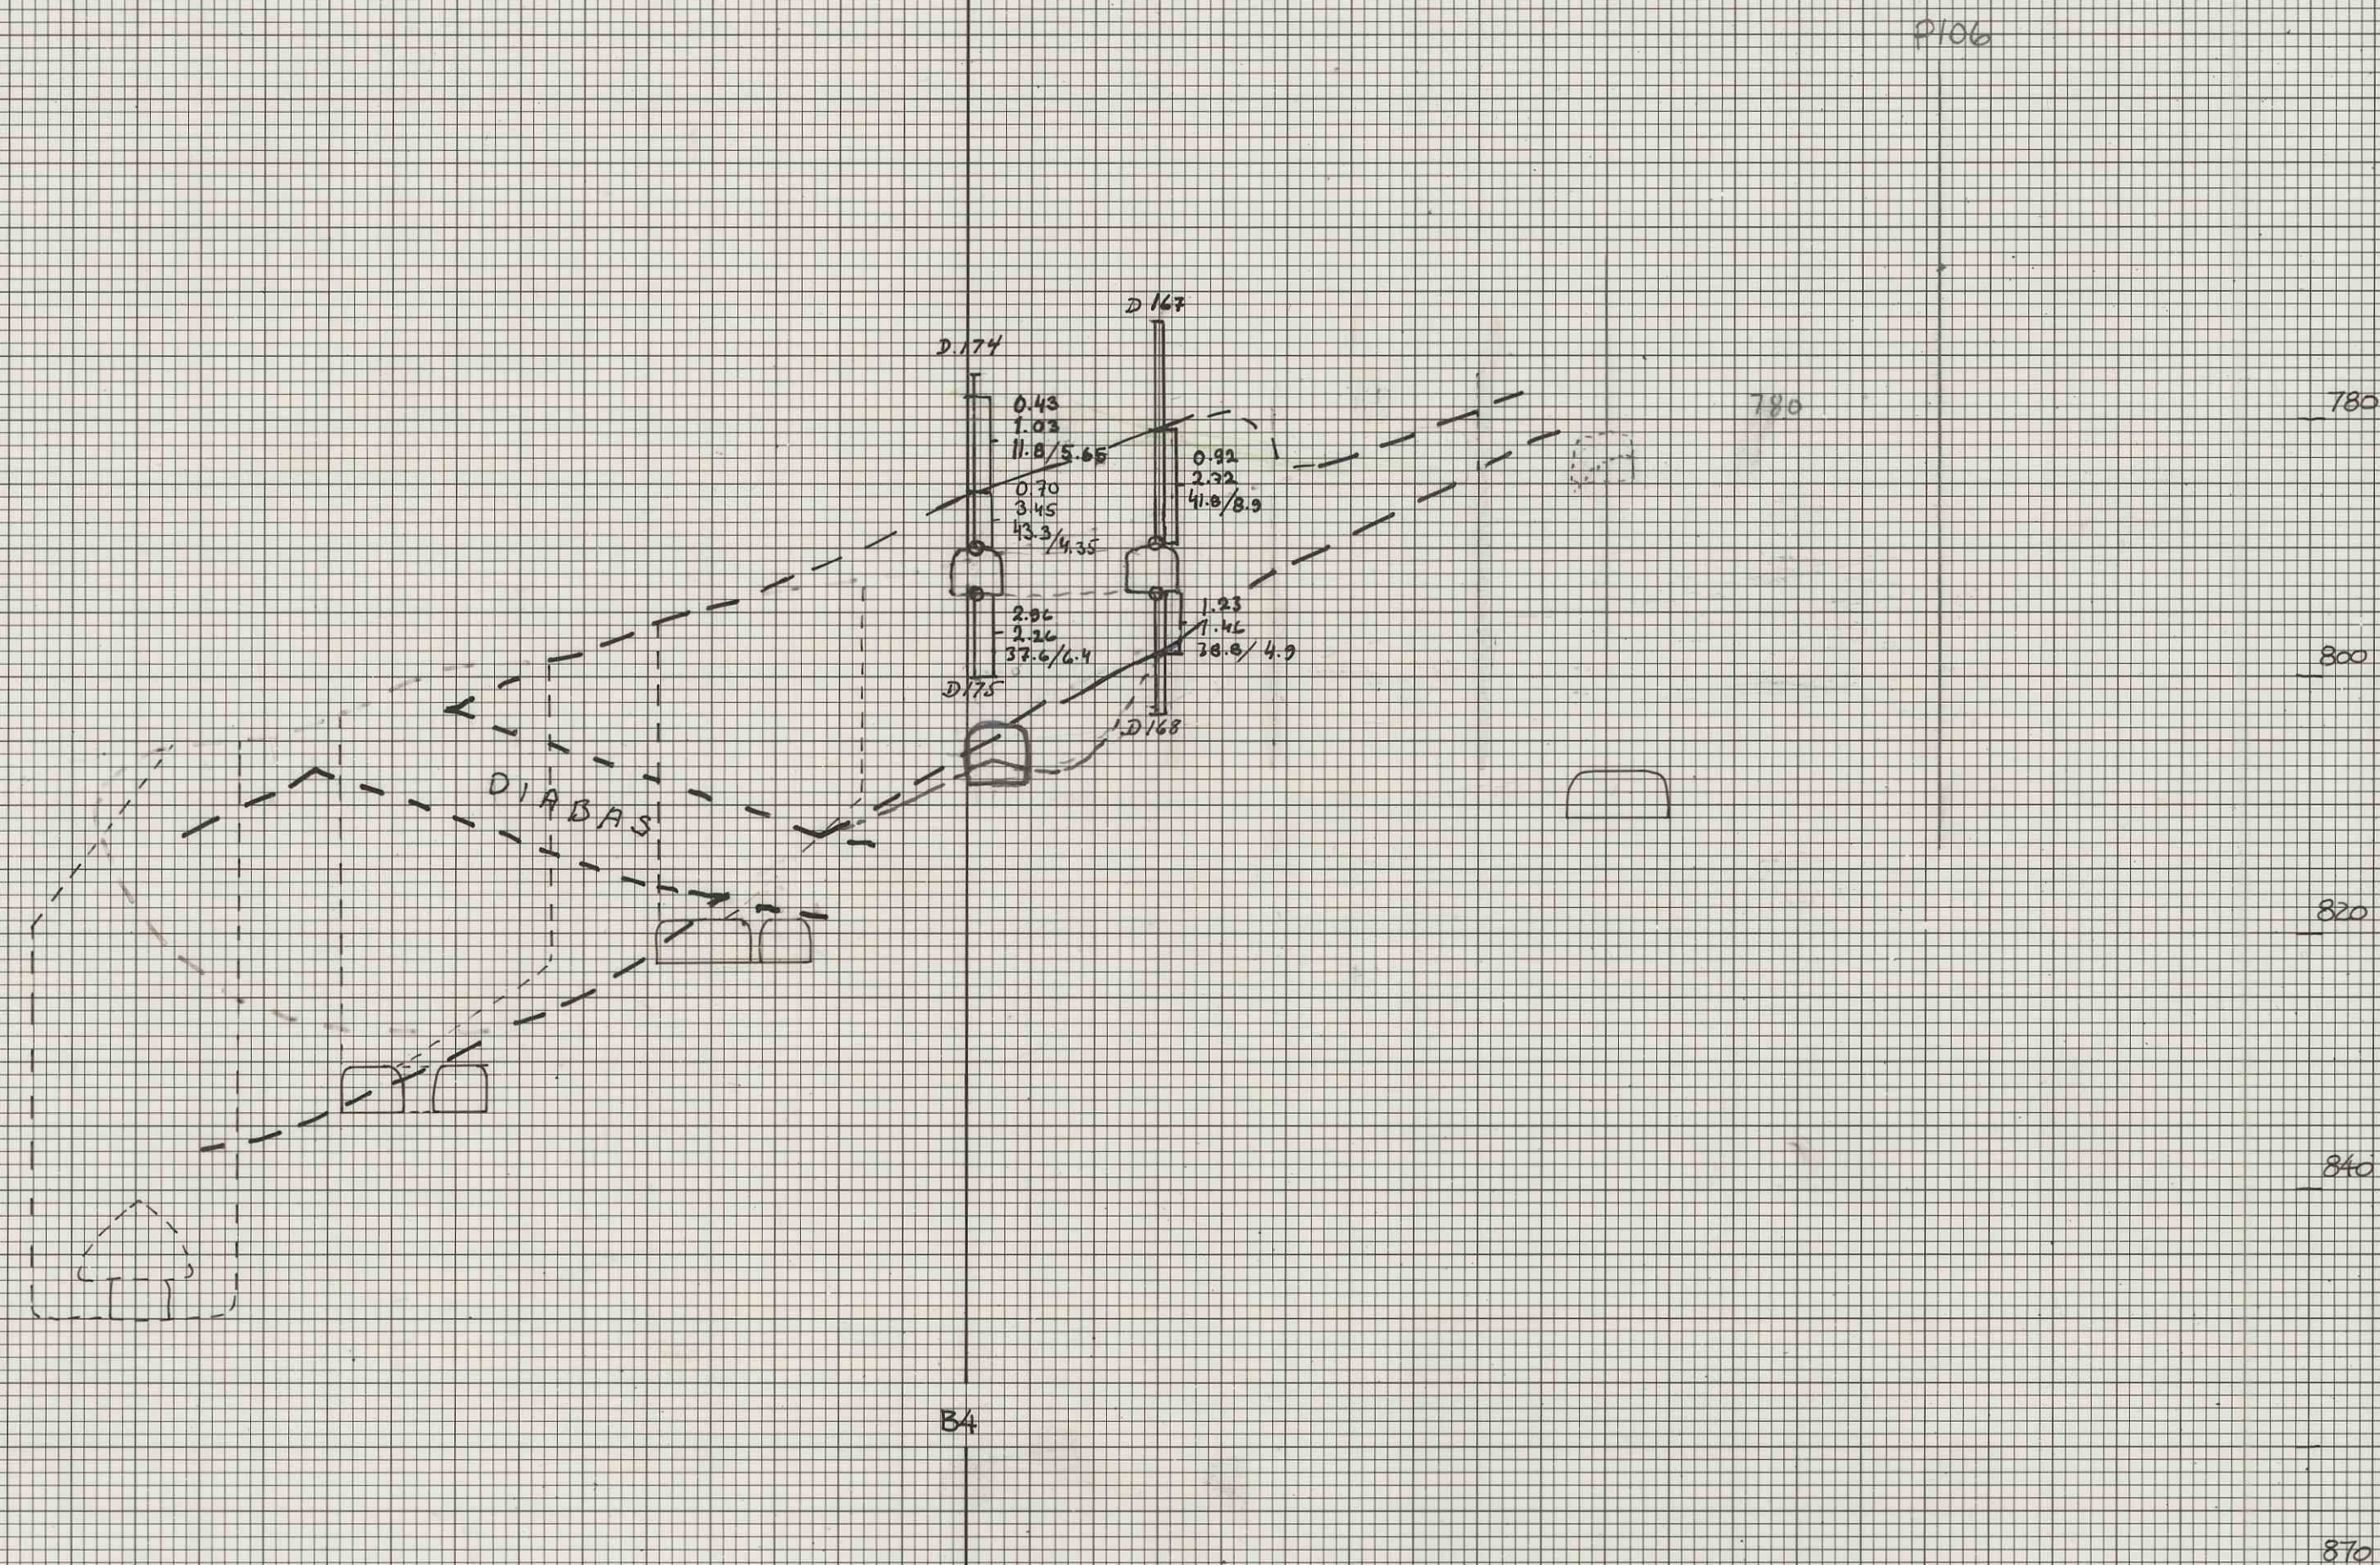

TEGNFORKLARING

- Malmgrense, sikker/usikker
Viser malm over cut-off-verdi jan.82.
- Svovelmalmgrense
Svovelmalm har pr.def. minst 35% S
- D5
2.0 Borhull nr. D5 med gjennomsnittsgehalter:
0.9 Cu-2.0%, Zn-0.9%, S-23%
20% over 15 meter
- vasskis
- LS Leirsteppe

5768

LØKKEN GRUBER A/S & Co	M	AJOUR	1.5.-82
ASTRUP GRUVEOMRÅDE	1:500	-	-
R3/10	Profil 404		
	B4		