


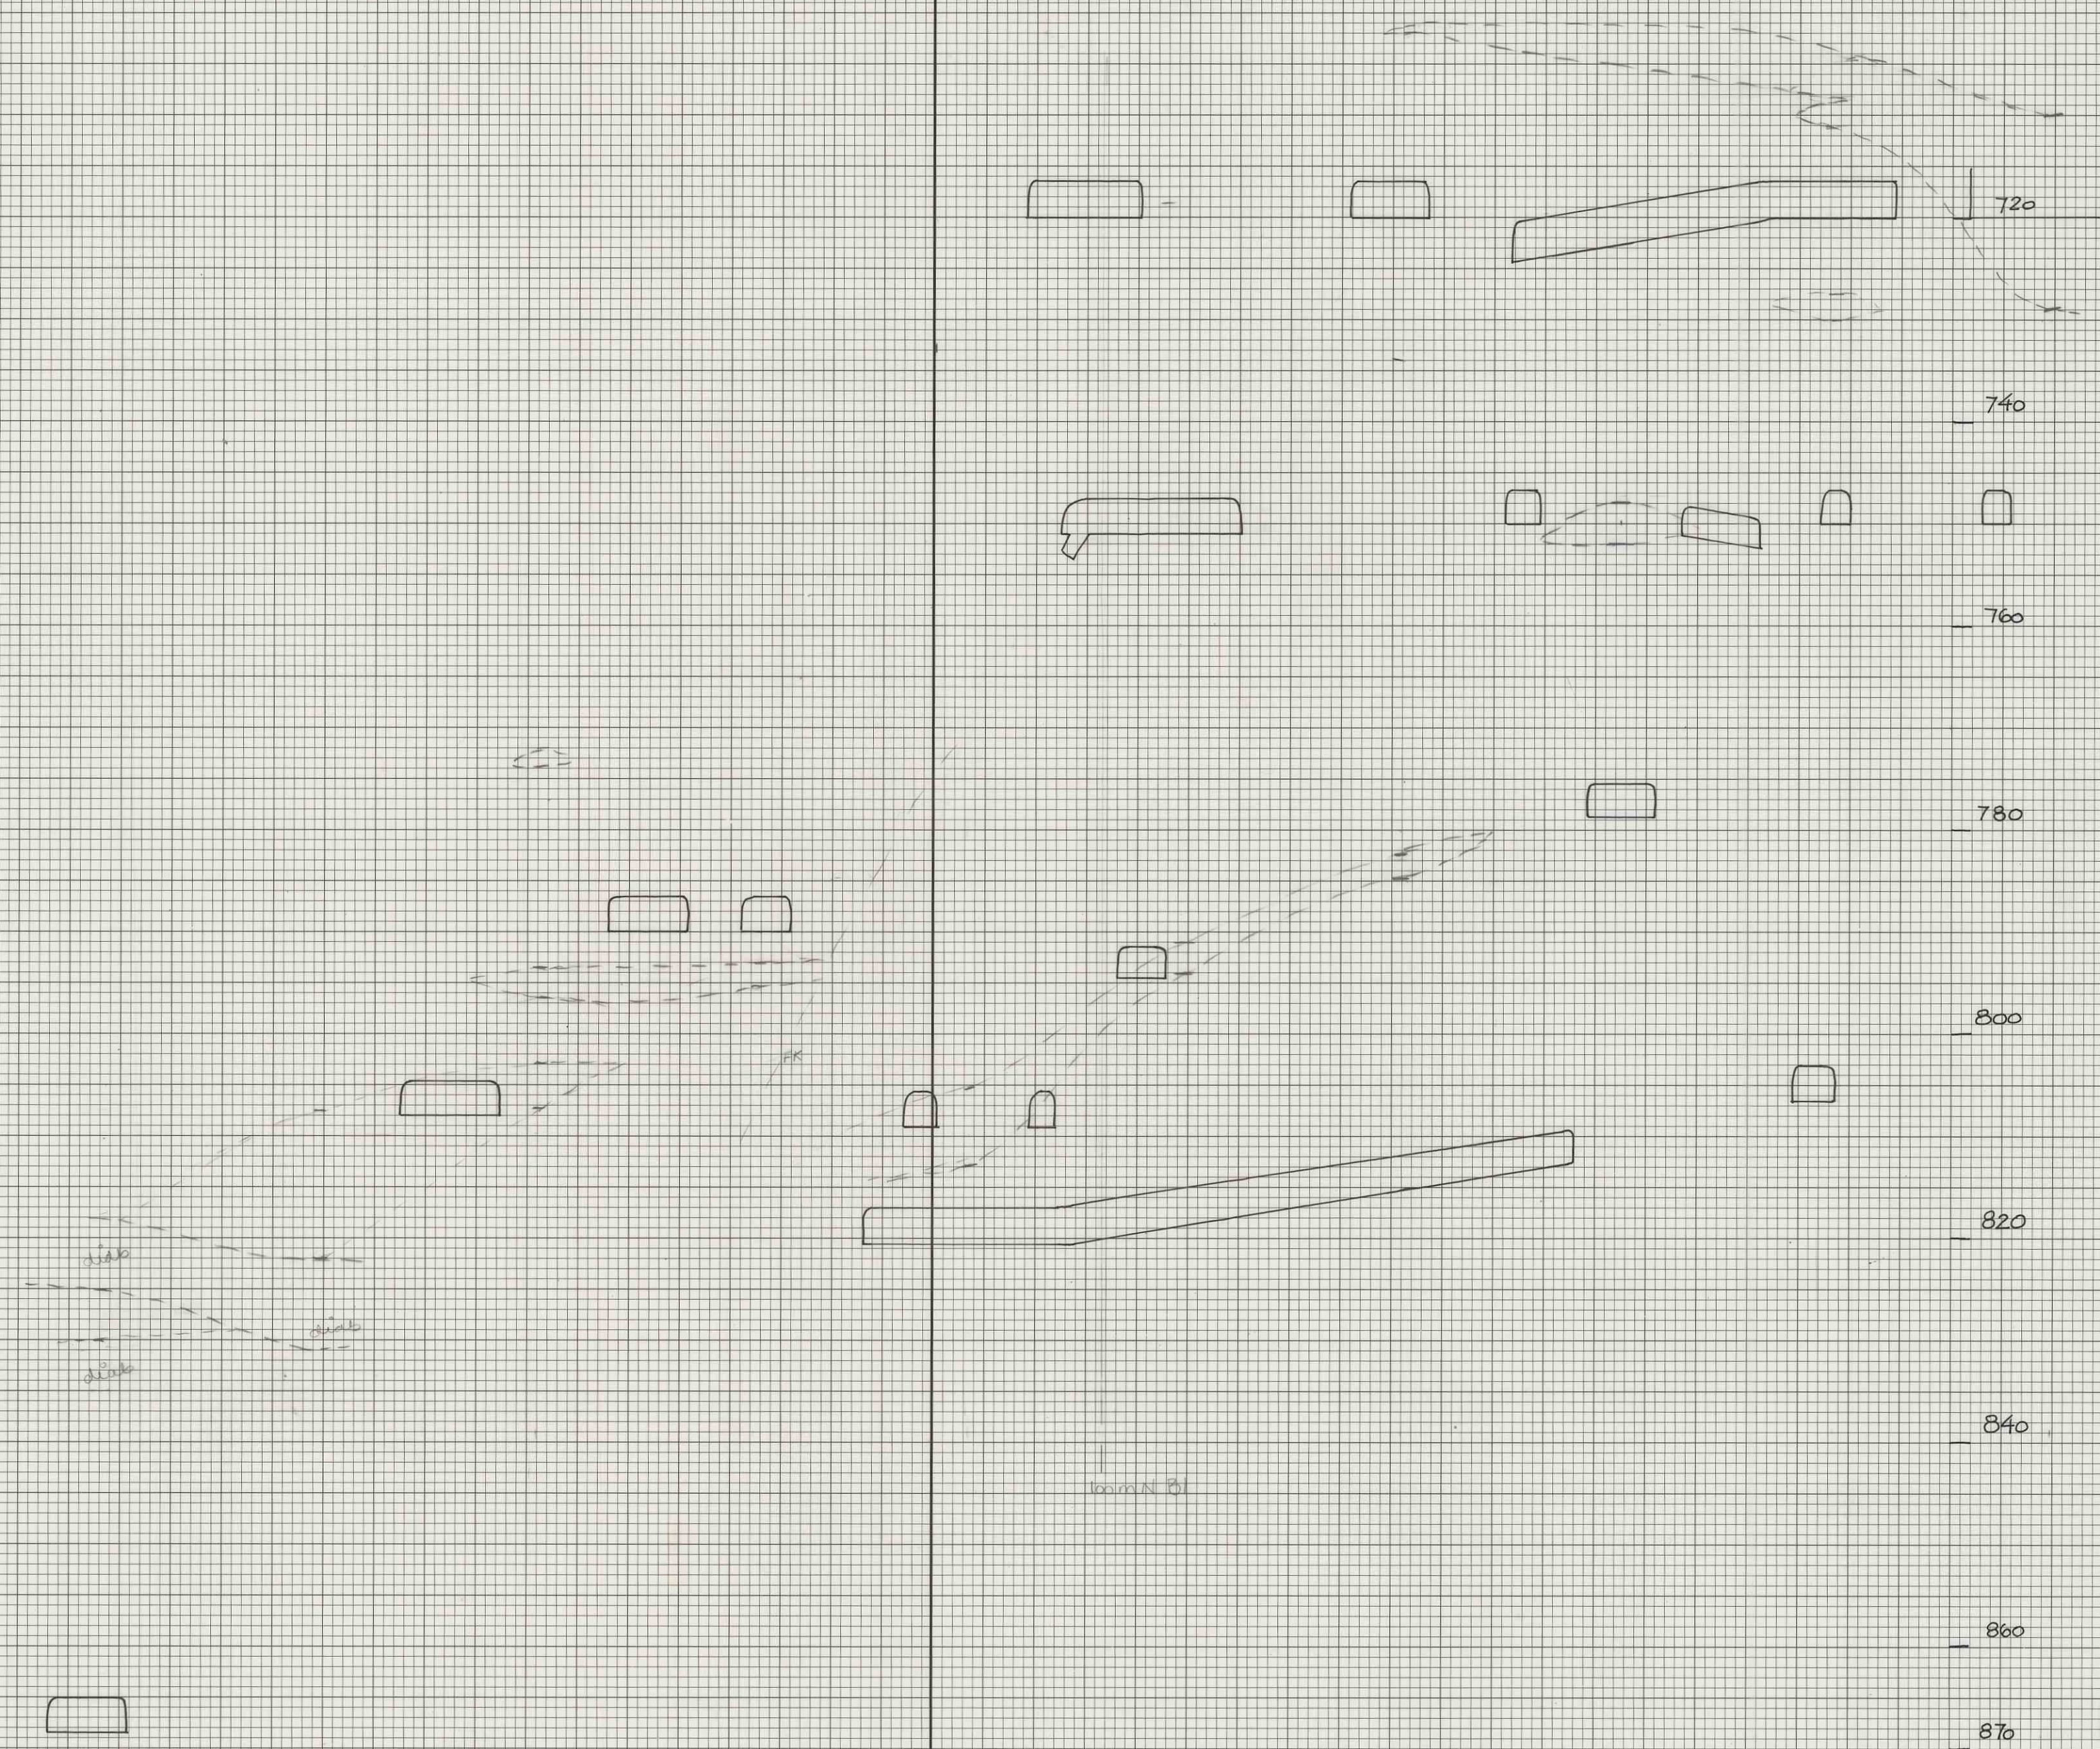

B4

TEGNFORKLARING

- Malmgrense, sikker/usikker
Viser malm over cut-off-verdi jan. 82.
- Sulfidmalmgrense
Sulfidmalm har pr. def. minst 35% S.
- Borhull nr. D5 med gjennomsnittsgehalter:
Cu: 2.0%, Zn: 0.9%, S: 23%
15 meter over 15 meter.
- Vasskis.
- Leirsteppe

5772

LØKKEN GRUBER 1/6 & Co	M	AVOUR	okt. 84
ASTRUP GRUBEOMRÅDE	1:500	- 11 -	
B	Profil 407		
	B4		