


0

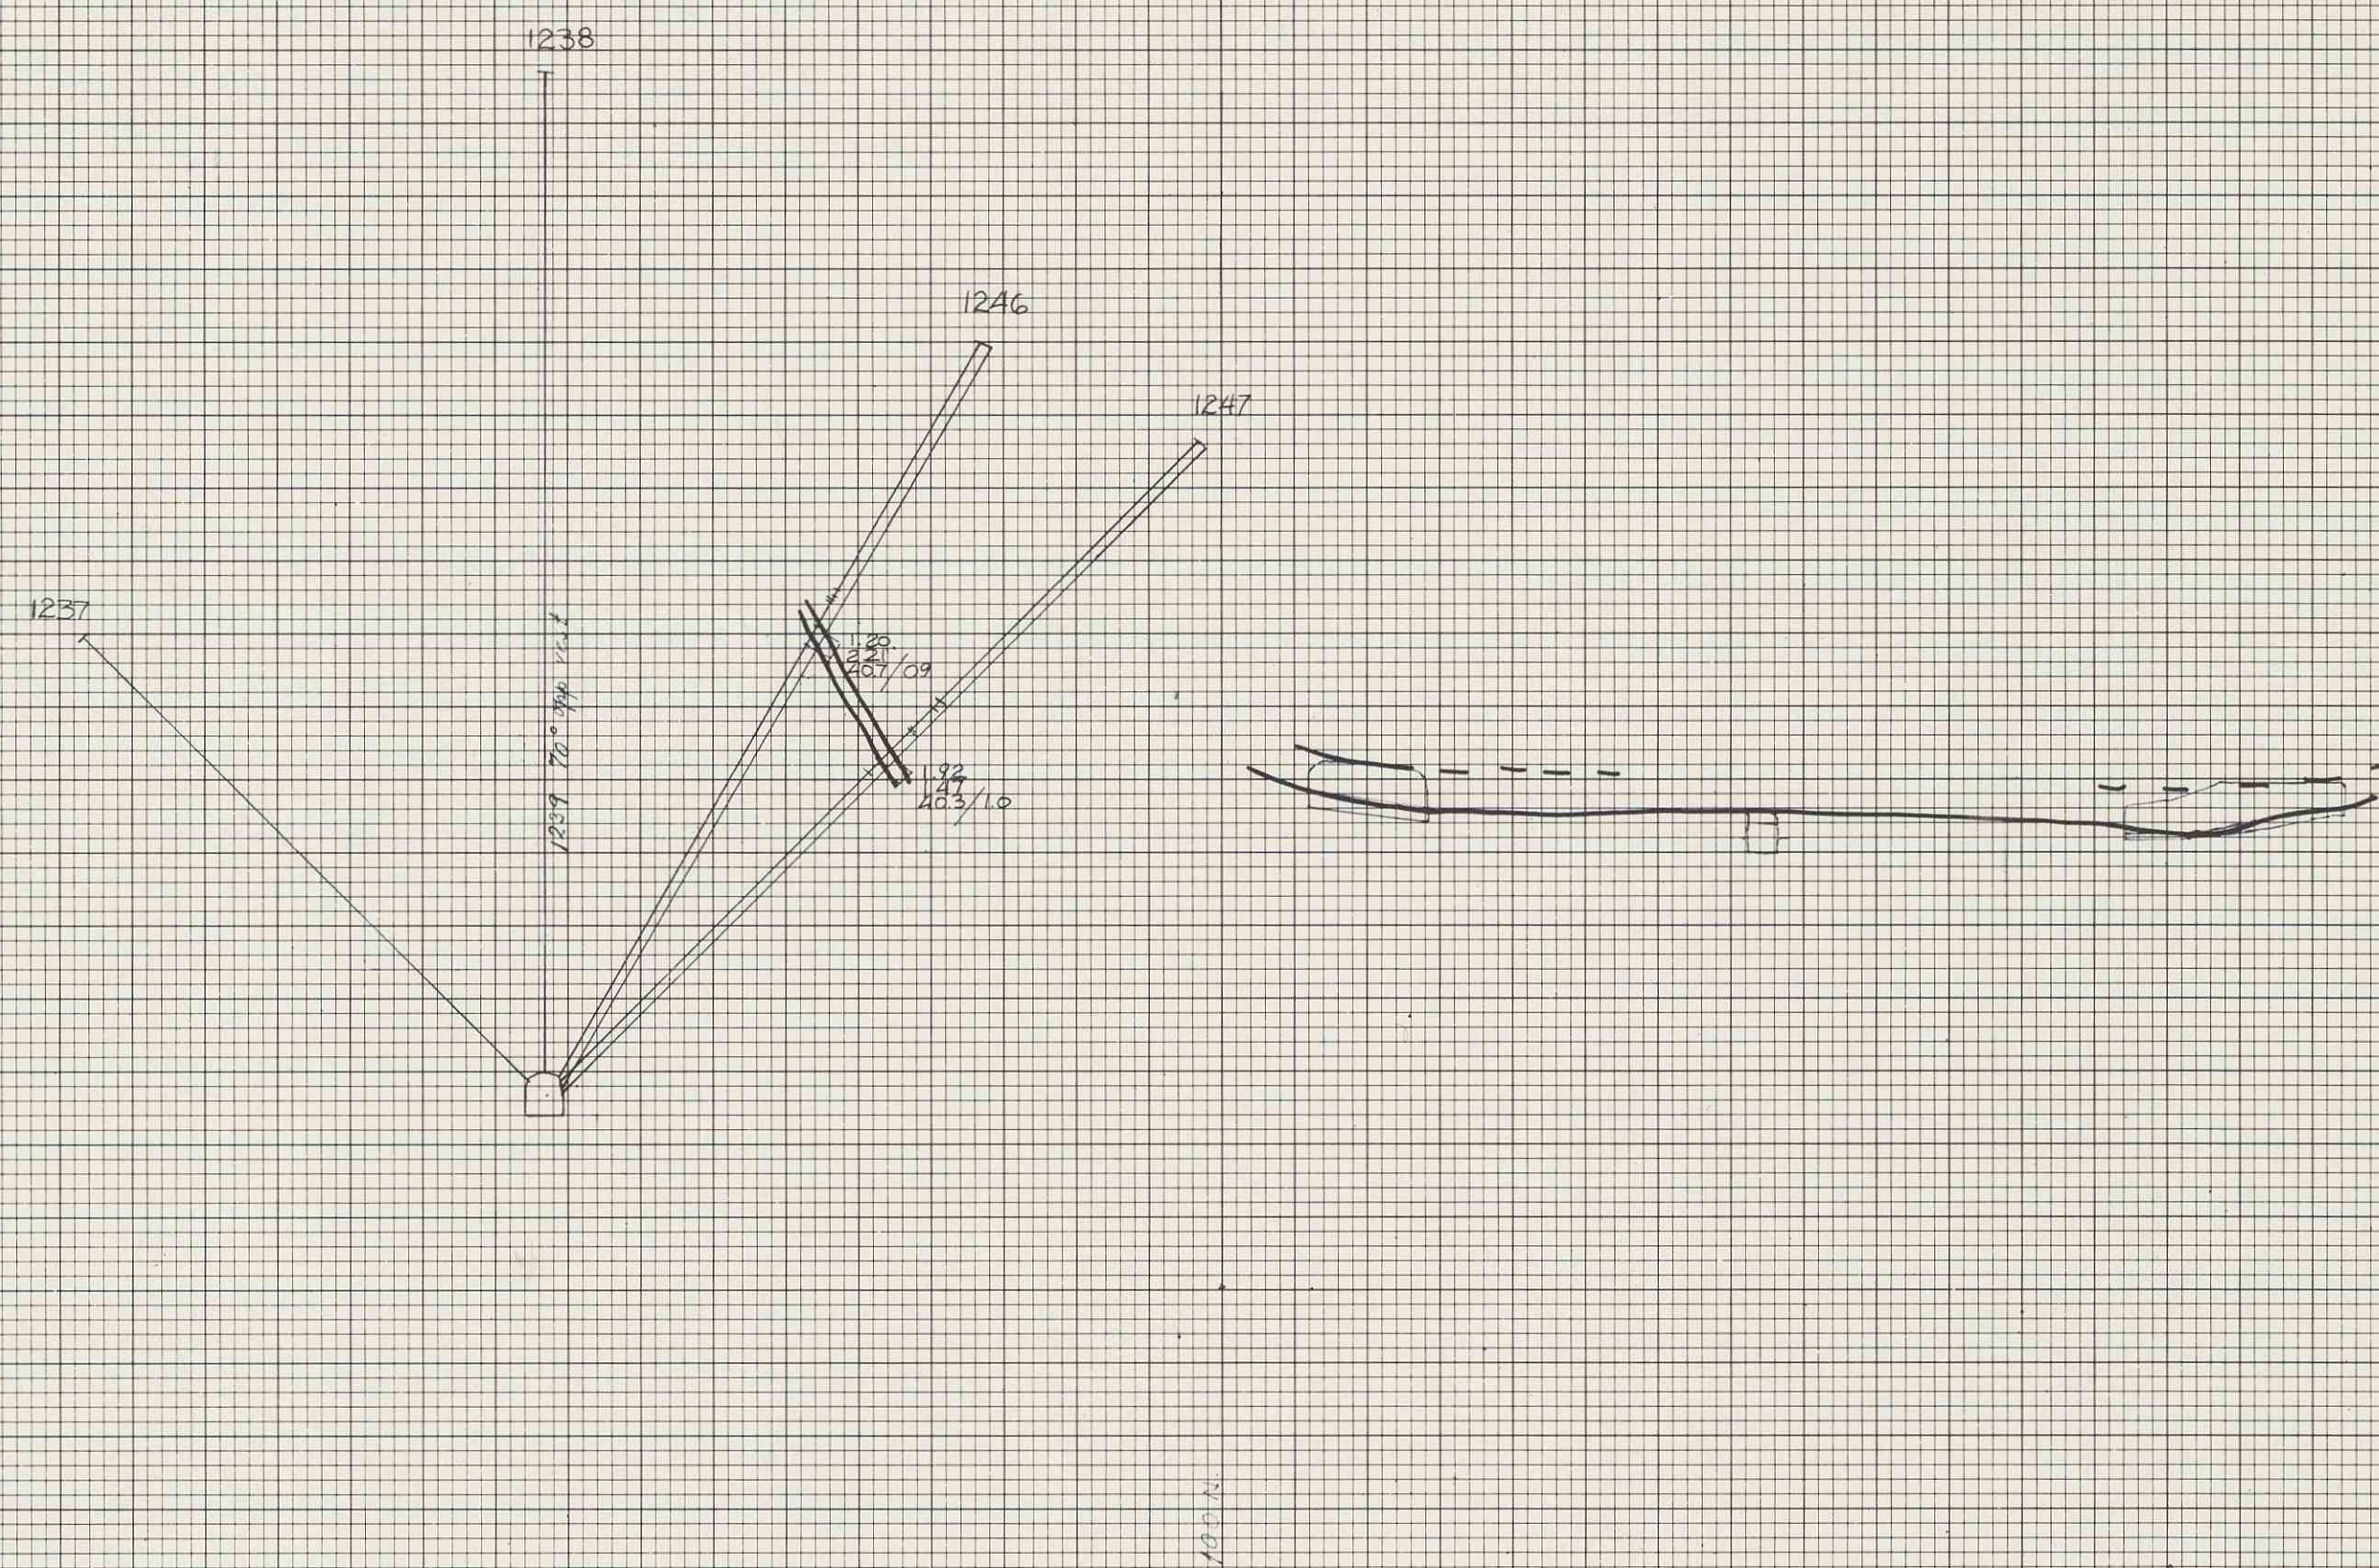

720

750

TEGNFORKLARING

- Malmgrense, sikker/usikker
- Viser malm over cut-off-verdi jan.82
- Svovelmalmgrense
- Svovelmalm har pr.def. minst 35% S
- Borhull nr. D5 med gjennomsnittsgenheter
- Cu: 2.0%, Zn: 0.9%, S: 23%
- 23% over 16 meter
- Vasskis
- Leirsteppa

BILAG TIL JERNR. 437/85

734

LØKKEN GRUBER	M. =	AJOUR	1.1.1985
ASTRUP GRUVEOMRÅDE	1:500	-	-
	PROFIL	98	
	B. 1		