


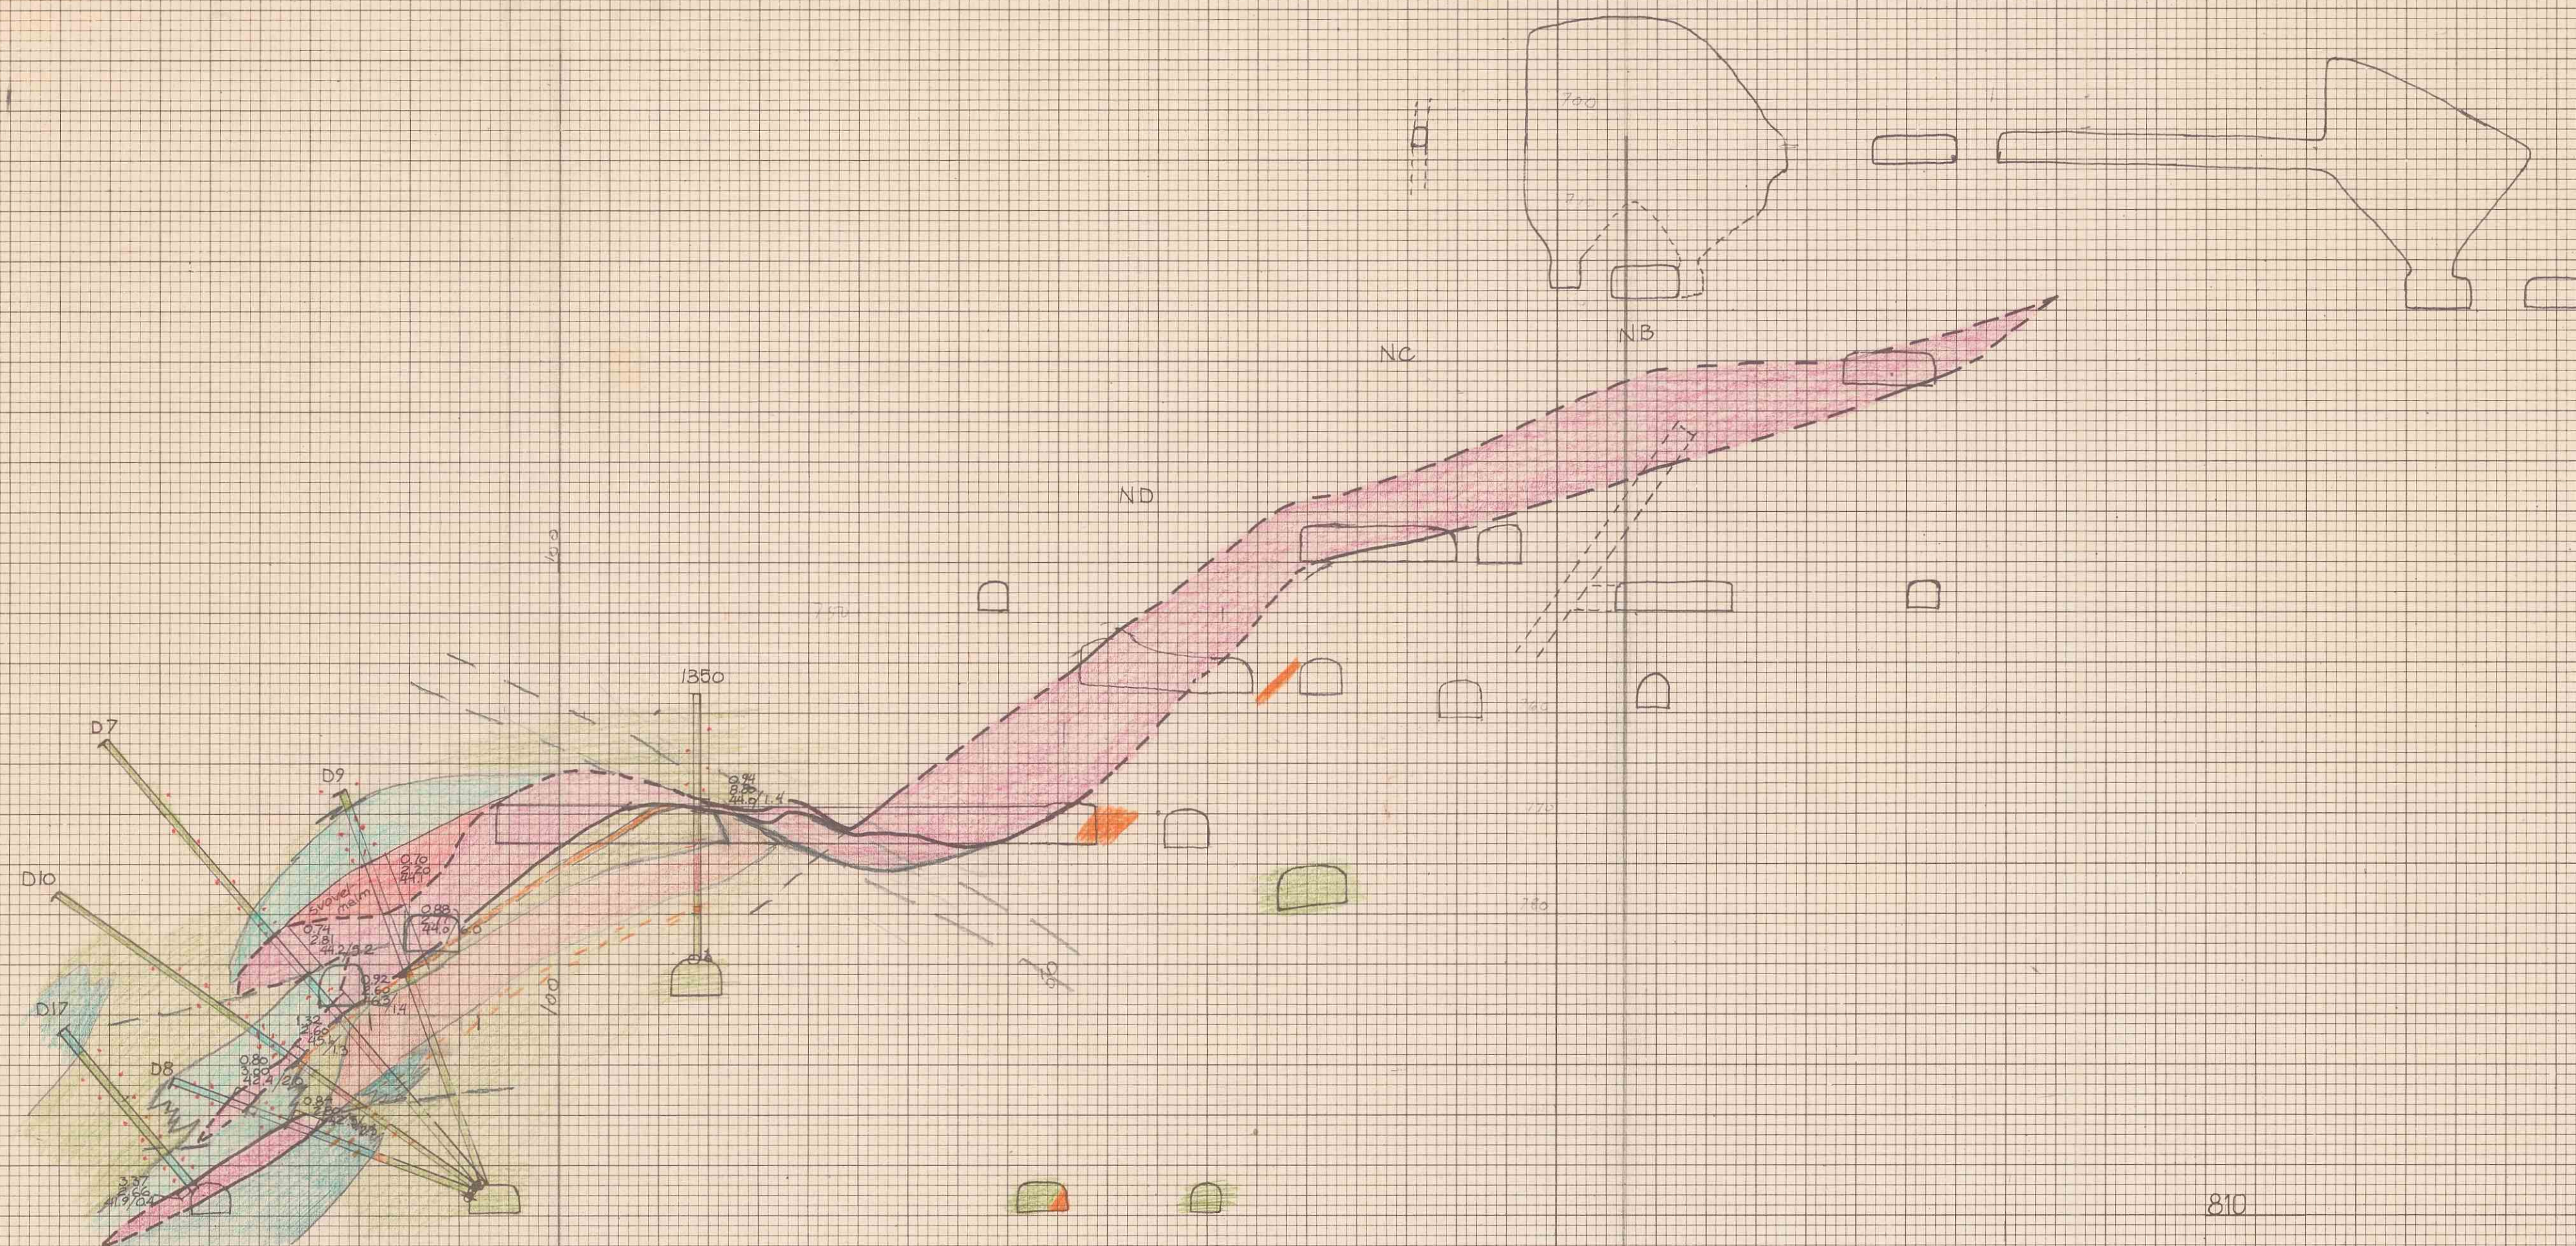

B 5 100N
hovedprofil

TEGNFORKLARING

--- Malmgrense, sikker/usikker
viser malm over cut-off-verdi
jan. 82

--- Svoelmalmgrense
svoelmalm har pr def minst 35% S

D5 Børhull nr. D5 med gjennomsnittsgehalter:
Cu: 2.0%, Zn: 0.9%, S: 23%
over 15 meter

--- Vasek.s

--- Leirslappa

LØKKEN GRUBER A/S & Co		AJOUR	11.03.82
ASTRUP GRUVEOMRÅDE	1:500	---	
RJ		---	
		PROFIL 502	

7496