107.

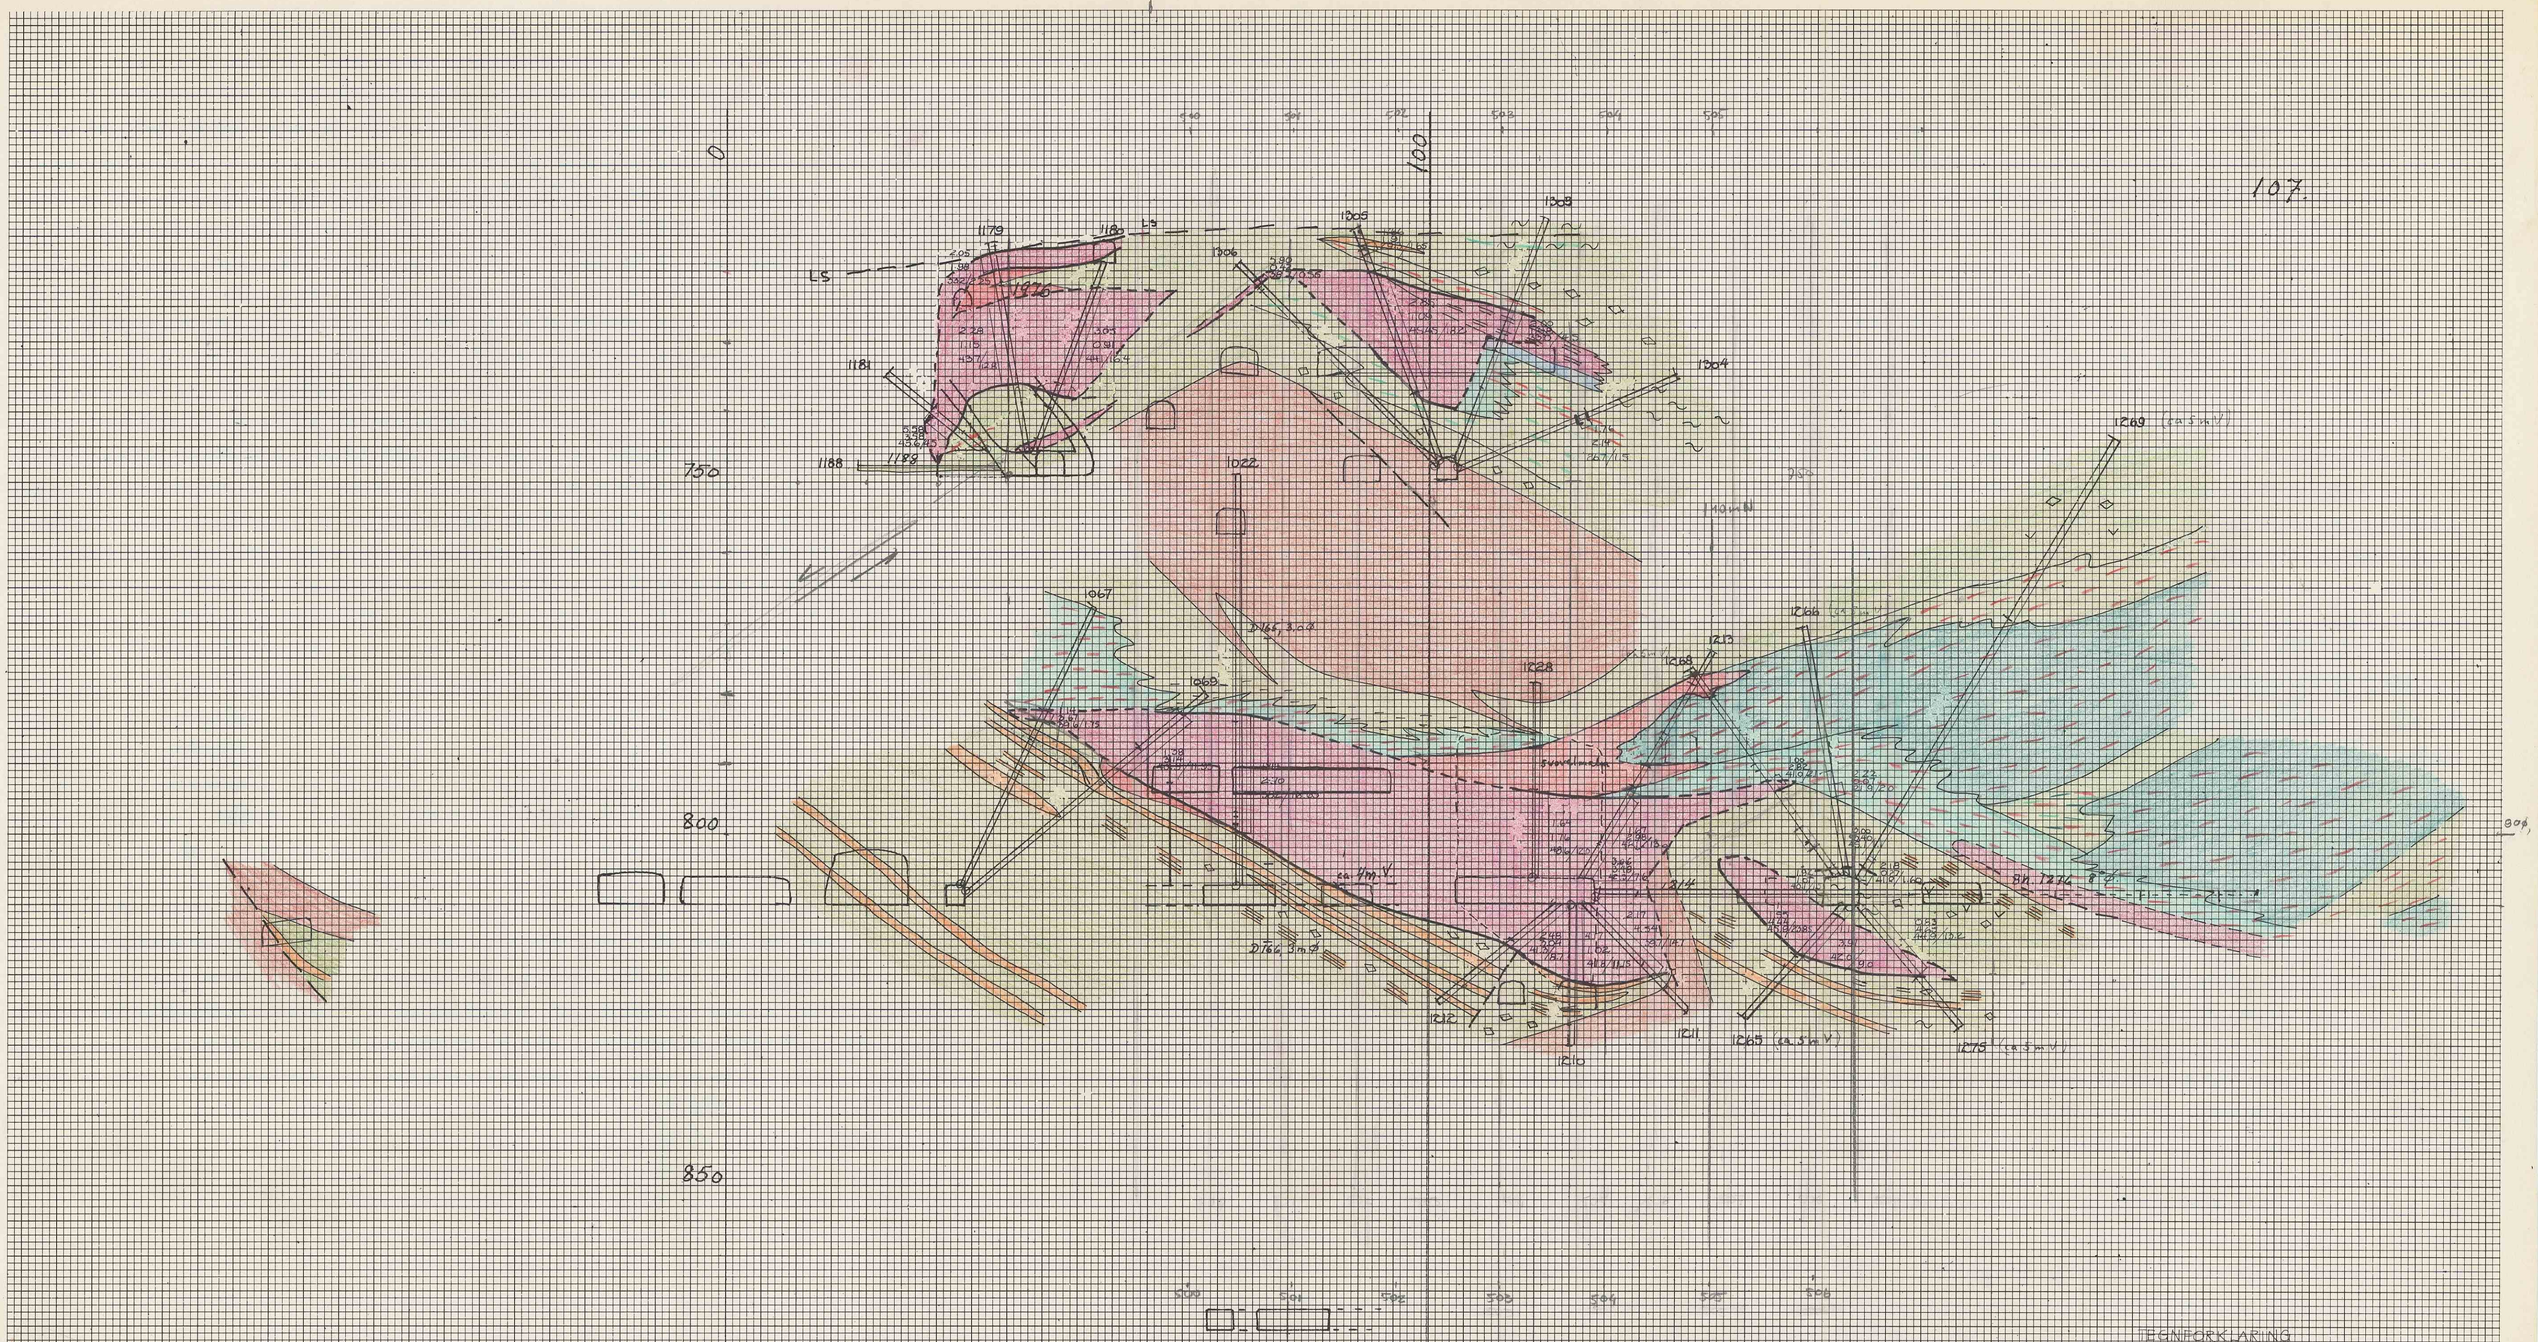

TEGNFORKLARING

Malmgrense sikker/usikker

Viser malm over cut off-verdi jan 82

Svovelmalmgrense

Svovelmalm har pr det minst 35 % S

D5 20 0,9 25% Borhull nr D5 med gjennomsnittsgehalter Cu 2 0%, Zn 0,9%, S 25%, over 15 meter

Vassdrag

Elvebakke

LØKKEN GRUBER A/S	M. =	AJOUR	28.06.82
ÅSTRUP GRUVEOMRÅDE	1:500	"	
RJ		-"-	
	PROFIL 107		
	B.1		

7512