109.

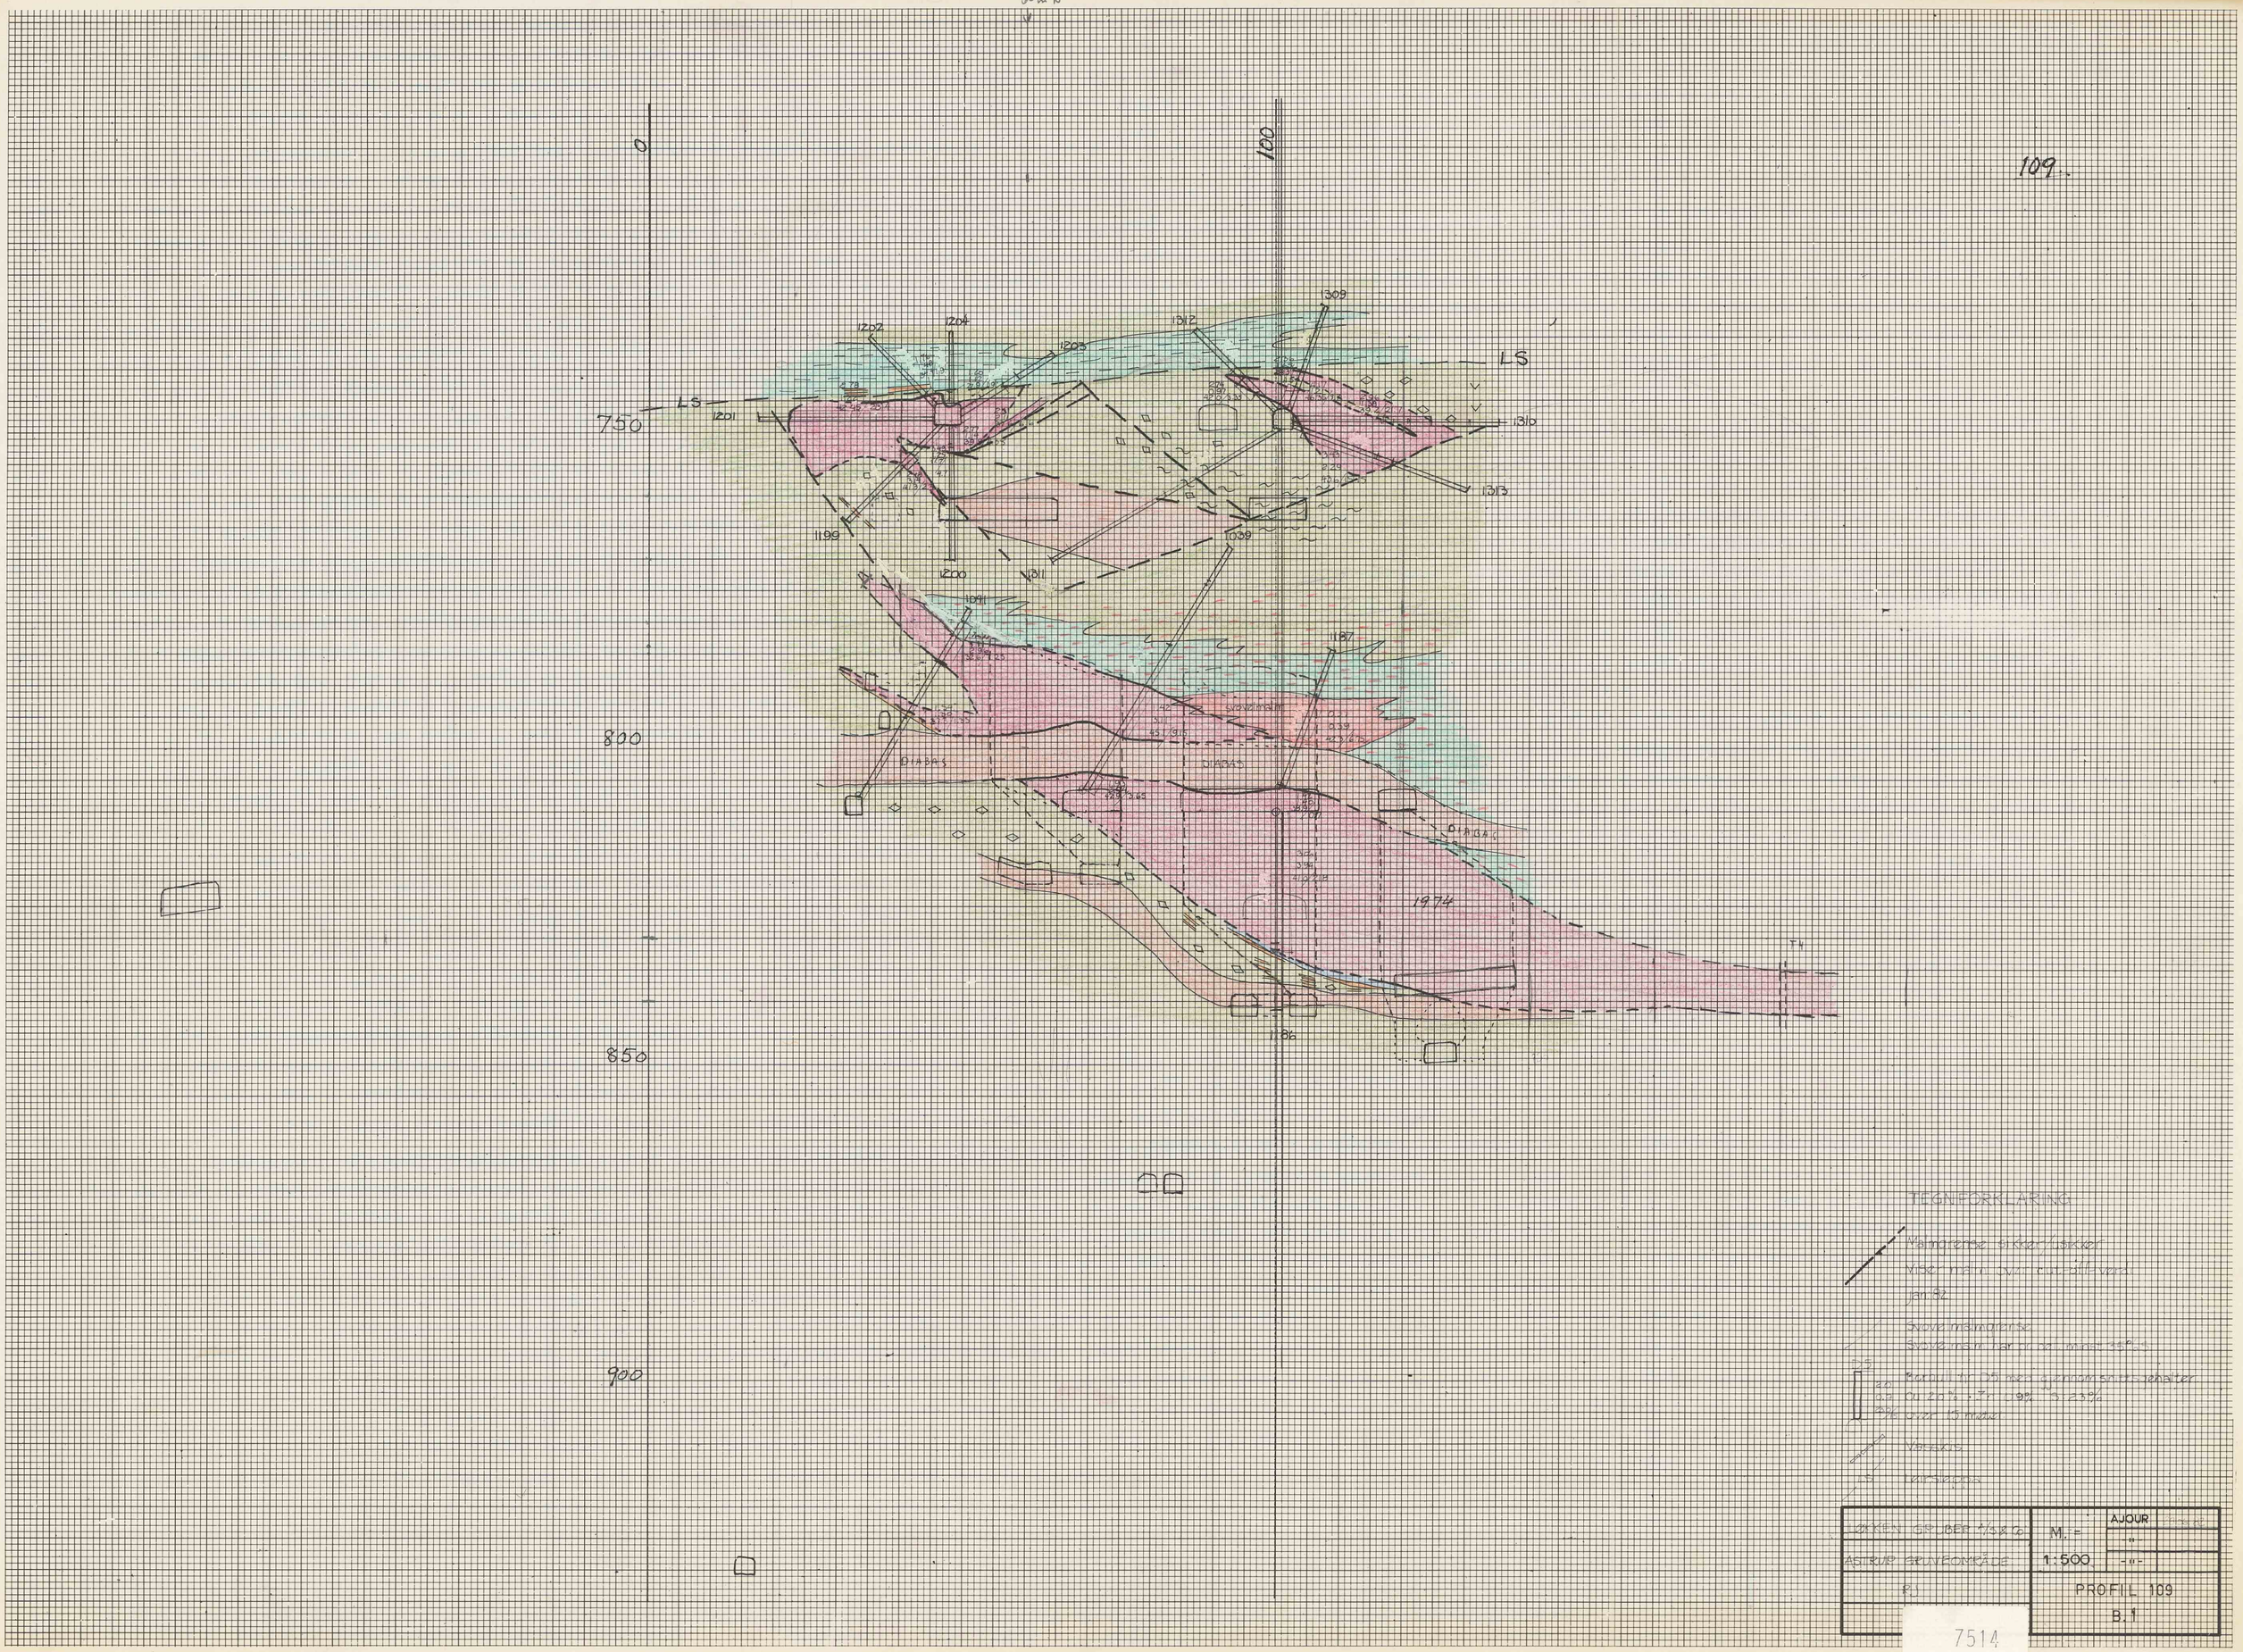
0
100
750
800
850
900
LS
1201
1202
1204
1205
1312
1309
1310
1313
1199
1200
1311
1039
1041
1187
1186
DIABAS
1974
TEGNFORKLARING
Vandrende sikker/usikker
Viser mån. over cut off-vand
jan. 82
Svovlmålinger
Svovlmål. har ca. min. 45% S
Borhul til DS med gjennomsnittsgehalter
0,2 ou 20% 0,37 ou 19% S 23%
3% over 15 meter
Varsko
Varsiadra
ØKEN GR. BEE 1/3 & 6a
ASTRUP GRUVEFORHÅDE
B.1
M. =
1:500
AJOUR
PROFIL 109
B.1
7514