


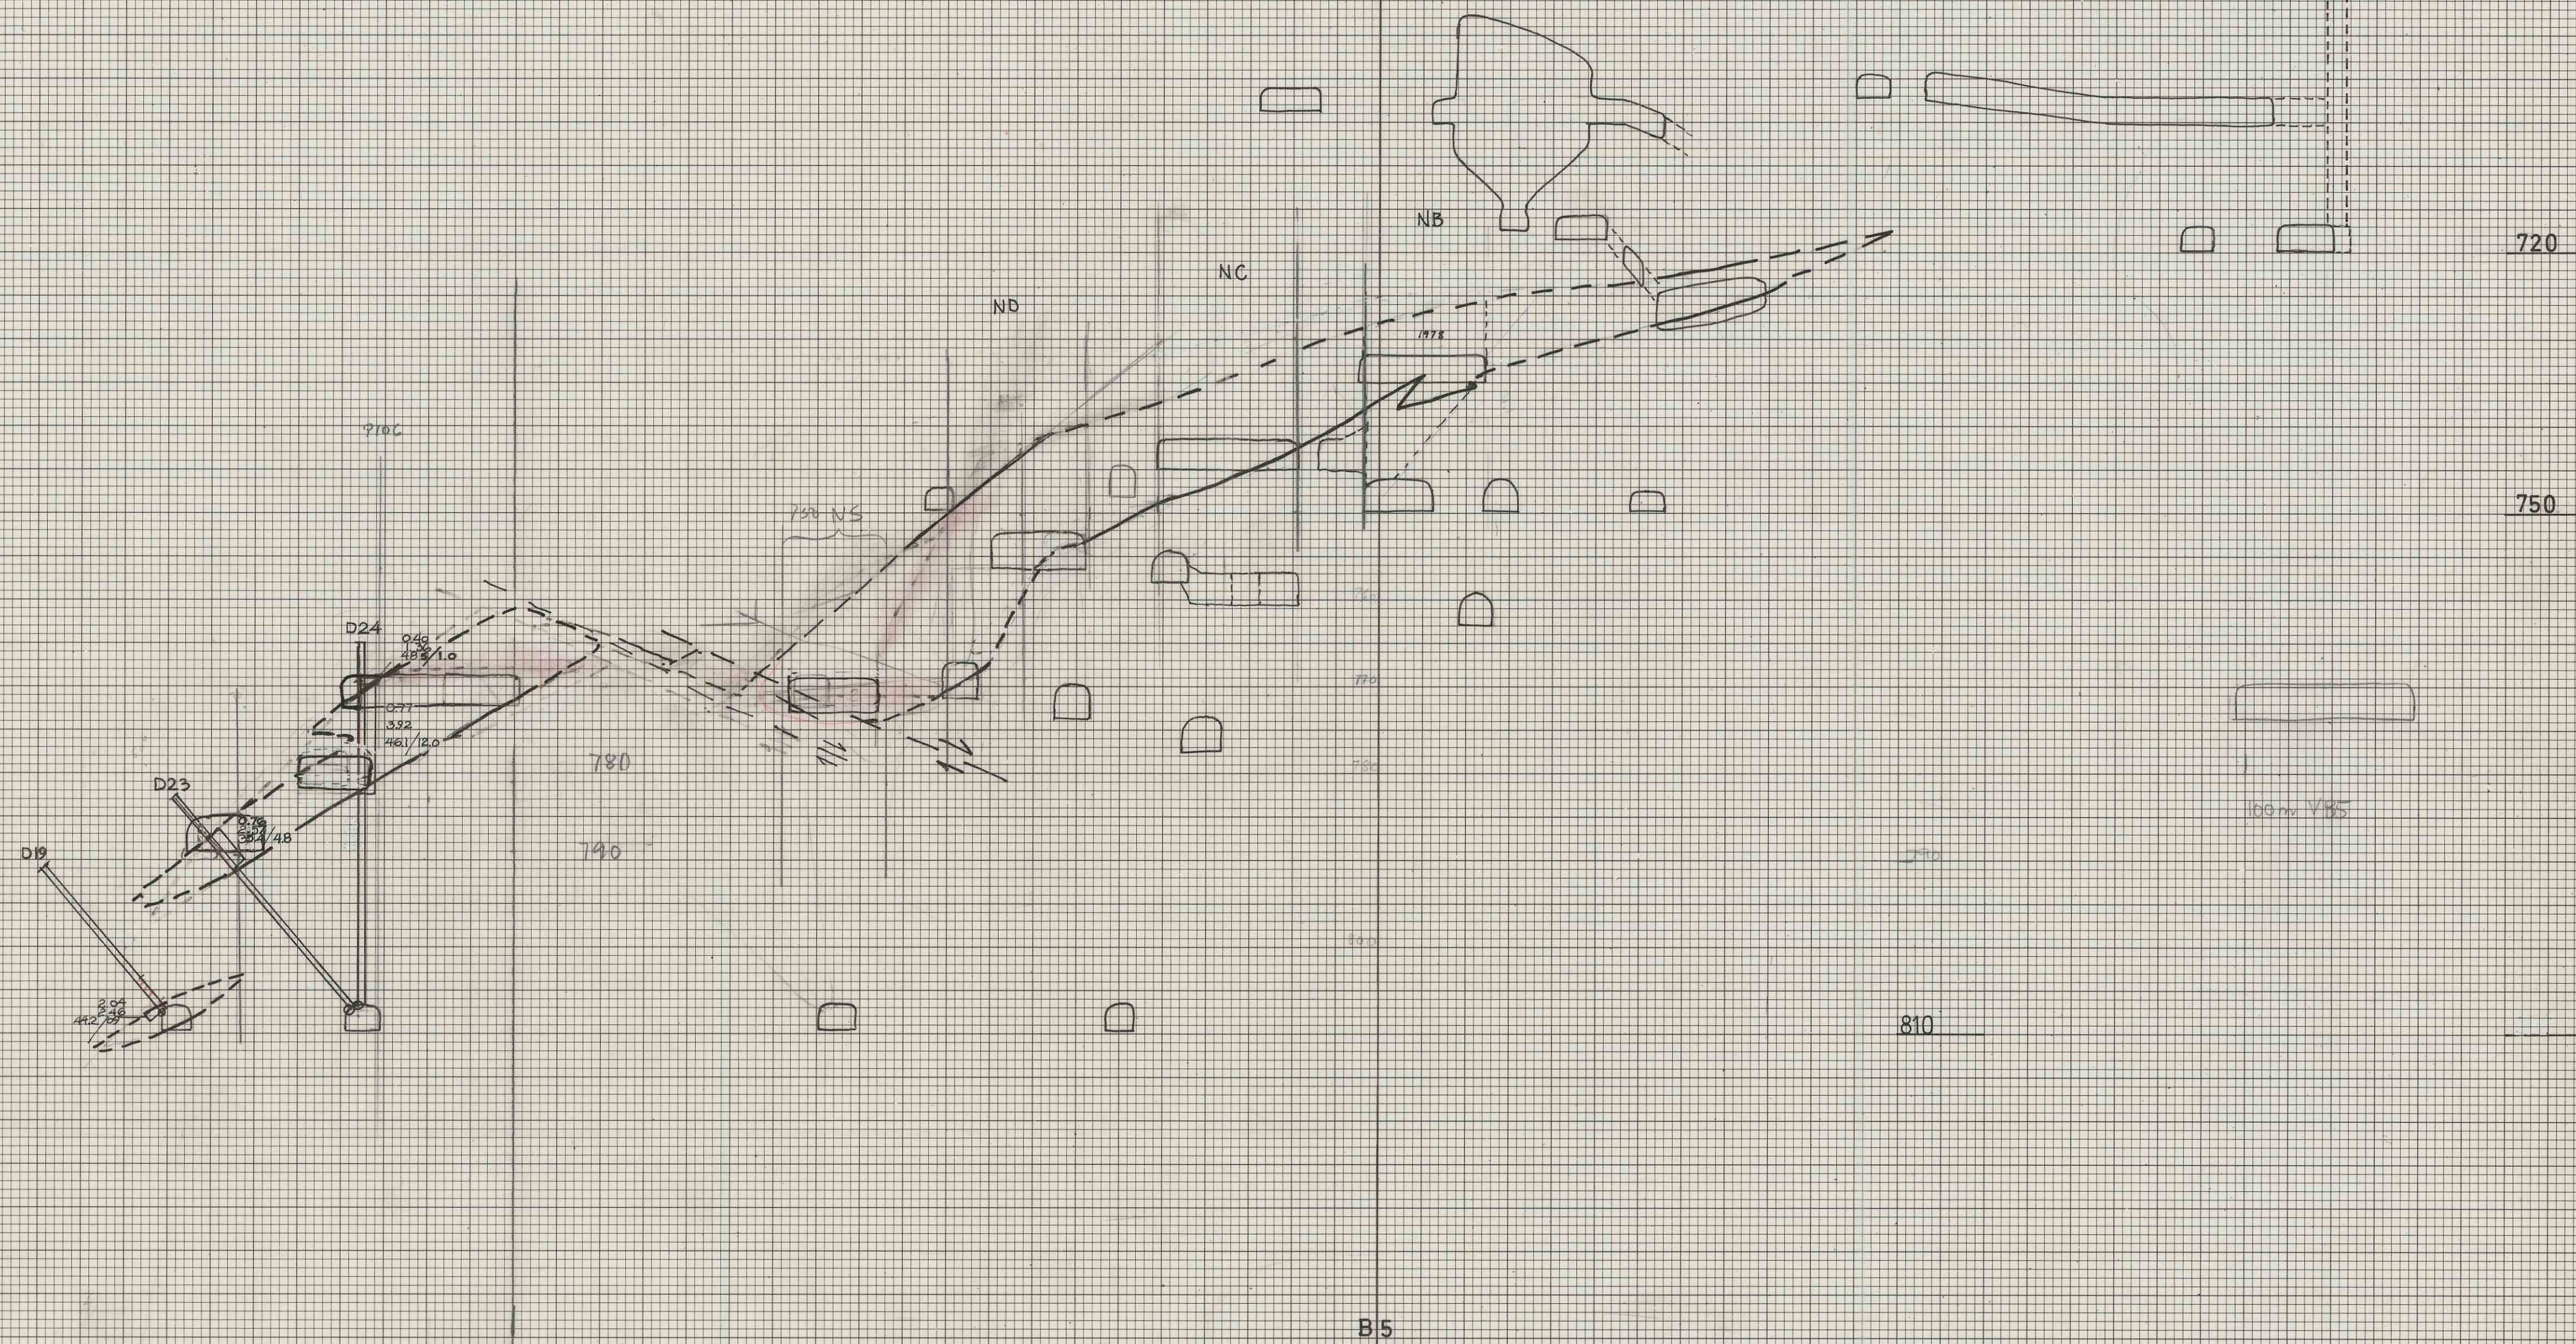

TEGNFORKLARING

- Malngrense, sikker/usikker
- Viser malm over cut-off-verdi jan.82
- Svovelmalngrense
- Svovelmalm har pr def. minst 35% S
- Børhull nr. D5 med gjennomsnittsgehalten:
2.0 Cu: 2.0%, Zn: 0.9%, S: 23%
0.9
23% over 15 meter
- Vasskiss
- Leirsteppe

LØKKEN GRUBER A/S & Co.		AJOUR	11.08.82
ASTRUP GRUVEOMRÅDE	1:500		
RJ		PROFIL 503	

7538