


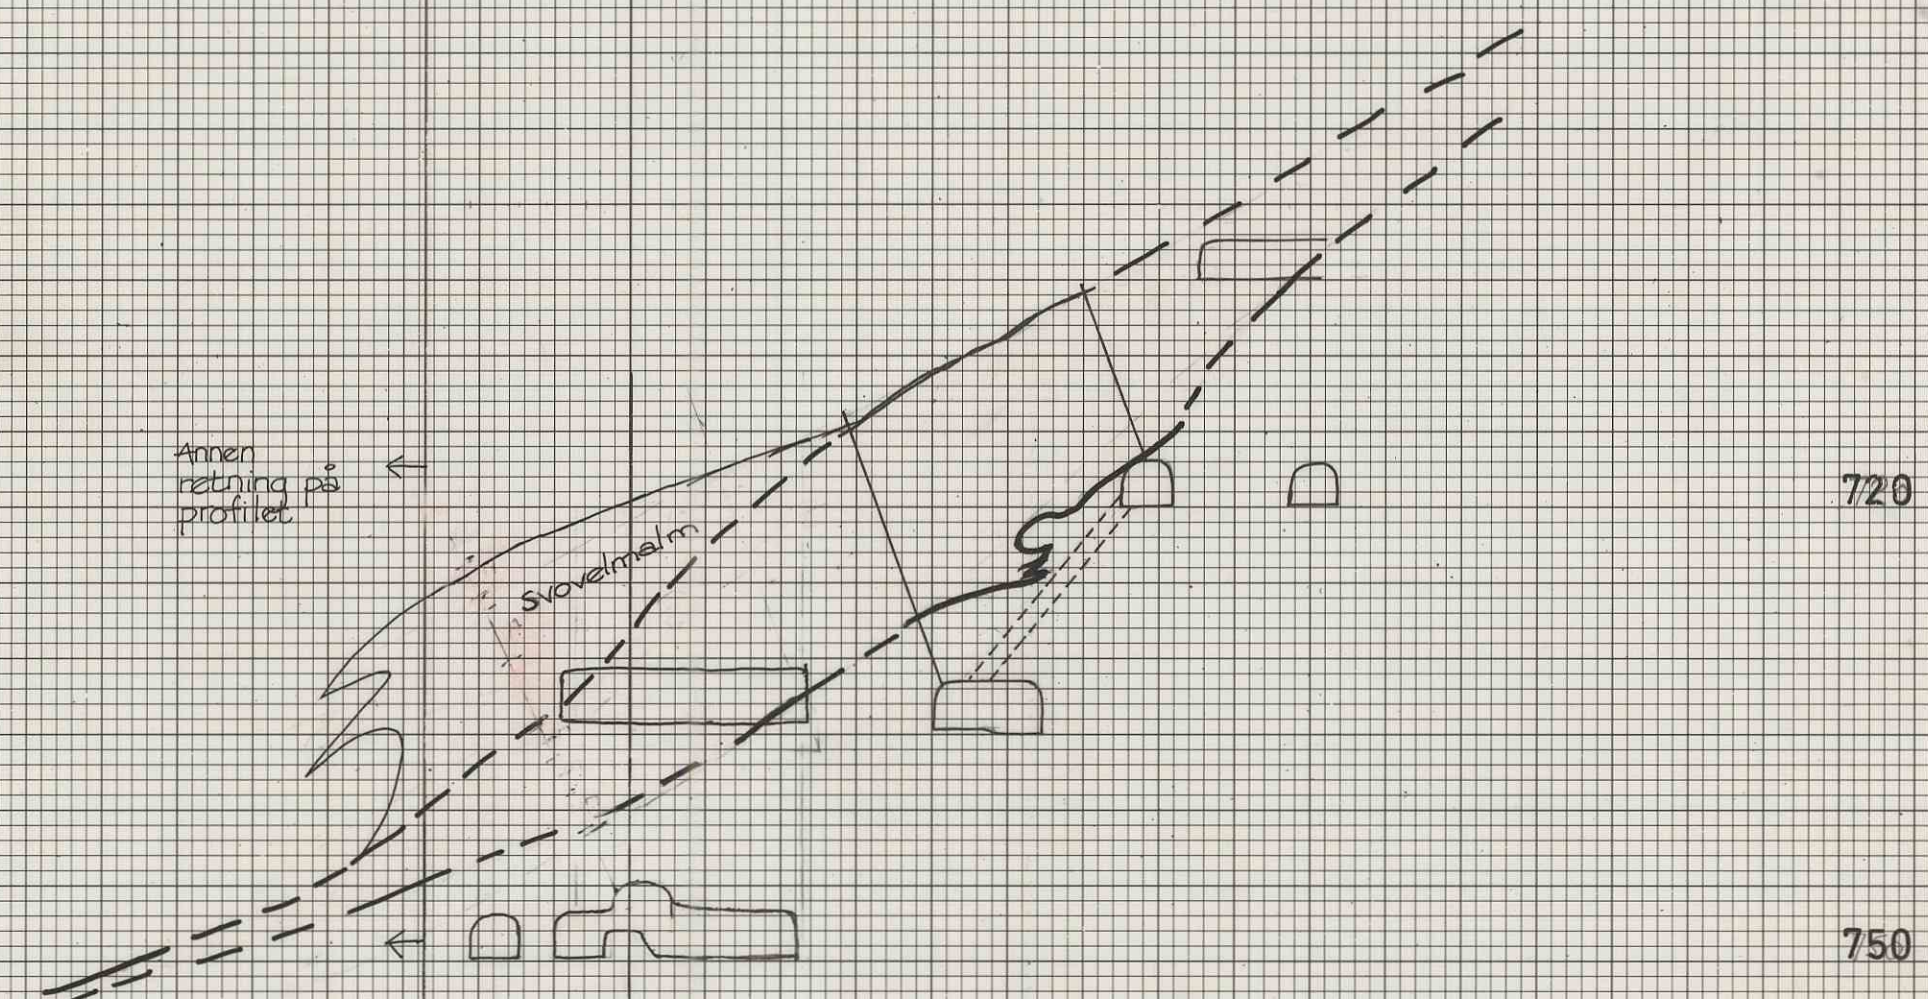

20°
B5

TEGNFORKLARING

- Malmgrense, sikker/usikker
Viser malm over cut-off-verdi jan.82.
- Svovelmalmgrense
Svovelmalm har pr def. minst 35% S
- Borhull nr. D5 med gjennomsnittsgehalter:
Cu: 2.0%, Zn: 0.9%, S: 23%
3% over 15 meter
- Vasskis
- Leirsteppe

LØKKEN GRUBER AS & CO	M	AJOUR	16.08.82
ASTRUP GRUVEOMRÅDE	1:500	- - -	
RJ	PROFIL 512		

7547