

A/S. MINERAL, GRUBE GRAVDAL,


GRUND-UND SEIGERIZZ DES GRUBENGEBÄUDES

MAßSTAB = 1:500

Vestlandsk Opmålingskontor, november 1944.

J. B.

180 M. ü. d. Meer

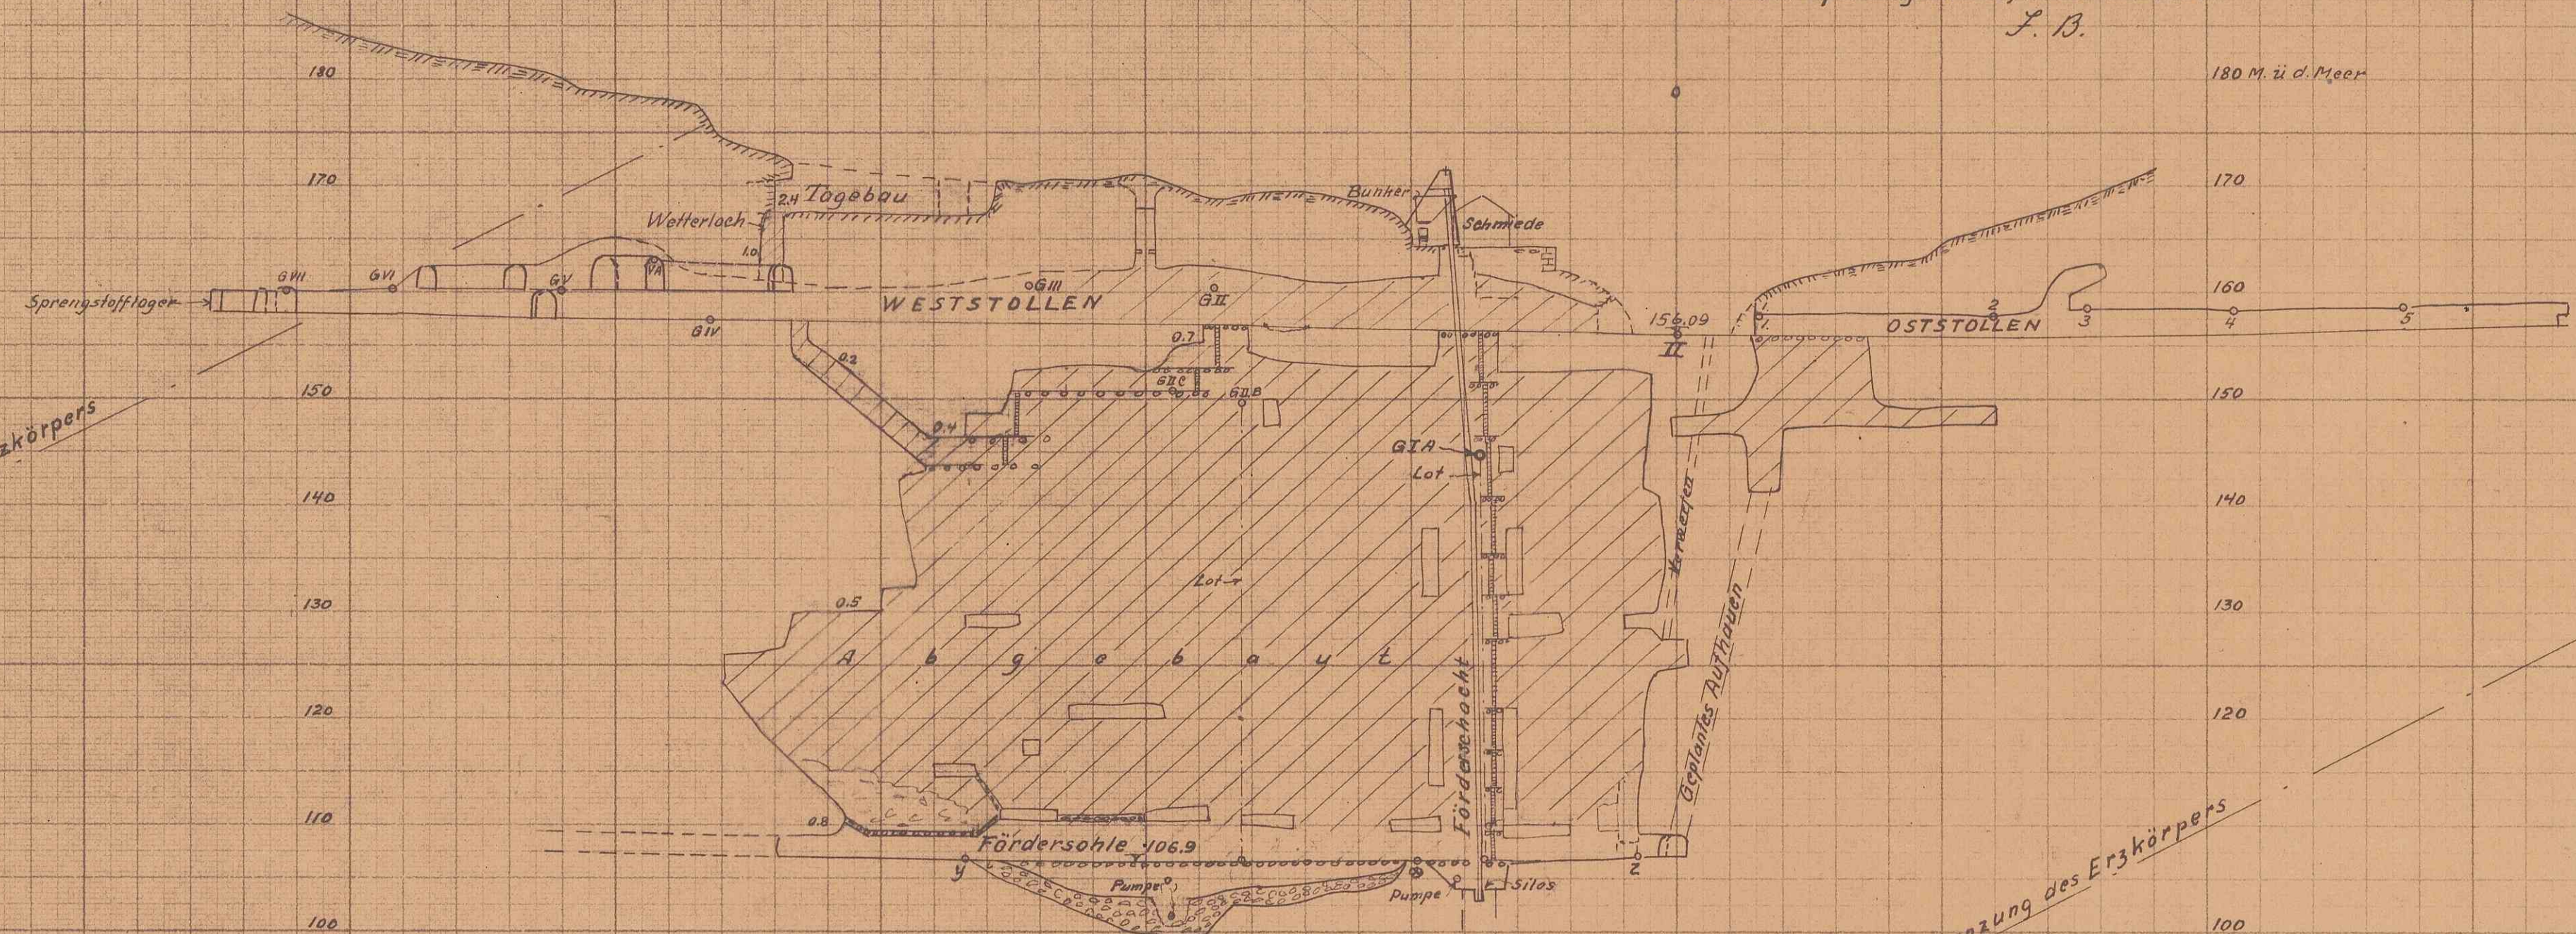

Mutmassliche Begrenzung des Erzkörpers

Mutmassliche Begrenzung des Erzkörpers

50 m. abzuteufen